

**ANÁLISE DOS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA:
RELATÓRIO SANEAMENTO 57/2021**



Maceió, AL
Setembro 2021

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	OBJETIVOS.....	4
3	METODOLOGIA	4
4	INDICADORES AUDITADOS	4
5	DESCRIÇÃO DA NOMENCLATURA DAS ADVERTÊNCIAS E/OU NÃO CONFORMIDADES GERADAS NO MÊS	5
6	CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS	7
6.1	UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE	7
6.1.1	Arapiraca	7
6.1.2	Campo Grande	121
6.1.3	Coité do Nória	132
6.1.4	Craíbas	143
6.1.5	Feira Grande.....	154
6.1.6	Girau do Ponciano.....	165
6.1.7	Igaci.....	186
6.1.8	Igreja Nova.....	17
6.1.9	Lagoa da Canoa.....	18
6.1.10	Olho D'água Grande	19
6.1.11	São Brás	220
6.2	UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA.....	231
6.2.1	Cacimbinhas.....	232
6.2.2	Dois Riachos	243
6.2.3	Maravilha	254
6.2.4	Olho D'Água das Flores.....	265
6.2.5	Oliveira	276
6.2.6	Ouro Branco	287

6.2.7	Santana do Ipanema	28
6.2.8	Poço das Trincheiras:	310
6.2.9	Batalha	321
6.2.10	Belo Monte.....	321
6.2.11	Carneiros	332
6.2.12	Jacaré dos Homens:.....	343
6.2.13	Monteirópolis	354
6.2.14	São José da Tapera	365
6.2.15	Senador Rui Palmeira.....	387
6.3	UNIDADE DE NEGÓCIO LESTE	398
6.3.1	Campestre.....	398
6.3.2	Colônia Leopoldina.....	4039
6.3.3	Jacuípe.....	410
6.3.4	Japaratinga	421
6.3.5	Joaquim Gomes.....	432
6.3.6	Novo Lino	454
6.3.7	Porto de Pedras.....	45
6.4	UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA	46
6.4.1	Anadia	46
6.4.2	Capela.....	47
6.4.3	Estrela de Alagoas	48
6.4.4	Palmeira dos Índios	510
6.4.5	Paulo Jacinto	521
6.5	UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO	52
6.5.1	Água Branca.....	52
6.5.2	Canapi	52
6.5.3	Delmiro Gouveia.....	53

6.5.3.1 Povoado São Sebastião	54
6.5.3.2 Povoado São José.....	55
6.5.3.3 Barragem Leste	56
6.5.4 Pariconha.....	57
6.5.5 Inhapi	60
6.5.6 Mata Grande:.....	61
6.5.7 Olho D'água do Casado:	62
6.5.8 Piranhas.....	61
6.5.8.1 Distrito de Entremontes	62
6.5.8.2 Piau.....	63
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	65

1 INTRODUÇÃO

Os Municípios através dos contratos de convênio e cooperação delega a essa Agência, as competências de regulação, inclusive da verificação da qualidade de água fornecida, de organização e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços estes realizados pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação estão embasados no enquadramento legal da legislação vigente, com ênfase na Lei Federal nº 11.445/200 e as alterações apresentadas pelo Novo Marco legal Lei Federal nº 14.026/2020, Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde e da própria Arsal em suas Resoluções nº 137/2014 e nº 18/2016.

2 OBJETIVOS

Verificar o cumprimento das legislações, normativas e outros regulamentos que balizam a provisão dos serviços e a qualidade do produto produzido e fornecido pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ao usuário.

3 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento das análises compreendeu as seguintes etapas: Solicitação das análises realizadas pela permissionária e comparação dos dados com os parâmetros definidos em portarias e resoluções.

4 INDICADORES AUDITADOS

As análises encaminhadas compreendem o mês de agosto de 2021 referentes aos municípios regulados pela Arsal.

As planilhas foram encaminhadas pela permissionária Casal fornecidos por meio do Sistema Eletrônico de Informações, processo nº E:49070.0000003531/2021, separadas por Unidade de Negócios e municípios fiscalizados com arquivos nº 8960806, 8960773, 8967823, 8960671 e 8962097.

As análises buscam averiguar a qualidade do produto que é entregue aos usuários, examinando os indicadores de coliformes, cloro e turbidez.

5 DESCRIÇÃO DA NOMENCLATURA DAS ADVERTÊNCIAS E/OU NÃO CONFORMIDADES GERADAS NO MÊS

A nomenclatura das advertências e/ou não conformidades geradas no presente relatório foi determinada conforme a codificação de cinco itens, sendo eles:

ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO	SIGLA
1º	NÃO CONFORMIDADE	N
	ADVERTÊNCIA	A
ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	SIGLA
2º	UNIDADE AGRESTE	1
	UNIDADE BACIA LEITEIRA	2
	UNIDADE LESTE	3
	UNIDADE SERRANA	4
	UNIDADE SERTÃO	5

ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	SIGLA	IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	SIGLA
3º	ARAPIRACA	1	MONTEIRÓPOLIS	24
	CAMPO GRANDE	2	SÃO JOSÉ DA TAPERA	25
	COITÉ DO NÓIA	3	SENADOR RUI PALMEIRA	26
	CRAÍBAS	4	CAMPESTRE	27
	FEIRA GRANDE	5	COLÔNIA LEOPOLDINA	28
	GIRAU DO PONCIANO	6	JACUÍPE	29
	IGACI	7	JAPARATINGA	30
	IGREJA NOVA	8	JOAQUIM GOMES	31
	LAGOA DA CANOA	9	NOVO LINO	32
	OLHO D'ÁGUA GRANDE	10	PORTO DE PEDRAS	33
	SÃO BRÁS	11	ANADIA	34
	CACIMBINHAS	12	CAPELA	35
	DOIS RIACHOS	13	ESTRELA DE ALAGOAS	36
	MARAVILHA	14	PALMEIRA DOS INDIOS	37
	OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	15	PAULO JACINTO	38
	OLIVENÇA	16	ÁGUA BRANCA	39
	OURO BRANCO	17	CANAPI	40
	SANTANA DO IPANEMA	18	DELMIRO GOUVEIA	41
	POÇO DAS TRINCHEIRAS	19	PARICONHA	42
	BATALHA	20	INHAPI	43
	BELO MONTE	21	MATA GRANDE	44
	CARNEIROS	22	OLHO D'ÁGUA DO CASADO	45
	JACARÉ DOS HOMENS	23	PIRANHAS	46


ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO	SIGLA
4º	COLOR RESIDUAL	1

	TURBIDEZ	2
	COLIFORMES TOTAIS	3
	INTEMPESTIVIDADE	4
	AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES	5


ORDEM	CICLO TRIMESTRAL	SIGLA
5º	PRIMEIRO TRIMESTRE, PRIMEIRO MÊS	I.I
	PRIMEIRO TRIMESTRE, SEGUNDO MÊS	I.II
	PRIMEIRO TRIMESTRE, TERCEIRO MÊS	I.III
	SEGUNDO TRIMESTRE, PRIMEIRO MÊS	II.I
	SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUNDO MÊS	II.II
	SEGUNDO TRIMESTRE, TERCEIRO MÊS	II.III
	TERCEIRO TRIMESTRE, PRIMEIRO MÊS	III.I
	TERCEIRO TRIMESTRE, SEGUNDO MÊS	III.II
	TERCEIRO TRIMESTRE, TERCEIRO MÊS	III.III
	QUARTO TRIMESTRE, PRIMEIRO MÊS	IV.I
	QUARTO TRIMESTRE, SEGUNDO MÊS	IV.II
	QUARTO TRIMESTRE, TERCEIRO MÊS	IV.III

Abaixo segue a ilustração do código, conforme os itens supracitados:

A.2.1.1.I.II

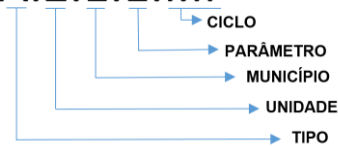

A análise trimestral se dará com base no fluxograma abaixo:

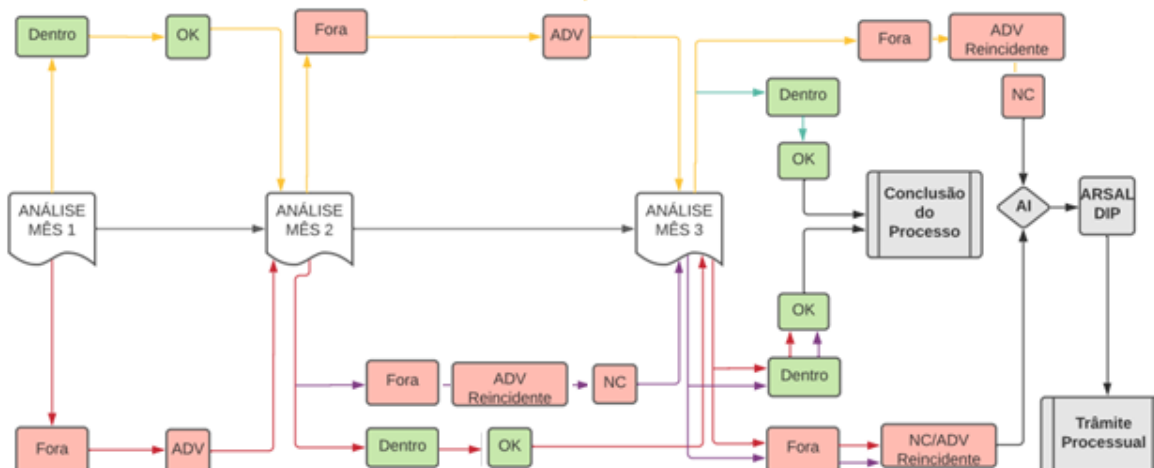

6 CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS

6.1 UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE

6.1.1 Arapiraca

O Município possui uma população de 234.309 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): – 09° 45’09”, Longitude (W): 36° 39’40” e Altitude 264 m.

A Tabela 1 indica que 1,47% das amostras analisadas quanto à turbidez encontram-se fora dos padrões preconizadas pela Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, como ilustra a figura 2. Já na tabela 2 nota-se que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 1 - Análise do mês de agosto

 CIDADE: ARAPIRACA MÊS: AGOSTO			QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO					
			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme
			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	Total
								Pres Aus
ANALISADO			67	1	0	68	0	68
TOTAL			68			68		68
MENOR VALOR			0,70			0,40		
MAIOR VALOR			9,40			1,90		
MEDIA			1,33			1,22		
DATA	Bairro	Logradouro						
02/08/2021	POVOADO FERNANDES	PRAÇA PADRE CÍCERO, 23	1,00		1,20			A
02/08/2021	CAPIATÃ	RUA MANOEL NUNES, 93	1,00		1,30			A
02/08/2021	EL DOURADO	RUA PADRE DANIEL, 63	1,20		1,20			A
02/08/2021	EL DOURADO	AV VENTURA DE FARIAS, 368	9,40		1,30			A
02/08/2021	CAVACO	IMAGEM 3 COM.VISUAL	1,20		1,10			A
02/08/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	0,80		1,20			A
02/08/2021	JARDIM DAS PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, 293	1,50		1,40			A
02/08/2021	JARDIM DAS PAINEIRAS	UBS-JARDIM DAS PAINEIRAS	1,20		1,20			A
02/08/2021	POVOADO FERNANDES	RUA PRINCIPAL Nº 104	1,30		1,20			A
02/08/2021	POVOADO FERNANDES	RUA PRINCIPAL, 53	0,80		1,20			A
02/08/2021	POVOADO FERNANDES	UBS-POV FERNANDES	1,20		0,40			A
02/08/2021	V SÃO FRANCISCO	UBS-VILA SÃO FRANCISCO	1,30		1,10			A
02/08/2021	V SÃO FRANCISCO	RUA 03 DE NOVEMBRO	0,80		1,10			A
02/08/2021	V SÃO FRANCISCO	RUA DA IGREJA, 135	0,90		1,10			A
02/08/2021	POVOADO CAPIM	RUA PRINCIPAL, 09	0,80		1,20			A
02/08/2021	POVOADO CAPIM	UBS-POVOADO CAPIM	1,80		1,20			A
02/08/2021	CANAÃ	ABATEDOR SÃO CAETANO	0,90		1,20			A
02/08/2021	CANAÃ	RUA MANOEL UMBELINO, 141	1,20		1,20			A
02/08/2021	BRASILIANA	RUA ANTÔNIA MARIA, 138	1,20		1,20			A
02/08/2021	BRASILIANA	RUA MAURÍCIO PEREIRA, 2431	1,30		1,30			A
09/08/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 88	0,80		1,20			A
09/08/2021	JD. DAS BROMÉLIAS	QUADRA B, L-04	2,80		1,40			A
09/08/2021	JD. DAS BROMÉLIAS	QUADRA A, L-03	1,20		1,40			A
09/08/2021	NSA. SRA. APARECIDA	QUADRA 25, L-25	1,20		1,30			A
09/08/2021	NSA. SRA. APARECIDA	QUADRA 44, L-26	1,50		1,10			A
09/08/2021	JD. DAS BROMÉLIAS	QUADRA C, L-27	1,10		1,30			A
09/08/2021	ELDORADO	AV. VENTURA DE FARIAS, 368	1,20		1,20			A
09/08/2021	CAVACO	AV. VENTURA DE FARIAS, 1410 (IMAGEM 3	0,70		1,20			A


(continua...)

Tabela 1 - Análise do mês de agosto(continuação)

09/08/2021	JD. DAS PAINEIRAS	IGREJA PLENITUDE DE DEUS	1,00	1,20	A
09/08/2021	CAVACO	RES. RECANTO REAL/QD A-01	0,80	1,20	A
09/08/2021	CAVACO	RES. RECANTO REAL/QD E-04	0,80	1,20	A
09/08/2021	CAVACO	RES. RECANTO REAL/ QD D-06	0,90	1,40	A
09/08/2021	CAVACO	RES. RECANTO REAL/ QD B-40	0,80	1,20	A
09/08/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	0,70	1,20	A
09/08/2021	NSA. SRA. APARECIDA	QUARA 40, L-41	1,10	1,10	A
09/08/2021	JD. DAS PAINEIRAS	RUA SAPUCAIA, 293	1,00	1,40	A
09/08/2021	JD. DAS BROMÉLIAS	QUADRA C, L-35	1,20	1,40	A
16/08/2021	VILA SÃO FRANCISCO	RUA 03 DE NOVEMBRO, 94	1,30	1,10	A
16/08/2021	ELDORADO	AV. VENTURA DE FARIAS, 368	1,40	1,40	A
16/08/2021	CAVACO	IMAGEM 3 COM. VISUAL	0,90	1,50	A
16/08/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	0,90	1,40	A
16/08/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA C, Nº 12	0,80	1,50	A
16/08/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA E-2, Nº 12	0,80	1,50	A
16/08/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA B, S/N	0,80	1,50	A
16/08/2021	RES. RECANTO REAL	QUADRA A, Nº 45	0,90	1,50	A
16/08/2021	JD. DAS PAINEIRAS	IGREJA PLENITUDE DE DEUS	0,80	1,20	A
16/08/2021	JD. DAS PAINEIRAS	UBS-JD. DAS PAINEIRAS	1,00	1,40	A
16/08/2021	POV. FERNANDES	RUA PRINCIPAL, 104	0,80	1,40	A
16/08/2021	POV. FERNANDES	RUA PRINCIPAL, 53	1,00	1,40	A
16/08/2021	POV. FERNANDES	RUA PRINCIPAL, 22	0,90	1,40	A
16/08/2021	ELDORADO	RUA PADRE DANIEL, 88	1,00	1,40	A
16/08/2021	VILA SÃO FRANCISCO	RUA 03 DE NOVEMBRO, S/N	1,00	1,10	A
16/08/2021	VILA SÃO FRANCISCO	RUA SANTO ANTÔNIO, S/N	1,10	1,20	A
16/08/2021	VILA SÃO FRANCISCO	RUA SÃO VICENTE, 08	0,90	1,20	A
16/08/2021	POV. CAPIM	RUA PRINCIPAL, Nº 200	1,00	1,20	A
16/08/2021	POV. CAPIM	RUA PRINCIPAL, Nº 09	0,90	1,20	A
16/08/2021	POV. CAPIM	RUA PRINCIPAL, Nº 69	1,10	1,20	A
16/08/2021	NSA. SRA. APARECIDA	QUADRA 30, L-32	1,20	0,70	A
16/08/2021	NSA. SRA. APARECIDA	QUADRA 40, L-41	1,20	0,70	A
16/08/2021	JD. DAS BROMÉLIAS	QUADRA C, Nº 35	1,10	1,10	A
16/08/2021	NSA. SRA. APARECIDA	QUADRA C, Nº 17	1,20	1,20	A
16/08/2021	POV. FERNANDES	PRAÇA PADRE CÍCERO, 23	0,90	1,20	A
30/08/2021	EL DOURADO	RUA PADRE DANIEL, 88	3,00	1,90	A
30/08/2021	EL DOURADO	RUA VENTURA DE FARIA, 368	2,90	1,90	A
30/08/2021	CAVACO	IMAGEM 3, COM E VISU	1,20	1,90	A
30/08/2021	CAVACO	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	1,40	1,90	A
30/08/2021	CAVACO	RES RECANTO DO SOL, 45	1,40	1,90	A
30/08/2021	CAVACO	RES RECANTO DO SOL, 149	1,00	1,90	A
Chefia:			Técnico Responsável:		
José Maurício da Silva Mat: 2215			Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883		

Fonte: Casal, 2021

Figura 1 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

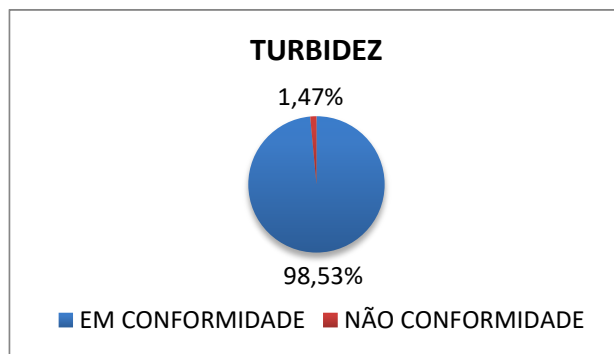

Fonte: Arsal, 2021

Tabela 2 - Análises do mês de agosto

 CIDADE: ARAPIRACA MÊS: AGOSTO		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE								
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							Coliforme	
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)						
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0			
ANALISADO		74	0	0	72	2	0	0	74	
TOTAL		74		74				74		
MENOR VALOR		0,90		0,60						
MAIOR VALOR		5,00		2,10						
MÉDIA		1,66		1,41						
DATA	Bairro	Logradouro								
02/08/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58	1,90		1,40		A			
02/08/2021	CENTRO	CRD-1	2,80		1,70		A			
02/08/2021	OURO PRETO	RUA DUQUE DE CAXIAS, 262	2,00		1,70		A			
02/08/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA, 537	3,10		1,50		A			
02/08/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443	1,40		1,60		A			
02/08/2021	PRIMAVERA	RUA VALMIR NOVAES, 135	1,40		1,40		A			
02/08/2021	PE ANTÔNIO LIMA	SELARIA MOURA	3,90		1,50		A			
02/08/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA M-3	2,70		1,50		A			
02/08/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA N-8	1,50		1,60		A			
02/08/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA X-5	1,50		1,60		A			
02/08/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA S-37	1,50		1,40		A			
02/08/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA G-26	1,60		1,70		A			
02/08/2021	VALE DO PERUCABA	QUADRA E-25	1,30		2,00		A			
02/08/2021	BRISA DO LAGO	QUADRA AP-25	1,90		1,30		A			
02/08/2021	BRISA DO LAGO	RUA WALTER CARLOS DE SOUZA, 95	1,20		1,40		A			
02/08/2021	BRISA DO LAGO	RUA MANOEL CAZUZINHAS, 92	1,40		1,40		A			
02/08/2021	BRISA DO LAGO	POSTO POLICIAL	1,00		1,50		A			
02/08/2021	CACIMBAS	RUA JOÃO JONAS RIOS, 26	5,00		1,70		A			
02/08/2021	CACIMBAS	RUA ANTÔNIA LEANDRO	4,50		1,40		A			
02/08/2021	CACIMBAS	RUA MANOEL LEAL, 373	1,40		1,20		A			

(contina...)

Tabela 2 - Análises do mês de agosto(continuação)

09/08/2021	CACIMBAS	AV. MIGUEL CORREIA DE AMORIM, 14	1,80	1,30	A
09/08/2021	CACIMBAS	R. JOÃO JONAS RIOS, 26	1,10	1,20	A
09/08/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA, 537	1,10	1,20	A
09/08/2021	PRIMAVERA	RUA WALMIR NOVAES, 135	1,10	1,40	A
09/08/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58	0,90	1,20	A
09/08/2021	CACIMBAS	RUA MANOEL LEAL, 373	1,20	1,50	A
09/08/2021	V. PERUCABA	QD. L - 05	1,20	1,40	A
09/08/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443	1,40	1,20	A

09/08/2021	Pe ANTÔNIO LIMA	AV. Cel VICENTE RAMOS (SELARIA)	1,30	1,30	A
09/08/2021	OLHO D'ÁGUA CAZUZ.	RES. BRISA DO LAGO, AP - 26	1,00	1,40	A
09/08/2021	M. TELES	CHAFARIZ PÚBLICO	1,10	1,40	A
09/08/2021	OLHO D'ÁGUA CAZUZ.	RES. BRISA DO LAGO - POSTO POLICIAL	1,00	1,50	A
09/08/2021	OLHO D'ÁGUA CAZUZ.	RES. BRISA DO LAGO - MERC. CARLOS SILVA	1,10	1,30	A
09/08/2021	V. PERUCABA	QD. E - 25	1,10	1,50	A
09/08/2021	V. PERUCABA	QD. T - 23	0,90	1,50	A
09/08/2021	V. PERUCABA	QD. R - 08	1,30	1,30	A
09/08/2021	BOA VISTA	U. B. S. - ALMIR DE ALMEIDA	1,00	1,30	A
09/08/2021	CANAFSTULA	RUA ANTÔNIO FELICIANO, 512	1,10	1,20	A
09/08/2021	J. TROPICAL	I. M. L. ARAPIRACA	1,70	1,20	A
09/08/2021	BRASÍLIA	R. NSª SRª DO ROSÁRIO, 242	0,90	0,60	A
09/08/2021	V. PERUCABA	QD. M - 03	1,00	1,40	A
16/08/2021	BATINGAS	RUA NSA. SRA. DAS GRAÇAS, 233	1,90	0,60	A
16/08/2021	VERDES CAMPOS	RUA ERMIRO TRAJANO DE GÓES, 138	1,10	1,70	A
16/08/2021	VERDES CAMPOS	ACADEMIA TOP STYLUS	1,50	2,00	A
16/08/2021	BATINGAS	RUA ADEVAL PEREIRA, 66	1,40	0,60	A
16/08/2021	BATINGAS	RUA NSA. SRA. DAS GRAÇAS, 680	1,20	0,60	A
30/08/2021	CENTRO	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58	4,90	1,70	A
30/08/2021	CENTRO	CRD-1	1,50	1,90	A
30/08/2021	PRIMAVERA	RUA PAULO AFONSO, 443	1,50	1,90	A
30/08/2021	PRIMAVERA	RUA COSTA GAMA - DROGARIA	4,10	2,10	A
30/08/2021	PRIMAVERA, 135	RUA WALMIR NOVAES, 135	4,10	2,10	A
30/08/2021	CACIMBAS II	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114	2,60	1,40	A
30/08/2021	CACIMBAS II	RUA JOÃO JONAS RIOS, 26	1,60	1,70	A
30/08/2021	CACIMBAS II	RUA MANOEL LEAL, 373	1,00	0,90	A
30/08/2021		RUA CEL VICENTE RAMOS - SELARIA	1,40	1,80	A
30/08/2021	RES VALE DO PERUCABA	M-04	1,50	1,20	A
30/08/2021	RES VALE PERUCABA	N-06	1,60	1,20	A
30/08/2021	RES VALE DO PERUCABA	E-25	2,00	1,20	A
30/08/2021	RES VALE DO PERUCABA	K-07	4,70	1,20	A
30/08/2021	RES VALE DO PERUCABA	M-25	2,30	1,20	A
30/08/2021	BRISA DO LAGO	AP 26, 165	2,40	1,60	A
30/08/2021	BRISA DO LAGO	POSTO POLICIAL	1,60	1,60	A
30/08/2021	BRISA DO LAGO	MERCEARIA CARLOS SILVA	1,60	1,60	A
30/08/2021	BOA VISTA	UBS - ALMIR DE ALMEIDA	2,40	1,30	A

(contina...)

Tabela 2 - Análises do mês de agosto(continuação)

30/08/2021	CANAFÍSTULA	PRAÇA HIGINO VITAL, 506	4,90	1,60	A
30/08/2021	CANAFÍSTULA	RUA ANTÔNIO SALUSTIANO, 512	1,40	1,60	A
30/08/2021	JARDIM TROPICAL	IML	1,60	1,70	A
30/08/2021	BRASÍLIA	UBS - DANIELO HOUNLY	1,70	1,70	A
30/08/2021	BRASÍLIA	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, S/N	1,70	1,50	A
30/08/2021	BRASÍLIA	RUA NOSSA S DA SALETE, 1149	2,30	1,50	A
31/08/2021	DISTRITO INDUSTRIAL	RAEL MOTO PEÇAS	1,80	1,30	A
31/08/2021	BAIXA DA ONÇA	UBS- JOSÉ SERAPIÃO	1,40	1,20	A
31/08/2021	BAIXA DA ONÇA	CHAFAIZ PÚBLICO	2,90	1,20	A
31/08/2021	BAIXA DA ONÇA	AL-485, 75	2,40	1,20	A
Chefia:			Técnico Responsável:		
José Maurício da Silva Mat: 2215			Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2853		

Fonte: Casal, 2021

Não conformidade (NC)

N.1.1.2.III.II - As análises de turbidez, de forma reincidente, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, por conseguinte, a advertência gerada no mês anterior se tornou em não conformidade no corrente mês. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.1.2 Campo Grande

O Município possui uma população de 9.576 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 57' 28", Longitude (W): 36° 47' 30" e Altitude 142 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 3 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 3 - Análises do mês de agosto

QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE: CAMPO GRANDE			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
MÊS: AGOSTO			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total
									Pres Aus
ANALISADO			7	0	0	7	0	0	0 7
TOTAL			7		7			7	
MENOR VALOR			0,80		1,00				
MAIOR VALOR			2,30		1,60				
MÉDIA			1,31		1,23				
DATA	Bairro	Logradouro							
04/08/2021		RUA SEM RUI PALMEIRA, 37	1,20		1,40				A
04/08/2021		RUA ITABAIANA, 15	1,50		1,60				A
04/08/2021		RUA TRIBUTINO BARBOSA, 91	2,30		1,60				A
13/08/2021		R. SEM. RUI PALMEIRA, 22	0,80		1,00				A
13/08/2021		R. TRIBUTINO B. RAMOS, 22	1,10		1,00				A
13/08/2021		AV. LIBERDADE, Nº 236	1,20		1,00				A
13/08/2021		RUA ITABAIANA, Nº 15	1,10		1,00				A
OBS:									
A - AUSÊNCIA									
P - PRESÊNCIA									
Chefia:			Técnico Responsável:						
José Maurício da Silva Mat: 2215			Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883						

Fonte: Casal, 2021

6.1.3 Coité do Nóia

O Município possui uma população de 10.594 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 56", Longitude (W): 36° 34' 43" e Altitude 280 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 4 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 4 - Análises do mês de agosto

 QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE: COITÉ DO NÓIA MÊS: AGOSTO			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total
									Pres Aus
ANALISADO			5	0	0	5	0	0	0 5
TOTAL			5		5			5	
MENOR VALOR			1,20		0,20				
MAIOR VALOR			1,50		1,30				
MEDIA			1,28		0,56				
DATA	Bairro	Logradouro							
17/08/2021		POV. VASSOURAS	1,20		0,50			A	
17/08/2021		POV. VASSOURAS, D1	1,30		0,50			A	
30/08/2021		RUA JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA, 5/N	1,50		0,20			A	
30/08/2021		RUA JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA, 13	1,20		0,20			A	
30/08/2021		POV VASSOURAS - RESTAURANTE	1,20		1,30			A	
OBS: A - AUSÊNCIA P - PRESENÇA									
Chefia:			Técnico Responsável:						
José Maurício da Silva Mat: 2215			Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883						

Fonte: Casal, 2021

6.1.4 Craíbas

O Município possui uma população de 24.396 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 05", Longitude (W): 36° 34' 05" e Altitude 252 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria nº 888, nota-se na Tabela 5 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 5 - Análises do mês de agosto

QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE										
 CIDADE: CRAÍBAS MÊS: AGOSTO			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
			Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
			≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
									Pres	Aus
ANALISADO			16	0	0	16	0	0	16	
TOTAL			16		16		16			
MENOR VALOR			0,80		0,70					
MAIOR VALOR			1,10		1,40					
MÉDIA			0,88		1,06					
DATA	Bairro	Logradouro								
11/08/2021		SÍTIO CABACEIRO, S/N	0,80		1,10		A			
11/08/2021		SÍTIO TORRÕES, S/N	0,80		1,00		A			
11/08/2021		FAZ. STª ROSA, 70	0,80		1,10		A			
11/08/2021		R. FRANCISCO OLÍMPIO CAVALCANTE, 793	0,80		1,00		A			
11/08/2021		RUA STª SALETE, 48	0,80		0,90		A			
11/08/2021		TRAVESSA ANTÔNIO MANOEL, 28	0,80		1,00		A			
11/08/2021		PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	0,80		1,00		A			
11/08/2021		R. 23 DE SETEMBRO, SMS 39	0,90		1,00		A			
26/08/2021		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,90		1,10		A			
26/08/2021		RUA SANTO ANTÔNIO, 28	0,80		1,20		A			
26/08/2021		RUA NOSSA SALETE, 48	1,10		1,20		A			
26/08/2021		RUA FRANCISCO OLIMPIO CAVALCANTE, 793	0,80		1,00		A			
26/08/2021		FAZENDA SANTA ROSA, 70	1,10		0,70		A			
26/08/2021		SÍTIO TORRÕES	1,10		1,40		A			
26/08/2021		SÍTIO CABACEIRO, S/N	0,90		1,10		A			
26/08/2021		RUA 23 DE SETEMBRO, S/N	0,90		1,10		A			
OBS:										
A - AUSÊNCIA										
P - PRESÊNCIA										
Chefia:			Técnico Responsável:							
José Maurício da Silva Mat: 2215			Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883							

Fonte: Casal, 2021

6.1.5 Feira Grande

O Município possui uma população de 22.192 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 54' 01", Longitude (W): 36° 40' 39" e Altitude 220 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria nº 888 - Ministério da Saúde, com os valores expressos na Tabela 6, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 6 - Análises do mês de agosto

 CIDADE: FEIRA GRANDE MÊS: AGOSTO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)					Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤ 5,0	>5,0	Total		
								Pres	Aus	
ANALISADO		10	0	0	10	0	0	0	10	
TOTAL		10		10					10	
MENOR VALOR		0,70		1,10						
MAIOR VALOR		4,80		1,50						
MÉDIA		2,27		1,31						
DATA	Bairro	Logradouro								
11/08/2021		POV. MASSAPÉ, Nº 876		0,90		1,50			A	
11/08/2021		POV. MASSAPÉ, U. B. S.		1,00		1,50			A	
11/08/2021		POV. MASSAPÉ, Nº 1488		1,00		1,40			A	
11/08/2021		POV. MASSAPÉ, Nº 57		0,70		1,40			A	
11/08/2021		POV. TABOCA - CHAFARIZ PÚBLICO		0,70		1,40			A	
31/08/2021		PRAÇA SÃO JOSÉ, 432		4,80		1,10			A	
31/08/2021		AVENIDA 25 DE ABRIL, 50		3,70		1,10			A	
31/08/2021		POVOADO MASSAPÉ, 14		2,60		1,30			A	
31/08/2021		POVOADO MASSAPÉ - UBS		4,30		1,20			A	
31/08/2021		POVOADO TABOCA - CHAFARIZ		3,00		1,20			A	
OBS:										
A - AUSÊNCIA										
P - PRESÊNCIA										
Chefia:				Técnico Responsável:						
José Maurício da Silva Mat: 2215				Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883						

Fonte: Casal, 2021

6.1.6 Girau do Ponciano

O Município possui uma população de 41.549 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 53' 03", Longitude (W): 36° 49' 44" e Altitude 244 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria nº 888 - Ministério da Saúde, com os valores expressos na Tabela 7, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 7 - Análises do mês de agosto

 CIDADE GIRAU DO PONCIANO MÊS: AGOSTO		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total
ANALISADO		20	0	0	20	0	0	0
TOTAL		20			20			20
MENOR VALOR		0,90			1,00			
MAIOR VALOR		2,60			1,50			
MÉDIA		1,43			1,24			
DATA	Bairro	Logradouro						
04/08/2021		POVOADO QUEBRADENTE, 300/550						
04/08/2021		POVOADO QUEBRADENTE, SMS 310						
04/08/2021		POVOADO QUEBRADENTE, SMS 287						
04/08/2021		POVOADO QUEBRADENTE, SMS 70						
04/08/2021		CAPS						
04/08/2021		ISJC						
04/08/2021		AV JOSÉ PEREIRA BEZERRA, 447						
04/08/2021		RUA JOSÉ LUIS DE SANDES, 389						
04/08/2021		RUA PROJETADA, 32						
04/08/2021		RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220						
13/08/2021		POV. QUEBRADENTE - MERCADINHO						
13/08/2021		POV. QUEBRADENTE, SMS 310						
13/08/2021		POV. QUEBRADENTE, SMS 287						
13/08/2021		POV. QUEBRADENTE, SMS 177						
13/08/2021		CAPS						
13/08/2021		AV. PROGRESSO - ISJC						
13/08/2021		AV. JOSÉ PEREIRA BEZERRA, 5/N						
13/08/2021		RUA PROJETADA, Nº 32						
13/08/2021		R. MAJOR VICENTE RAMOS, 220						
13/08/2021		ESCRITÓRIO DA CASAL						

Fonte: Casal, 2021

6.1.7 Igaci

O Município possui uma população de 25.596 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 13", Longitude (W): 36° 38' 01" e Altitude 240 m.


Observando a Tabela 8, verifica-se que 6,25% das amostras analisadas quanto à coliformes totais estão fora dos limites preconizados na Portaria nº 888 – Ministério da Saúde, conforme ilustra a Figura 2.

Tabela 8 - Análises do mês de agosto

 CIDADE: IGACI MÊS: AGOSTO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total	
		Pres	Aus						
ANALISADO		16	0	0	16	0	0	1	15
TOTAL		16		16				16	
MENOR VALOR		0,70		0,30					
MAIOR VALOR		1,20		1,30					
MÉDIA		0,84		0,76					
DATA	Bairro	Logradouro							
11/08/2021		POV. LAGOA DE FÉLIX, 337	0,80	0,80				A	
11/08/2021		POV. LAGOA DE FÉLIX, SMS 128	0,90	0,80				A	
11/08/2021		POV. LAGOA DE FÉLIX, JH RAÇÕES	0,80	0,70				A	
11/08/2021		POV. LAGOA DE FÉLIX, SMS 32	0,80	0,70				A	
11/08/2021		POV. JACARÉ, A FAVORITA - LOTERIAS	0,80	1,00				A	
11/08/2021		POV. JACARÉ, SMS 218	0,70	1,00				A	
11/08/2021		R. ALCINDO FERREIRA, 587	0,80	0,50				A	
11/08/2021		CASA NOVA MÓVEIS E ELETRO	0,90	0,90				A	
11/08/2021		RUA JOAQUIM MAURÍCIO, S/N	0,90	0,30				A	
11/08/2021		GARAGEM DA PREFEITURA	0,80	1,30				A	
26/08/2021		JH RAÇÕES	0,80	0,90				A	
26/08/2021		CASA NOVA-MÓVEIS E ELETRO	1,20	0,30				P	
26/08/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 35	0,70	0,80				A	
26/08/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 29	0,80	0,60				A	
26/08/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, 337	1,00	0,70				A	
26/08/2021		POV. LAGOA DO FÉLIX, SMS 32	0,80	0,80				A	
OBS:									
A - AUSÊNCIA									
P - PRESENÇA									
Chefia:			Técnico Responsável:						
José Mauricio da Silva Mat: 2215			Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883						

Fonte: Casal, 2021

Figura 2 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

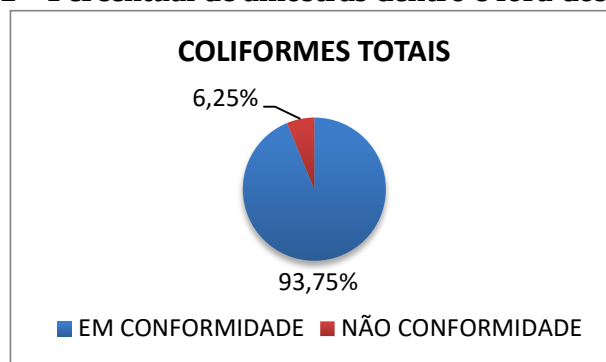

Fonte: Arsal, 2021

Não conformidade (NC)

N.1.7.3.III.II - As análises de coliformes totais, de forma recorrente, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, por conseguinte, a advertência gerada no mês anterior se tornou em não conformidade no corrente mês. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.1.8 Igreja Nova

O Município possui uma população de 24.670 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 31", Longitude (W): 36° 39' 43" e Altitude 14 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pela Portaria nº 888 - Ministério da Saúde, com os valores expressos na Tabela 9, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 9 - Análises do mês de agosto

[illegible]

Fonte: Casal, 2021

6.1.9 Lagoa da Canoa

O Município possui uma população de 17.692 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 47", Longitude (W): 36° 44' 16" e Altitude 283 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 10, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 10 - Análises do mês de agosto

		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE							
CIDADE: LAGOA DA CANOA MÊS: AGOSTO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme	
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total Pres Aus	
ANALISADO		14	0	0	14	0	0	0	14
TOTAL		14		14				14	
MENOR VALOR		0,70		0,90					
MAIOR VALOR		3,20		1,10					
MEDIA		1,34		1,05					
DATA	Bairro	Logradouro							
04/08/2021		RUA LUIS EVANGELISTA, 123		1,50		1,10		A	
04/08/2021		PANIFICAÇÃO LEONARDO		1,20		1,10		A	
04/08/2021		PRAÇA OSCAR MACIEL, 82		1,60		1,10		A	
04/08/2021		MIRANTE PADRE CÍCERO		2,00		1,00		A	
04/08/2021		RUA DEZESSEIS DE NOVENBRO, 160		1,20		1,10		A	
04/08/2021		ESCRITÓRIO CASAL		1,80		1,10		A	
04/08/2021		RUA DOM PEDRO I, S/N		3,20		1,00		A	
13/08/2021		R. LUIS EVANGELISTA, 123		0,90		1,00		A	
13/08/2021		PANIFICADORA LEONARDO		0,90		1,10		A	
13/08/2021		PÇA OSCAR MACIEL, 82		0,70		1,00		A	
13/08/2021		MIRANTE PADRE CÍCERO		0,90		0,90		A	
13/08/2021		R. DEZESSEIS DE NOVENBRO, S/N		1,00		1,00		A	
13/08/2021		ESCRITÓRIO DA CASAL		0,90		1,10		A	
13/08/2021		RUA D. PEDRO I, S/N		0,90		1,10		A	
OBS:									
A - AUSÊNCIA									
P - PRESENÇA									
Chefia:				Técnico Responsável:					
José Maurício da Silva Mat: 2215				Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883					

Fonte: Casal, 2021

6.1.10 Olho D'água Grande

O Município possui uma população de 5.133 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 03' 30", Longitude (W): 36° 49' 00" e Altitude 118 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 11 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 11 - Análises do mês de agosto

 CIDADE OLHO D'ÁGUA GRANDE MÊS: AGOSTO		QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE						
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
		Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)				Coliforme
		≤ 5,0	> 5,0	<0,2	≥0,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total
								Pres. Aus.
ANALISADO		6	0	0	6	0	0	0 6
TOTAL		6			6			6
MENOR VALOR		0,90			1,00			
MAIOR VALOR		2,30			1,60			
MÉDIA		1,37			1,23			
DATA	Bairro	Logradouro						
04/08/2021		PRAÇA PADRE CÍCERO, 50/370						
		2,30			1,40			A
04/08/2021		RUA GOV. LUIS CAVALCANTE, 03						
		1,80			1,40			A
04/08/2021		RUA DEPUTADO MACHADO LOBO						
		1,30			1,60			A
13/08/2021		PÇA PADRE CÍCERO, SMS 31						
		0,90			1,00			A
13/08/2021		R. GOV. LUIS CAVALCANTE, 03						
		1,00			1,00			A
13/08/2021		R. DEP. MACHADO LÔBO, SMS 11						
		0,90			1,00			A
OBS:								
A - AUSÊNCIA								
P - PRESENÇA								
Chefia:					Técnico Responsável:			
José Maurício da Silva Mat: 2215					Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883			

Fonte: Casal, 2021

6.1.11 São Brás

O Município possui uma população de 6.977 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 40", Longitude (W): 36° 54' 02" e Altitude 25 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 12, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 12 - Análises do mês de agosto

QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UN. AGRESTE										
 CIDADE: MÊS:		SÃO BRÁS AGOSTO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
				Turbidez (NTU)		Cloro (ppm)			Coliforme	
				≤ 5,0	> 5,0	<0,2	20,2 e ≤2,0	>2 e ≤5,0	>5,0	Total
										Pres
ANALISADO				4	0	0	4	0	0	4
TOTAL				4			4			4
MENOR VALOR				1,00			1,00			
MAIOR VALOR				1,70			1,60			
MÉDIA				1,25			1,40			
DATA	Bairro	Logradouro								
04/08/2021		RUA EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO		1,70			1,60			A
04/08/2021		RUA EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO		1,10			1,60			A
13/08/2021		R. EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, 27		1,00			1,00			A
13/08/2021		RUA D. PEDRO II, S/N		1,20			1,40			A
OBS:										
A - AUSÊNCIA										
P - PRESENÇA										
Chefia:				Técnico Responsável:						
José Maurício da Silva Mat: 2215				Alex Ferreira do Nascimento Mat: 2883						

Fonte: Casal, 2021

6.2 UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA

6.2.1 Cacimbinhas

O Município possui uma população de 10.858 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 01", Longitude (W): 36° 59' 25" e Altitude 270 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 13, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 13 - Análises do mês de agosto

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
	CACIMBINHAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
	CIDADE		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	AGOSTO/2021	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	5	0	5	0	5	0
		NÃO CONFORME	0		0			0	
		TOTAL	5			5		5	
		MENOR VALOR	0		0,8			0,85	
		MAIOR VALOR	0		1,8			2,37	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5/ago	Rua Adair Lisboa Castro, 06	0		1,78			0,85	
02	19/ago	Rua Joaquim Ucor de Araújo, 263	0		1,49			2,18	
03	19/ago	Avenida Domingos Leite, 157	0		0,87			1,65	
04	23/ago	Rua Joaquim Ucor de Araújo, 263	0		1,36			1,65	
05	23/ago	Avenida Domingos Leite, 157	0		0,78			2,37	
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.2 Dois Riachos

O Município possui uma população de 11.075 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 33", Longitude (W): 37° 06' 02" e Altitude 245 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 14, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 14 - Análises do mês do agosto

 Casal		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		DOIS RIACHOS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
		TOTAL									
		PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5			
CONFORME		0	3	0	3	0	3	0			
NÃO CONFORME		0		0				0			
TOTAL		3		3				3			
MENOR VALOR		0		1,8				0,41			
MAIOR VALOR		0		1,8				1,23			
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	19/ago	Escritório da CASAL		0		1,78			0,41		
02	23/ago	Rua Adair Lisboa Castro, 06		0		1,84			1,23		
03	23/ago	Rua Nossa Senhora de Fátima, 44		0		1,79			0,76		
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.3 Maravilha

O Município possui uma população de 9.163 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 14' 11", Longitude (W): 37° 20' 60" e Altitude 381 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 15, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 15 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
		MARAVILHA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE				COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
				PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	5	0	5	0	5	0		
		NÃO CONFORME	0		0				0		
		TOTAL	5		5				5		
		MENOR VALOR	0		0,8				0,78		
		MAIOR VALOR	0		1,7				2,08		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	5/ago	Rua Gustavo Limeira, 179		0		1,65			0,78		
02	5/ago	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299		0		1,48			1,23		
03	24/ago	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299		0		1,53			1,42		
04	24/ago	Rua Nossa Sra. de Fátima		0		0,75			2,08		
05	24/ago	Rua Adolfo Rodrigues Alves		0		1,34			1,82		
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.4 Olho D'Água das Flores

O Município possui uma população de 21.688 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 10", Longitude (W): 37° 17' 38" e Altitude 286 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 16, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 16 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		OLHO D'ÁGUA DAS FLORES		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
				TOTAL							
				PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
		CONFORME		0	14	0	14	0	14	0	
		NÃO CONFORME		0		0			0		
		TOTAL		14		14			14		
		MENOR VALOR		0		0,9			0,45		
		MAIOR VALOR		0		2,2			4,58		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	4/ago	Rua Aureliano de Abreu, 513		0		1,93			1,26		
02	4/ago	Rua Boa Vista, 389		0		1,84			4,58		
03	4/ago	Rua 02 de Dezembro, 653		0		2,16			2,31		
04	4/ago	Rua Rui Barbosa, 184		0		1,67			0,95		
05	11/ago	Rua São Francisco, 74		0		1,54			2,42		
06	11/ago	Unidade Mista Adélia Abreu Vilar		0		0,87			1,89		
07	11/ago	Rua do Comercio		0		2,08			0,67		
08	11/ago	Rua 21 de Abril		0		1,89			0,52		
09	19/ago	Rua Aureliano de Abreu, 513		0		2,04			0,45		
10	19/ago	Rua São Francisco, 74		0		1,82			1,37		
11	19/ago	Rua 21 de Abril		0		1,76			0,86		
12	24/ago	Escritório da CASAL – LABORATÓRIO		0		1,92			0,78		
13	24/ago	Rua 02 de Dezembro, 653		0		1,81			1,53		
14	24/ago	Rua Rui Barbosa, 184		0		1,67			2,01		
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.5 Olivença

O Município possui uma população de 11.624 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 31' 07", Longitude (W): 37° 11' 26" e Altitude 231 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 17, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 17 - Análises do mês de agosto

CASA	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
	OLIVENÇA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
	CIDADE		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	AGOSTO/2021	TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES	AUS					
		CONFORME	0	7	0	7	0	7	0
		NÃO CONFORME	0		0				0
		TOTAL	7		7				7
		MENOR VALOR	0		0,6				0,29
		MAIOR VALOR	0		2,1				1,45
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	11/ago	Av. Cícero Vieira Menezes – Mercadinho	0		1,89				1,45
02	11/ago	Rua Projetada, 54	0		1,78				0,68
03	11/ago	Sítio Cajá	0		1,93				0,29
04	24/ago	Av. Cícero Vieira Menezes – Mercadinho	0		0,55				0,31
05	24/ago	Tv. Cícero Vieira de Menezes – Clima Bom	0		1,31				1,26
06	24/ago	Rua Projetada – Clima Bom	0		1,68				0,75
07	24/ago	Sítio Cajá	0		2,06				0,93
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.6 Ouro Branco

O Município possui uma população de 11.496 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 10' 00", Longitude (W): 37° 21' 24" e Altitude 380 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 18, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 18 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		OURO BRANCO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
		TOTAL									
		PRES.	AUS.			< 0,2	≥0,2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
CONFORME		0	3			0	3	0	3	0	
NÃO CONFORME		0				0				0	
TOTAL		3				3				3	
MENOR VALOR		0				0,8				0,84	
MAIOR VALOR		0				1,3				1,21	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	31/ago	Chácara Boa Nova		0		0,78				0,98	
02	31/ago	Fazenda Paraíso		0		0,87				0,84	
03	31/ago	Saída da Rede – Maravilha/Ouro Branco		0		1,34				1,21	
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.7 Santana do Ipanema

O Município possui uma população de 47.654 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 22' 42", Longitude (W): 37° 14' 43" e Altitude 250 m.


Observando a Tabela 19 verifica-se que 6,45% das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, conforme ilustra a Figura 3.

Tabela 19: Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		SANTANA DO IPANEMA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
				TOTAL							
				PRES.	ABS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
		CONFORME		0	31	0	31	0	29	2	
		NÃO CONFORME		0		0			2		
		TOTAL		31		31			31		
		MENOR VALOR		0		0,86			0,48		
		MAIOR VALOR		0		2,39			9,01		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	3/ago	Praça Manoel Medeiros de Aquino, 892		0		1,71			0,89		
02	3/ago	Rua Maria Gala, 561		0		0,86			0,97		
03	3/ago	Igreja Mundial		0		1,58			1,26		
04	3/ago	Rua Pedro Brandão – CDL		0		1,62			0,74		
05	3/ago	Estação Elevatória – CASAL		0		1,84			1,58		
06	3/ago	Avenida Pancrácio Rocha – TELECOM		0		1,68			1,43		
07	3/ago	Avenida Martins Vieira		0		1,46			1,61		
08	3/ago	Rua Arsênio Moreira, PREF. MUNICIPAL		0		0,92			1,08		
09	11/ago	Tv. Santa Luzia, 82		0		1,87			1,18		
10	11/ago	Rua Santa Luzia, 25		0		2,03			2,04		
11	11/ago	Rua Nossa Sra. de Lourdes, 324		0		1,52			7,09		
12	11/ago	Rua Marileide Bulhões, 571		0		1,26			1,470		
13	11/ago	Rua Ormindo Barros, 362		0		1,98			0,86		
14	11/ago	Rua Arsênio Moreira, PREF. MUNICIPAL		0		1,68			2,32		
15	11/ago	Igreja Mundial		0		1,13			1,83		
16	11/ago	Rua Pedro Brandão – CDL		0		1,48			0,68		
17	11/ago	Praça Manoel Medeiros de Aquino, 892		0		1,97			0,76		
18	11/ago	Rua João da Silva Yoyó, 292		0		1,72			2,42		
19	19/ago	Estação Elevatória – CASAL		0		2,21			0,63		
20	19/ago	Avenida Martins Vieira		0		1,23			9,01		
21	19/ago	Rua Sebastião Pereira Bastos, 668 – Esc. CASAL		0		2,39			2,39		
22	19/ago	Rua N. Sra. de Fátima - Câmara de Vereadores		0		1,31			1,81		
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

Figura 3 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

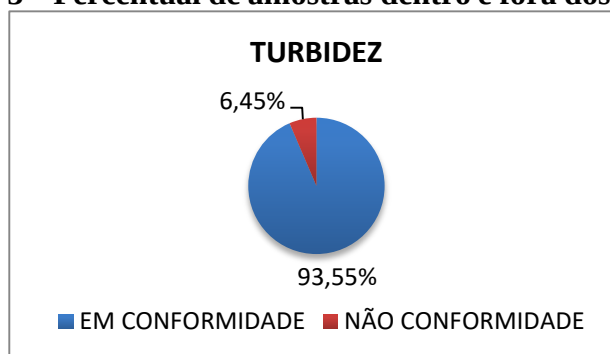

Fonte: Arsal, 2021

Advertência (ADV)

A.2.7.2.III.II - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.2.8 Poço das Trincheiras:

O Município possui uma população de 14.386 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 45", Longitude (W): 37° 17' 08" e Altitude 292 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 20, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 20 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL				
CIDADE		POÇO DAS TRINCHEIRAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO										
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ					
		TOTAL												
		PRER		ALR										
		CONFORME		0		4			0			4		
		NÃO CONFORME		0		0			0			0		
		TOTAL		4		4			4			4		
		MENOR VALOR		0		1,5			0,86			0,86		
		MAIOR VALOR		0		1,7			1,62			1,62		
Nº		DIA		LOGRADOURO										
01		5/ago		Pça. Leopoldo Wanderley - Prefeitura Municipal		0			1,73			1,34		
02		5/ago		Escritório da CASAL		0			1,54			1,62		
03		24/ago		Conjunto Morar Melhor - Rua A, 5/N		0			1,61			0,86		
04		24/ago		Conjunto Morar Melhor - Rua C, 5/N		0			1,72			1,24		
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.														
SUPTR/UNBL												DATA		
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624												06/09/2021		

Fonte: Casal, 2021

6.2.9 Batalha

O Município possui uma população de 18.232 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 40' 40", Longitude (W): 37° 07' 29" e Altitude 120 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 21, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 21 - Análises do mês de agosto

 Casal			SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE			BATALHA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO			AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
			TOTAL									
			PRES. AUS.									
			CONFORME		0 11		0 11		0 11		0	
			NÃO CONFORME		0		0				0	
			TOTAL		11		11				11	
			MENOR VALOR		0		1,7				0,47	
			MAIOR VALOR		0		2,4				4,12	
Nº DIA			LOGRADOURO									
01 4/ago			Rua Luis Pereira Melo, 197		0		1,84				1,06	
02 4/ago			Rua Padre Daniel Bezerra, 134		0		1,92				1,15	
03 4/ago			Rua Mair Guedes Do Amaral, 60		0		1,71				1,31	
04 4/ago			Rua José Pereira Melo		0		1,65				1,67	
05 19/ago			Estação Elevatória -CASAL REDE NOVA		0		2,19				0,81	
06 19/ago			Praça da Penha, 73		0		1,97				1,64	
07 19/ago			Rua Padre Daniel Bezerra, 134		0		1,73				2,13	
08 19/ago			Rua Luis Pereira Melo, 197		0		1,81				0,47	
09 23/ago			Estação Elevatória -CASAL REDE NOVA		0		2,37				2,13	
10 23/ago			Praça da Penha, 73		0		1,85				1,68	
11 23/ago			Rua Mair Guedes Do Amaral, 60		0		1,74				4,12	
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.

SUPTR/UNBL

DATA

Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624

06/09/2021

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
CIDADE		BELO MONTE	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		AGOSTO/2021	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	10	0	10	0	10	0
		NÃO CONFORME	0		0				0
		TOTAL	10		10				10
		MENOR VALOR	0		0,5				0,73
		MAIOR VALOR	0		1,7				3,28
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	4/ago	Praça do Urubu	0		1,89				1,01
02	4/ago	Rua Boa Vista, 13	0		0,46				0,97
03	4/ago	COHAB - Rua Heloisa Helena	0		0,52				0,89
04	4/ago	Rua Epaminondas Machado, 83	0		0,67				0,85
05	4/ago	Rua do Rosário, 22	0		0,98				1,24
06	24/ago	Praça do Urubu	0		0,98				0,73
07	24/ago	Rua Epaminondas Machado, 83	0		0,71				3,28
08	24/ago	Rua do Rocioir, 77	0		0,87				1,36
09	24/ago	Rua do Comercio	0		0,64				2,43
10	24/ago	Pov. Restinga - Rua Santo Antônio	0		1,32				0,84
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.11 Carneiros

O Município possui uma população de 9.081 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 57", Longitude (W): 37° 22' 38" e Altitude 347 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 23, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 23 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		CARNEIROS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
		TOTAL									
		PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5			
CONFORME		0	5	0	5	0	5	0			
NÃO CONFORME		0		0				0			
TOTAL		5		5				5			
MENOR VALOR		0		1,8				0,88			
MAIOR VALOR		0		2,0				1,61			
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	4/ago	Rua Duque de Caxias,		0	1,85			1,48			
02	4/ago	Rua Getúlio Vargas		0	1,95			1,54			
03	11/ago	Rua Valdemar Rodrigues Gala, 64		0	1,85			0,88			
04	19/ago	Rua Duque de Caxias,		0	1,64			1,61			
05	23/ago	Rua Getúlio Vargas		0	1,58			1,03			
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.12 Jacaré dos Homens:

O Município possui uma população de 5.253 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 08", Longitude (W): 37° 12' 17" e Altitude 135 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 24, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 24 - Análises do mês de agosto

 CASA CIDA MÉS/ANO	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
	JACARÉ DOS HOMENS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
	AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME		0	4	0	4	0	4	0
	NÃO CONFORME		0		0				0
	TOTAL		4		4				4
	MENOR VALOR		0		0,6				0,92
	MAIOR VALOR		0		0,7				3,57
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	4/ago	Prefeitura Municipal	0		0,71				0,92
02	4/ago	Rua Monsenhor Freitas Machado	0		0,58				1,34
03	19/ago	Rua José Rodrigues Souto	0		0,73				2,74
04	23/ago	Prefeitura Municipal	0		0,59				3,57
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.13 Monteirópolis

O Município possui uma população de 7.159 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 10", Longitude (W): 37° 14' 54" e Altitude 228 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 25, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 25 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
		MONTEIRÓPOLIS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE				COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
				PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	4	0	4	0	4	0		
		NÃO CONFORME	0		0				0		
		TOTAL	4		4				4		
		MENOR VALOR	0		1,7				0,86		
		MAIOR VALOR	0		2,0				1,62		
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	4/ago	Rua João Ferreira de Albuquerque, 145		0		1,97			1,62		
02	4/ago	Escritório da CASAL		0		1,65			0,86		
03	19/ago	Rua Antônio Prudente Melo, 81		0		1,91			1,35		
04	23/ago	Rua Presidente JK, 137		0		1,75			1,33		
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.2.14 São José da Tapera

O Município possui uma população de 32.260 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 30", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 255 m.


Observando a Tabela 26 verifica-se que 6,66% das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, conforme ilustra a Figura 4.

Tabela 26 - Análises do mês de agosto

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL
	SÃO JOSÉ DA TAPERA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
	CIDADE		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	AGOSTO/2021	TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	15	0	15	0	14	1
		NÃO CONFORME	0		0				1
		TOTAL	15		15				15
		MENOR VALOR	0		0,87				0,37
		MAIOR VALOR	0		1,84				7,21
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	11/ago	Rua Antônio Francisco Alves, 242	0		1,84				0,42
02	11/ago	Rua 13 de maio, 255	0		1,73				0,68
03	11/ago	Rua Marechal Deodoro, 224	0		1,67				7,21
04	11/ago	Rua Duque de Caxias, 130	0		1,76				0,37
05	11/ago	Rua 7 de Setembro, 43	0		1,69				2,53
06	11/ago	Avenida Elísio Maia, 913	0		1,58				1,37
07	19/ago	Rua José Pereira Alves, 1001	0		1,34				0,74
08	19/ago	Rua 13 de maio, 255	0		1,63				0,52
09	19/ago	Rua Marechal Deodoro, 195	0		1,41				1,08
10	19/ago	Rua 7 de Setembro, 43	0		1,56				0,91
11	19/ago	Rua Getúlio Vargas, 133	0		0,87				0,48
12	19/ago	Santo Sushi	0		1,72				1,26
13	23/ago	Rua Antônio Francisco Alves, 242	0		1,73				1,27
14	23/ago	Rua Professora Agripina Melo	0		1,84				2,16
15	23/ago	Rua Duque de Caxias, 130	0		1,21				0,82
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.									
SUPTR/UNBL								DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624								06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

Figura 3 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

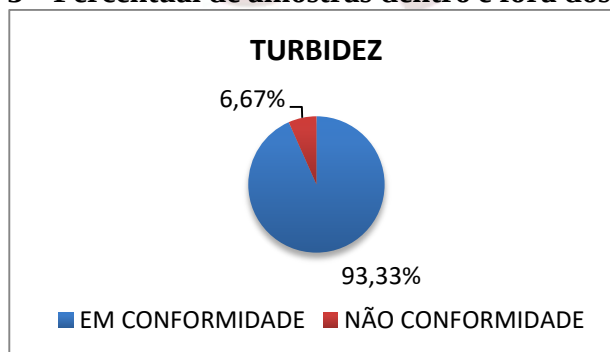

Fonte: Arsal, 2021

Advertência (ADV)

A.2.14.2.III.II - As análises de turbidez encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.2.15 Senador Rui Palmeira

O Município possui uma população de 13.870 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 59", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 352 m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 27, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 27: Análises do mês de agosto

		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA						UNBL	
CIDADE		SENADOR RUI PALMEIRA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO/2021		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ		
		TOTAL									
		PRES. AUS.		< 0,2 ≥0,2 e ≤5 > 5		≤ 5 > 5					
CONFORME		0 4		0 4 0		4		0			
NÃO CONFORME		0		0				0			
TOTAL		4		4				4			
MENOR VALOR		0		1,34				1,84			
MAIOR VALOR		0		1,72				4,01			
Nº		DIA		LOGRADOURO							
01		4/ago		Igreja Católica – Matriz		0 1,72		1,84			
02		4/ago		Rua do Comércio – Biblioteca Municipal		0 1,49		3,49			
03		11/ago		Igreja Católica – Matriz		0 1,34		4,01			
04		19/ago		Chegada na Rede – Ventosa		0 1,39		1,87			
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
OBS.: As amostras analisadas durante o mês de AGOSTO/2021, não apresentaram contaminação conforme exigido pela Portaria 888/2021 do MS.											
SUPTR/UNBL										DATA	
Flávia Cristina Correia Ferreira - MAT 2624										06/09/2021	

Fonte: Casal, 2021

6.3 UNIDADE DE NEGÓCIO LESTE

6.3.1 Campestre

O município possui uma população de 6.936 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 50' 45", Longitude (W): 35° 34' 05" e Altitude 200m.


Observando a Tabela 28 verifica-se que 8,33% das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, conforme ilustra a Figura 5.

Tabela 28- Análises do mês de agosto

			SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE							
CIDADE			CAMPESTRE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO			AGOSTO		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL									
			PRES. AUS.		< 0,2 ≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5 > 5		≤ 5 > 5			
CONFORME			0 12		0 12		0 0		11 1			
NÃO CONFORME			0		0				1			
TOTAL			12		12				12			
MENOR VALOR			0		0,5				2,30			
MAIOR VALOR			0		1,0				5,30			
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	5	Escritório da CASAL	0,00		0,5				3,20			
02	5	Assembleia de Deus	0,00		0,5				4,10			
03	5	R. do Comércio	0,00		0,5				5,30			
04	5	Eptássio Pessoa	0,00		0,5				4,70			
05	5	Saída da ETA	0,00		1,0				3,00			
06	5	Rua DR Reinaldo Cavalcante	0,00		0,5				4,66			
07	19	Escritório da CASAL	0,00		1,0				3,60			
08	19	Assembleia de Deus	0,00		1,0				5,00			
09	19	R. do Comércio	0,00		1,0				4,10			
10	19	Eptássio Pessoa	0,00		1,0				3,78			
11	19	Saída da ETA	0,00		1,0				3,44			
12	19	Rua DR Reinaldo Cavalcante	0,00		1,0				2,30			

Fonte: Casal, 2021

Figura 5– Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

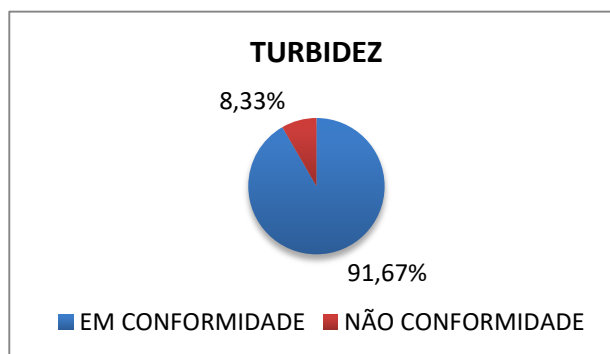

Fonte: Arsal, 2021

Não conformidade (NC)

N.3.1.2.III.II - As análises de turbidez, de forma recorrente, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, por conseguinte, a advertência gerada no mês anterior se tornou em não conformidade no corrente mês. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.3.2 Colônia Leopoldina

O município possui uma população de 21.698 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 54' 32", Longitude (W): 35° 43' 30" e Altitude 140m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 29, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 29 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE							
CIDADE		COLÔNIA LEOPOLDINA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO	AGOSTO	COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ		
		TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
		PRES.	AUS.							
CONFORME		0	30	0	30	0	0	30	0	
NÃO CONFORME		0		0				0		
TOTAL		30		30				30		
MENOR VALOR		0		1,0				1,89		
MAIOR VALOR		0		1,5				4,57		
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5	R. Joaquim Monteiro	0	1				3,3		
02	5	SAMU	0	1				3,2		
03	5	Mercado Público	0	1				3		
04	5	Delegacia	0	1				3,7		
05	5	R. Padre Cicero	0	1,0				1,89		
06	5	Rua 11 de Novembro	0	1,0				2,68		
07	5	Escritório da CASAL	0	1,0				2,71		
08	5	Fórum	0	1,00				2,8		
09	12	Escritório da CASAL	0	1,50				2,10		
10	12	Mercado Público	0	1,50				2,10		
11	12	Delegacia	0	1,00				2,30		
12	12	SAMU	0	1,00				2,60		
13	12	Séc. de Infraestrutura	0	1				3,4		
14	12	R. 16 de Julho	0	1				3		
15	12	R. Padre Cicero	0	1				3		
16	19	Escritório da CASAL	0	1				2,89		
17	19	Mercado Público	0	1				2,89		
18	19	Delegacia	0	1				3,68		
19	19	SAMU	0	1				3,71		
20	19	Séc. de Infraestrutura	0	1				3,8		
21	19	R. 16 de Julho	0	1				3,10		
22	19	R. Padre Cicero	0	1				3,10		
23	26	R. Joaquim Monteiro	0	1				2,1		
24	26	SAMU	0	1				2,5		
25	26	Mercado Público	0	1				2,7		
26	26	Delegacia	0	1				2,7		
27	26	R. Padre Cicero	0	1				2,89		
28	26	Rua 11 de Novembro	0	1				3,1		
29	26	Escritório da CASAL	0	1				3		
30	26	Fórum	0	1				4,57		

Fonte: Casal, 2021

6.3.3 Jacuípe

O município possui uma população de 7.021 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 08° 50' 31", Longitude (W): -35° 27' 36" e Altitude 200m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 30, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 30 - Análises do mês de agosto

 CASA CASA	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
	JACUIPE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
	CIDADE		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
	MÊS/ANO		TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
		AGOSTO							
		CONFORME	0	10	0	10	0	0	10
		NÃO CONFORME	0			0			0
		TOTAL	10			10			10
		MENOR VALOR	0			1,0			2,47
		MAIOR VALOR	0			1,0			4,20
Nº	DIA	LOGRADOURO							
1	10	Delegacia de Polícia Civil	0,00			1,0			3,27
02	10	Av. Miguel Morato	0,00			1,0			3,20
03	10	Loteria	0,00			1,0			3,47
04	10	Escritório Casal	0,00			1,0			3,80
05	10	R. da Travessia	0,00			1,0			2,80
06	17	Conj. Amaro Felix	0,00			1,0			2,60
07	17	Auto Posto	0,00			1,0			4,00
08	17	CRAS	0,00			1,0			4,20
09	17	Rua do Cruzeiro	0,00			1,0			3,10
10	17	Sec. De Infraestrutura	0,00			1,0			2,47

Fonte: Casal, 2021

6.3.4 Japaratinga

O município possui uma população de 8.361 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 15' 16", Longitude (W): -35° 15' 28" e Altitude 5m.

Ao comparar os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, com os valores expressos na Tabela 31, verifica-se que todas as amostras de agosto estão dentro dos padrões.

Tabela 31 - Análises do mês de agosto

Casal	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
	JAPARATINGA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MÊS/ANO	AGOSTO		TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5
		CONFORME	0	15	0	15	0	0	15
		NÃO CONFORME	0			0			0
		TOTAL	15			15			15
		MENOR VALOR	0			1,0			0,10
		MAIOR VALOR	0			1,0			2,35
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	3	Barreira do Boqueirão	0,00			1,0			1,11
02	3	Rua Francisco de Barros	0,00			1,0			0,98
03	3	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00			1,0			2,35
04	10	Barreira do Boqueirão	0,00			1,0			0,98
05	10	Rua Francisco de Barros	0,00			1,0			0,78
06	10	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00			1,0			0,76
07	10	Câmara dos Vereadores	0,00			1,0			0,10
08	17	Barreira do Boqueirão	0,00			1,0			2,10
09	17	Rua Francisco de Barros	0,00			1,0			1,10
10	17	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00			1,0			0,89
11	17	Câmara dos Vereadores	0,00			1,0			0,10
12	24	Barreira do Boqueirão	0,00			1,0			0,87
13	24	Rua Francisco de Barros	0,00			1,0			1,66
14	24	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00			1,0			1,54
15	24	Câmara dos Vereadores	0,00			1,0			1,20
24	19	Auto Posto	0,00			1,0			2,23
25	26	Delegacia de Polícia Civil	0,00			1,0			2,46
26	26	Teófilo de Brácas	0,00			1,0			1,23
27	26	Rua Dr. Nelito	0,00			1,0			1,50
28	26	Banco do Brasil	0,00			1,0			2,00
29	26	Batalhão PM	0,00			1,0			1,88
30	26	Centro	0,00			1,0			1,25
31	26	Escritório da Casal	0,00			1,0			1,32
32	26	Auto Posto	0,00			1,0			1,87

Fonte: Casal, 2021

6.3.5 Joaquim Gomes

O município possui uma população de 23.993 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 08' 00", Longitude (W): 35° 44' 54" e Altitude 104m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 32 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 32 - Análises do mês de agosto

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE						
CIDADE		JOAQUIM GOMES	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO		AGOSTO	COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
			TOTAL						
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
			0	32	0	32	0	0	32
		CONFORME	0	32	0	32	0	0	32
		NÃO CONFORME	0		0				0
		TOTAL	32		32				32
		MENOR VALOR	0		1,0				1,23
		MAIOR VALOR	0		1,0				3,27
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	5	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0				2,1
02	5	Teófilo de Bráas	0,00		1,0				2
03	5	Rua Dr. Nelito	0,00		1,0				1,28
04	5	Banco do Brasil	0,00		1,0				1,52
05	5	Batalhão PM	0,00		1,0				2,3
06	5	Centro	0,00		1,0				2,56
07	5	Escritório da Casal	0,00		1,0				2,4
08	5	Auto Posto	0,00		1,0				2,5
09	12	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0				3,27
10	12	Teófilo de Bráas	0,00		1,0				2,98
11	12	Rua Dr. Nelito	0,00		1,0				3,00
12	12	Banco do Brasil	0,00		1,0				1,58
13	12	Batalhão PM	0,00		1,0				2,73
14	12	Centro	0,00		1,0				2,63
15	12	Escritório da Casal	0,00		1,0				2,2
16	12	Auto Posto	0,00		1,0				2
17	19	Delegacia de Polícia Civil	0,00		1,0				2
18	19	Teófilo de Bráas	0,00		1,0				1,68
19	19	Rua Dr. Nelito	0,00		1,0				3,1
20	19	Banco do Brasil	0,00		1,0				2,77
21	19	Batalhão PM	0,00		1,0				3,2
22	19	Centro	0,00		1,0				1,9
23	19	Escritório da Casal	0,00		1,0				1,90

(contina...)

Tabela 32 - Análises do mês de agosto(continuação)

24	19	Teófilo de Bracos	0,00	1,0	2,30
25	19	Rua Dr. Nelito	0,00	1,0	2,46
26	19	Banco do Brasil	0,00	1,0	1,56
27	19	Batalhão PM	0,00	1,0	1,80
28	19	Centro	0,00	1,0	2,50
29	19	Escritório da Casal	0,00	1,0	1,78
30	19	Auto Posto	0,00	1,0	1,32
31					
32					
33					
34					
35					
36					

Fonte: Casal 2021

6.3.6 Novo Lino

O município possui uma população de 75.120 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 33 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 33 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE							
CIDADE		NOVO LINO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO	TOTAL		CRL			TURBIDEZ		
			PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	14	0	14	0	0	14	0
NÃO CONFORME			0		0			0		
TOTAL			14		14			14		
MENOR VALOR			0		1,0			1,50		
MAIOR VALOR			0		1,0			3,00		
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	5	SANTO ANTÔNIO	0	1,00			2,80			
02	5	COHAB	0	1,00			2,89			
03	5	Saída da ETA	0	1,00			1,50			
04	5	R. da Quadra	0	1,00			2,70			
05	12	R. da Quadra	0	1,00			2,40			
06	12	Cras	0	1,00			2,50			
07	12	COHAB	0	1,00			2,40			
08	12	Escritório da CASAL	0	1,00			2,70			
09	12	BR - Avenida Principal	0	1,00			2,00			
10	19	R. da Quadra	0	1,00			1,80			
11	19	Cras	0	1,00			3,00			
12	19	COHAB	0	1,00			3,00			
13	19	Escritório da CASAL	0	1,00			2,78			
14	19	BR - Avenida Principal	0	1,00			1,90			

Fonte: Casal, 2021

6.3.7 Porto de Pedras

O município possui uma população de 7.786 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 09' 30", Longitude (W): 35° 17' 42" e Altitude 22m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 34 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 34 - Análises do mês de agosto

 Casal		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNLE							
		PORTO DE PEDRAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE				COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	AGOSTO	TOTAL		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5		
		PRES.	AUS.								
CONFORME		0	18	0	18	0	0	18	0		
NÃO CONFORME		0		0				0			
TOTAL		18		18				18			
MENOR VALOR		0		1,0				1,56			
MAIOR VALOR		0		2,0				4,65			
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	3	Quadra de Tênis		0,00	2,0				2,60		
02	3	R. Nove de Junho		0,00	2,0				3,50		
03	3	Tatuamunha		0,00	2,0				1,60		
04	3	Saída da Balsa		0,00	2,0				1,68		
05	3	Sec. de Saúde		0,00	2,0				2,34		
06	3	Escritório da Casal		0,00	2,0				3,17		
07	10	Tatuamunha		0,00	1,5				2,25		
08	10	Saída da Balsa		0,00	1,0				2,36		
09	10	Sec. de Saúde		0,00	1,5				3,20		
10	10	Escritório da Casal		0,00	2,0				1,89		
11	10	Quadra de Tênis		0,00	1,5				2,10		
12	10	R. Nove de Junho		0,00	1,0				2,11		
13	24	Saída da Balsa		0,00	1,0				3,45		
14	24	Sec. de Saúde		0,00	1,0				4,65		
15	24	Escritório da Casal		0,00	1,0				2,54		
16	24	Rua Piedade		0,00	1,0				2,10		
17	24	R. Nove de Junho		0,00	1,0				1,56		
18	24	Tatuamunha		0,00	2,0				2,30		

Fonte: Casal, 2021

6.4 UNIDADE DE NEGÓCIO SERRANA

6.4.1 Anadia

O município possui uma população de 17.545 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570m.

Observando a Tabela 35, verifica-se que 100% das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, conforme ilustra a Figura 5.

Tabela 35 - Análises do mês de agosto

SISAGUA			QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT						
ANADIA			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE			COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ
MÊS/ANO	AGOSTO 2021		TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
	PRES.	AUS.							
CONFORME			0	15	0	11	4	0	15
NÃO CONFORME			0		0				15
TOTAL			15			15			15
MENOR VALOR			0			0,3			8,14
MAIOR VALOR			0			2,2			48,80
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	3/ago	R. FREI DAMIÃO, Nº 45	0		2,2				47,60
02	3/ago	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0		1,8				20,30
03	3/ago	CÂMARA DE VEREADORES	0		1,6				48,80
04	3/ago	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0		2,0				45,10
05	17/ago	R. FREI DAMIÃO, Nº 45	0		2,2				15,80
06	17/ago	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0		2,2				9,88
07	17/ago	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0		0,3				10,20
08	17/ago	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0		0,3				13,80
09	17/ago	CÂMARA DE VEREADORES	0		1,8				32,30
10	17/ago	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0		2,1				15,70
11	31/ago	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0		2,0				32,00
12	31/ago	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0		0,3				12,20
13	31/ago	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0		0,3				10,70
14	31/ago	CÂMARA DE VEREADORES	0		2,0				8,14
15	31/ago	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0		2,0				14,30
TÉC. RESPONSÁVEL			SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO		
VÍVIAN TENÓRIO			VÍVIAN TENÓRIO				VÍVIAN TENÓRIO		

Fonte: Casal, 2021

Figura 5 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões



Fonte: Arsal, 2021

Não conformidade (NC)

N.4.1.2.III.II - As análises de turbidez, de forma recorrente, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, por conseguinte, a advertência gerada no mês anterior se tornou em não conformidade no corrente mês. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.4.2 Capela

O município possui uma população de 17.053 habitantes, caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 24' 27", Longitude (W): 36° 04' 25" e Altitude 84m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 36 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 36- Análises do mês de agosto

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT						
		CAPELA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MÊS/ANO		AGOSTO 2021	TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
			PRES.	AUS.					
		CONFORME	0	13	0	13	0	0	13
		NÃO CONFORME	0		0				0
		TOTAL	13		13				13
		MENOR VALOR	0		0,4				1,24
		MAIOR VALOR	0		1,7				4,47
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	3/ago	R. ANTÔNIO LOPES, SMS 01	0		1,5				4,47
02	3/ago	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N	0		1,5				2,18
03	3/ago	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N	0		1,7				1,78
04	3/ago	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, S/N	0		1,2				1,97
05	3/ago	R. GERCINO MOREIRA, S/N	0		1,5				1,63
06	3/ago	ESCRITÓRIO CASAL	0		1,2				1,60
07	31/ago	R. ANTÔNIO LOPES, SMS 01	0		0,4				1,76
08	31/ago	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N	0		0,7				1,26
09	31/ago	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N	0		1,0				1,81
10	31/ago	R. JOAQUIM DA ROCHA CERQUEIRA, S/N	0		1,0				1,35
11	31/ago	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 294	0		0,6				1,37
12	31/ago	R. GERCINO MOREIRA, S/N	0		0,6				1,28
13	31/ago	ESCRITÓRIO CASAL	0		1,2				1,24
TÉC. RESPONSÁVEL			SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO		
VÍVIAN TENÓRIO			VÍVIAN TENÓRIO				VÍVIAN TENÓRIO		

Fonte: Casal, 2021

6.4.3 Estrela de Alagoas

O município possui uma população de 18.205 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 23' 25", Longitude (W): 36° 45' 36" e Altitude 290m.


Observando a Tabela 37, verifica-se que 22,22% das amostras analisadas quanto as amostras de turbidez estão fora dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, conforme ilustra a Figura 15.

Tabela 37 - Análises do mês de agosto

SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT						
ESTRELA DE ALAGOAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE		COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MÊS/ANO		TOTAL						
		PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
	AGOSTO 2021							
CONFORME		0	9	0	9	0	0	7
NÃO CONFORME		0			0			2
TOTAL		9			9			9
MENOR VALOR		0			1,1			1,53
MAIOR VALOR		0			2,0			9,02
Nº	DIA	LOGRADOURO						
01	4/ago	R. PREFEITO ENEAS SIMPLICIO, Nº 202						
		0			2,0			9,02
02	4/ago	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90						
		0			2,0			2,84
03	4/ago	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2						
		0			2,0			2,68
04	4/ago	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45						
		0			2,0			3,18
05	4/ago	ETA - ESTRELA						
		0			2,0			1,53
06	31/ago	R. PREFEITO ENEAS SIMPLICIO, Nº 202						
		0			1,1			1,86
07	31/ago	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45						
		0			2,0			6,72
08	31/ago	ETA - ESTRELA						
		0			2,0			2,18
09	31/ago	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA						
		0			2,0			2,41
TÉC. RESPONSÁVEL		SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO		
VIVIAN TENÓRIO		VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO		

Fonte: Casal, 2021

Figura 15 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

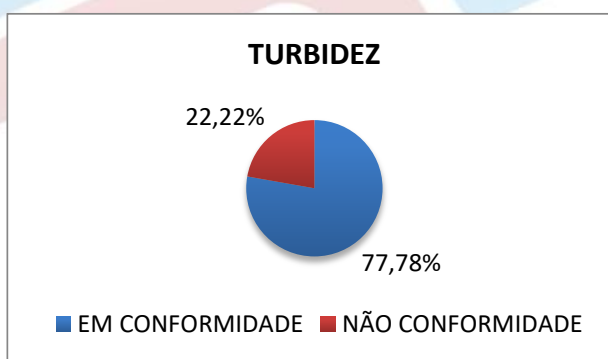

Fonte: Arsal, 2021

Não conformidade (NC)

N.4.3.2.III.II - As análises de turbidez, de forma recorrente, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, por conseguinte, a advertência gerada no mês anterior se tornou em não conformidade no corrente mês. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.4.4 Palmeira dos Índios


O município possui uma população de 73.218 habitantes e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 24' 26", Longitude (W): 36° 37' 39" e Altitude 342m.

Observando a Tabela 38, verifica-se que 4,76% das amostras analisadas quanto a turbidez estão fora dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, conforme ilustram a Figura 16.

Tabela 38 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT						
		PALMEIRA DOS ÍNDIOS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
CIDADE			COLIFORMES		CRL			TURBIDEZ	
MES/ANO		AGOSTO 2021	TOTAL						
			PRES	AUS	<0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	>5	>5
		CONFORME	0	42	0	39	3	0	2
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	2
		TOTAL	42		42				42
		MENOR VALOR	0		0,7			0,67	
		MAIOR VALOR	0		2,5			7,66	
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	4/ago	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 02 Lt. 36	0		1,1			1,84	
02	4/ago	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06	0		0,9			1,74	
03	4/ago	CONJ. J. DUARTE, J-35	0		0,9			2,23	
04	4/ago	CONJ. J. DUARTE, E-35	0		1,6			1,77	
05	4/ago	R. SONHO VERDE, Nº 131	0		1,1			1,27	
06	4/ago	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0		1,1			1,18	
07	4/ago	R. PEDRO NETO, Nº 37	0		1,6			1,15	
08	4/ago	R. ALVIN CORREA GAMA, Nº 103	0		1,4			1,27	
09	4/ago	R. JERUSALEM, Nº 269	0		1,5			2,36	
10	4/ago	R. SERGIPE, Nº 160	0		1,1			1,16	
11	4/ago	AV. BRASIL, Nº 330	0		1,1			1,75	
12	4/ago	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0		1,1			1,88	
13	4/ago	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0		1,0			1,24	
14	4/ago	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 39	0		0,9			1,25	
15	4/ago	AV. VIEIRA DE BRITO, Nº 1490	0		0,9			1,14	
16	4/ago	ETA - PALMEIRA	0		2,5			1,58	
17	17/ago	ETA - PALMEIRA	0		2,2			1,34	
18	17/ago	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 39	0		0,9			1,50	
19	17/ago	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0		1,3			2,01	
20	17/ago	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0		1,4			3,25	
21	17/ago	AV. BRASIL, Nº 330	0		1,6			7,66	
22	17/ago	R. SERGIPE, Nº 160	0		1,0			1,73	
23	17/ago	R. ALVIN CORREA GAMA, Nº 103	0		1,1			6,42	
24	17/ago	R. PEDRO NETO, Nº 37	0		1,5			1,54	
25	17/ago	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0		1,2			1,51	
26	17/ago	R. SONHO VERDE, Nº 131	0		1,1			1,69	
27	17/ago	CONJ. J. DUARTE, E-35	0		1,3			2,49	
28	17/ago	CONJ. J. DUARTE, J-35	0		1,3			1,87	
29	17/ago	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 02 Lt. 36	0		1,3			2,20	
30	17/ago	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06	0		1,1			2,66	
31	31/ago	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 02 Lt. 36	0		1,2			1,41	
32	31/ago	CONJ. EDVAL GAIA, Qd. 09 Lt. 06	0		1,3			2,96	
33	31/ago	CONJ. J. DUARTE, J-35	0		1,4			2,83	
34	31/ago	CONJ. J. DUARTE, E-35	0		1,3			1,40	
35	31/ago	R. SONHO VERDE, Nº 131	0		1,5			1,12	
36	31/ago	R. PEDRO NETO, Nº 37	0		1,7			1,26	
37	31/ago	R. ALVIN CORREA GAMA, Nº 103	0		0,7			1,13	
38	31/ago	R. JERUSALEM, Nº 269	0		1,8			4,24	
39	31/ago	R. SERGIPE, Nº 160	0		1,8			2,69	
40	31/ago	AV. BRASIL, Nº 330	0		1,9			2,82	
41	31/ago	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0		0,7			0,67	
42	31/ago	ETA - PALMEIRA	0		2,5			1,53	
TÉC. RESPONSÁVEL			SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO		
VIVIAN TENÓRIO			VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO		

Fonte: Casal, 2021

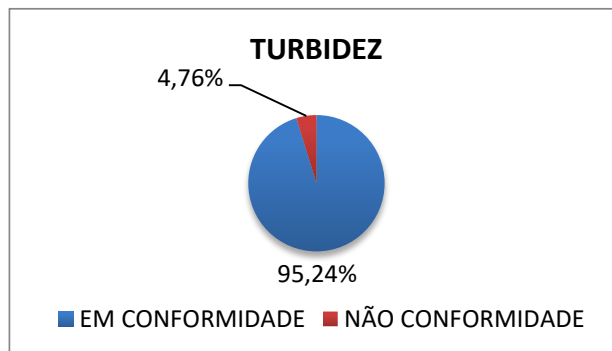Figura 18 – Percentual de amostras dentro e fora dos padrões

Fonte: Arsal, 2021

Não conformidade (NC)

N.4.4.2.III.II - As análises de turbidez, de forma recorrente, encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, por conseguinte, a advertência gerada no mês anterior se tornou em não conformidade no corrente mês. (Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde de 04 de maio de 2021).

6.4.5 Paulo Jacinto

O município possui uma população de 7.564 habitantes, e caracteriza-se geograficamente: Latitude (S): - 09° 21' 58", Longitude (W): 36° 22' 11" e Altitude 292m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 39 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 39 - Análises do mês de agosto

CASAL		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT							
CIDADE		PAULO JACINTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
MÊS/ANO		AGOSTO 2021	COLIFORM		CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	>0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	8	0	8	0	0	8	0
		NÃO CONFORME	0			0				0
		TOTAL	8			8				8
		MENOR VALOR	0			2,0			1,23	
		MAIOR VALOR	0			2,0			3,20	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	3/ago	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34	0			2,0			2,03	
02	3/ago	ESCRITÓRIO CASAL	0			2,0			1,45	
03	3/ago	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA	0			2,0			1,47	
04	3/ago	R. VERA CRUZ, Nº 277	0			2,0			1,23	
05	31/ago	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34	0			2,0			3,20	
06	31/ago	ESCRITÓRIO CASAL	0			2,0			3,14	
07	31/ago	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA	0			2,0			2,80	
08	31/ago	R. VERA CRUZ, Nº 277	0			2,0			2,95	
TÉC. RESPONSÁVEL			SUPERVISOR(A)				RESP. P/ DIGITAÇÃO			
VIVIAN TENÓRIO			VIVIAN TENÓRIO				VIVIAN TENÓRIO			

Fonte: Casal, 2021

6.5 UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO

6.5.1 Água Branca

O Município possui uma população de 20.196 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 40 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 40 - Análises do mês de agosto

 Casal		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT									
		ÁGUA BRANCA	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MÊS/ANO	AGO/2021	COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			12		12		12				12	
MENOR VALOR			0		0		0,8				1,22	
MAIOR VALOR			0		0		2,0				2,46	
MÍNIMO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO			10		10		10				10	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	03/ago	Forum - Água Branca	0		0		1,0				2,03	
02	03/ago	EE-05 - Estação Elevatória	0		0		1,0				1,60	
05	03/ago	R Cônego Nicodemos, 1131, Posto Alto da Serra	0		0		0,8				1,22	
06	10/ago	Forum - Água Branca	0		0		2,0				1,25	
08	10/ago	EE-05 - Estação Elevatória	0		0		2,0				1,46	
10	10/ago	R Cônego Nicodemos, 1131, Posto Alto da Serra	0		0		1,0				2,15	
12	17/ago	Forum - Água Branca	0		0		1,5				1,68	
13	17/ago	EE-05 - Estação Elevatória	0		0		1,5				1,79	
15	17/ago	R Cônego Nicodemos, 1131, Posto Alto da Serra	0		0		0,8				2,04	
17	25/ago	Forum - Água Branca	0		0		2,0				2,46	
19	25/ago	EE-05 - Estação Elevatória	0		0		2,0				1,89	
20	25/ago	R Cônego Nicodemos, 1131, Posto Alto da Serra	0		0		1,0				1,26	
22												
24												
25												
26												
27												
28												
OBSERVAÇÕES:												

Fonte: Casal, 2021

6.5.2 Canapi

O Município possui uma população de 17.722 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 01", Longitude (W): 37° 36' 08" e Altitude 342 m.

A permissionária não encaminhou a planilha de qualidade de água referente ao município de Canapi.

Não conformidade (NC)

N.5.2.4.III.II- Ausência de dados na planilha de qualidade de água do mês de agosto do ano de 2021. (Art. 7º da Resolução Arsal 18/2016).

6.5.3 Delmiro Gouveia

O Município possui uma população de 52.016 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 19", Longitude (W): 37° 59' 57" e Altitude 256 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 41 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 41 - Análises do mês de agosto

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT									
	DELMIRO GOUVEIA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
	CIDADE		COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	AGO/2021	TOTAL		E. COLI							
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
		CONFORME	0	44	0	44	0	44	0	0	44	0
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
		MENOR VALOR	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,24	0,24
		MAIOR VALOR	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,71	2,71
		MÍNIMO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	03/ago	Pov. Lagoinha	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,26	2,26
02	03/ago	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,32	1,32
03	03/ago	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,04	2,04
08	03/ago	Rua Prof José Gomes nº388 Bon	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,85	0,85
09	03/ago	Posto da Pedra - Centro	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,41	2,41
10	03/ago	Hospital Antenor Serpa	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,65	1,65
11	03/ago	UPA - Delmiro	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,38	1,38
12	03/ago	Escola Virgílio - Eldourado	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,96	0,96
13	03/ago	Prefeitura Delmiro Gouveia	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,43	0,43
14	03/ago	Escritório Casal	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,78	0,78
15	10/ago	Museu do Trem Delmiro	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,12	1,12
18	10/ago	Pov. Lagoinha	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,43	2,43
19	10/ago	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,56	1,56
21	10/ago	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,71	2,71
22	10/ago	Rua Prof José Gomes nº388 Bon	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,82	0,82
23	10/ago	Posto da Pedra - Centro	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,61	0,61
24	10/ago	Hospital Antenor Serpa	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,38	1,38
25	10/ago	UPA - Delmiro	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,52	0,52
26	10/ago	Escola Virgílio - Eldourado	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,37	0,37
27	10/ago	Prefeitura Delmiro Gouveia	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,26	0,26
28	10/ago	Escritório Casal	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,46	0,46

(continua...)

Tabela 41: Análises do mês de agosto (continuação)

29	10/ago	Museu do Trem Delmiro	0	0	2,0	0,81
30	17/ago	Pov. Lagoinha	0	0	1,0	1,48
32	17/ago	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0	0	2,0	2,12
33	17/ago	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0	0	2,0	1,32
34	17/ago	Rua Prof José Gomes nº388 Bon	0	0	1,0	1,05
35	17/ago	Posto da Pedra - Centro	0	0	1,0	0,68
36	17/ago	Hospital Antenor Serpa	0	0	1,0	0,59
37	17/ago	UPA - Delmiro	0	0	2,0	0,24
38	17/ago	Escola Virgílio - Eldourado	0	0	2,0	0,37
39	17/ago	Prefeitura Delmiro Gouveia	0	0	2,0	0,54
40	17/ago	Escritório Casal	0	0	2,0	0,71
41	17/ago	Museu do Trem Delmiro	0	0	2,0	2,37
43	25/ago	Pov. Lagoinha	0	0	1,0	2,59
44	25/ago	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0	0	2,0	1,46
45	25/ago	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0	0	1,5	0,61
46	25/ago	Rua Prof José Gomes nº388 Bon	0	0	1,0	0,82
47	25/ago	Posto da Pedra - Centro	0	0	1,0	0,73
48	25/ago	Hospital Antenor Serpa	0	0	1,0	0,41
49	25/ago	UPA - Delmiro	0	0	2,0	0,61
50	25/ago	Escola Virgílio - Eldourado	0	0	2,0	0,53
51	25/ago	Prefeitura Delmiro Gouveia	0	0	2,0	0,71
52	25/ago	Escritório Casal	0	0	2,0	0,44
53	25/ago	Museu do Trem Delmiro	0	0	2,0	0,62
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
OBSERVAÇÕES:						

Fonte: Casal, 2021

6.5.3.1 Povoado São Sebastião

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 42 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 42 - Análises do mês de agosto

 Casal		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT											
		SÃO SEBASTIÃO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO											
CIDADE	AGO/2021		COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ			
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5		
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.								
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0		
NÃO CONFORME			0	0			0				0			
TOTAL			12	12			12				12			
MENOR VALOR			0	0			1,0				1,23			
MAIOR VALOR			0	0			1,0				3,45			
MÍNIMO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO			10	10			10				10			
Nº	DIA	LOGRADOURO												
01	03/ago	Pov. São Sebastião - Reservatório	0	0			1,0				2,64			
02	03/ago	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0	0			1,0				2,11			
03	03/ago	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0	0			1,0				1,87			
04	10/ago	Pov. São Sebastião - Reservatório	0	0			1,0				3,02			
05	10/ago	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0	0			1,0				1,96			
06	10/ago	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0	0			1,0				2,45			
07	17/ago	Pov. São Sebastião - Reservatório	0	0			1,0				1,23			
08	17/ago	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0	0			1,0				1,67			
09	17/ago	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0	0			1,0				2,53			
10	25/ago	Pov. São Sebastião - Reservatório	0	0			1,0				3,12			
11	25/ago	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0	0			1,0				3,45			
12	25/ago	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0	0			1,0				2,22			
13														
14														
15														
16														
17														
OBSERVAÇÕES:														

Fonte: Casal, 2021

6.5.3.2 Povoado São José

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 43 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 43 - Análises do mês de agosto

 Casal	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT														
	SÃO JOSÉ		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO														
	CIDADE		COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ						
	MÊS/ANO	AGO/2021	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		> 5		≤ 5		> 5
PRES.	AUS.	PRES.	AUS.														
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0					
NÃO CONFORME			0	0	0								0				
TOTAL			12	12	12								12				
MENOR VALOR			0	0	1,0								0,35				
MAIOR VALOR			0	0	2,0								2,14				
MÍNIMO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO			10	10	10								10				
Nº	DIA	LOGRADOURO															
01	03/ago	Pov. São José - Reservatório	0	0	2,0								2,13				
02	03/ago	Pov. São José - Vila são José, SMS 58	0	0	2,0								1,87				
03	03/ago	Pov. São José - Posto de Saúde	0	0	2,0								2,14				
04	10/ago	Pov. São José - Reservatório	0	0	1,0								0,82				
05	10/ago	Pov. São José - Vila são José, SMS 58	0	0	2,0								0,71				
06	10/ago	Pov. São José - Posto de Saúde	0	0	2,0								0,35				
07	17/ago	Pov. São José - Reservatório	0	0	2,0								0,91				
08	17/ago	Pov. São José - Vila são José, SMS 58	0	0	2,0								0,74				
09	17/ago	Pov. São José - Posto de Saúde	0	0	2,0								0,68				
10	25/ago	Pov. São José - Reservatório	0	0	2,0								1,38				
11	25/ago	Pov. São José - Vila são José, SMS 58	0	0	2,0								1,28				
12	25/ago	Pov. São José - Posto de Saúde	0	0	2,0								0,74				
13																	
14																	
15																	
OBSERVAÇÕES:																	

Fonte: Casal, 2021

6.5.3.3 Povoado Barragem Leste

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 44 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 44: Análises do mês de agosto

 CASA CIDADE MÊS/ANO	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT									
	BARRAGEM LESTE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
			COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ	
	AGO/2021		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0							0
TOTAL			12		12				12			12
MENOR VALOR			0		0				1,0			0,23
MAIOR VALOR			0		0				2,0			0,71
Minimo exigido pela legislação			10		10				10			10
Nº	DIA	LOGRADOURO										
02	03/ago	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		0				2,0			0,23
03	03/ago	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		0				2,0			0,54
04	03/ago	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		0				2,0			0,61
05	10/ago	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		0				1,0			0,25
07	10/ago	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		0				2,0			0,37
08	10/ago	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		0				2,0			0,59
09	17/ago	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		0				2,0			0,48
10	17/ago	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		0				2,0			0,71
12	17/ago	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		0				2,0			0,58
13	25/ago	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório	0		0				2,0			0,56
14	25/ago	Barragem - Posto Rosália de Souza	0		0				2,0			0,23
15	25/ago	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves	0		0				2,0			0,38
17												
18												
OBSERVAÇÕES:												

Fonte: Casal, 2021

6.5.4 Pariconha

O Município possui uma população de 10.533 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 10", Longitude (W): 38° 00' 17" e Altitude 550 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 45 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 45 - Análises do mês de agosto

Cidade	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT						
	PARICONHA		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO						
MÊS/ANO	JUL/2021		COLIFORMES		CLORO			TURBIDEZ	
			TOTAL		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5
			PRES.	AUS.					
CONFORME			0	12	0	12	0	0	12
NÃO CONFORME			0		0				0
TOTAL			12		12				12
MENOR VALOR			0		2,0				0,11
MAIOR VALOR			0		2,0				0,71
Mínimo exigido pela legislação			10		10				10
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	06/jul	Pov. Marcação, n° 65	0		2,0				0,18
02	06/jul	Rua Francisco Souza, n° 199	0		2,0				0,23
03	06/jul	EEAT 02 - Alto Sertão	0		2,0				0,32
04	14/jul	ETA - Alto Sertão	0		2,0				0,71
05	14/jul	Pov. Marcação, n° 65	0		2,0				0,65
06	14/jul	Rua Francisco Souza, n° 199	0		2,0				0,36
07	20/jul	EEAT 02 - Alto Sertão	0		2,0				0,32
08	20/jul	ETA - Alto Sertão	0		2,0				0,51
09	20/jul	Pov. Marcação, n° 65	0		2,0				0,11
10	26/jul	Rua Francisco Souza, n° 199	0		2,0				0,15
15	26/jul	EEAT 02 - Alto Sertão	0		2,0				0,11
16	26/jul	ETA - Alto Sertão	0		2,0				0,14
17		Pov. Marcação, n° 65							
18		Rua Francisco Souza, n° 199							
19		EEAT 02 - Alto Sertão							
20		ETA - Alto Sertão							
21									
22									
23									
24									
25									
26									

OBSERVAÇÕES:

Fonte: Casal, 2021

6.5.5 Inhapi

O Município possui uma população de 18.385 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 13' 17", Longitude (W): 37° 44' 55" e Altitude 410 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 46 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 46 - Análises do mês de agosto

 Casal		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT									
CIDADE	INHAPÍ		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
MÊS/ANO	AGO/2021		COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0	0	0				0			
TOTAL			12	12	12				12			
MENOR VALOR			0	0	1,0				0,65			
MAIOR VALOR			0	0	2,0				1,88			
Mínimo exigido pela legislação			10	10	10				10			
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	03/ago	ETA Inhapi - Água Tratada	0	0	2,0				0,82			
02	03/ago	booster Inhapi	0	0	2,0				0,82			
03	03/ago	escritório CASAL	0	0	1,0				1,24			
04	10/ago	ETA Inhapi - Água Tratada	0	0	2,0				0,73			
05	10/ago	booster Inhapi	0	0	2,0				0,65			
06	10/ago	escritório CASAL	0	0	1,0				1,37			
07	17/ago	ETA Inhapi - Água Tratada	0	0	2,0				0,71			
08	17/ago	booster Inhapi	0	0	2,0				1,56			
09	17/ago	escritório CASAL	0	0	1,0				1,28			
10	25/ago	ETA Inhapi - Água Tratada	0	0	2,0				1,14			
11	25/ago	booster Inhapi	0	0	2,0				0,96			
12	25/ago	escritório CASAL	0	0	1,0				1,88			
13												
14												
OBSERVAÇÕES:												

Fonte: Casal, 2021

6.5.6 Mata Grande:

O Município possui uma população de 25.216 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 03", Longitude (W): 37° 43' 56" e Altitude 633 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 47 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 47: Análises do mês de agosto

CASAL	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT									
	MATA GRANDE		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
	CIDADE		COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ	
	MÊS/ANO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		AGO/2021	0	13	0	13	0	13	0	0	13	0
CONFORME			0	13	0	13	0	13	0	0	13	0
NÃO CONFORME			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
MENOR VALOR			0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,59	0,59
MAIOR VALOR			0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,59	1,59
Mínimo exigido pela legislação			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	03/ago	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,73	0,73
04	03/ago	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,64	0,64
05	03/ago	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída										
06	03/ago	Rua Dom Antônio Brandão, n° 814					Revezamento Canapi					
07	03/ago	Rua Eustáquio Malta n°08										
08	10/ago	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,78	0,78
09	10/ago	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,59	0,59
10	10/ago	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída										
11	10/ago	Rua Dom Antônio Brandão, n° 814					Revezamento Canapi					
12	10/ago	Rua Eustáquio Malta n°08										
13	17/ago	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,64	0,64
14	17/ago	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,71	0,71
15	17/ago	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,59	1,59
16	17/ago	Rua Dom Antônio Brandão, n° 814	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,91	0,91
17	17/ago	Rua Eustáquio Malta n°08	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,84	0,84
18	25/ago	Santa Cruz - Reserv - Torneira	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	1,23	1,23
19	25/ago	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída										
22	25/ago	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,89	0,89
23	25/ago	Rua Dom Antônio Brandão, n° 814	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,03	1,03
24	25/ago	Rua Eustáquio Malta n°08	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8	1,12	1,12
OBSERVAÇÕES:												

Fonte: Casal, 2021

6.5.7 Olho D'água do Casado:

O Município possui uma população de 9.373 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 30' 07", Longitude (W): 37° 50' 02" e Altitude 230 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 48 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 48 - Análises do mês de agosto

 CASAL CIDADE MÊS/ANO	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT									
	OLHO D'ÁGUA DO CASADO		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
	AGO/2021		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
			0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
		CONFORME	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
		NÃO CONFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		MENOR VALOR	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
		MAIOR VALOR	0	0	0	0	2,0	2,0	1,36	1,36	1,36	1,36
		MAIOR VALOR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	03/ago	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
02	03/ago	Unidade Sesi após o escritório	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
03	03/ago	Escritório da Casal Olho D'água	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
04	10/ago	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
05	10/ago	Unidade Sesi após o escritório	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
06	10/ago	Escritório da Casal Olho D'água	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
07	17/ago	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
08	17/ago	Unidade Sesi após o escritório	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
09	17/ago	Escritório da Casal Olho D'água	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
10	25/ago	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
11	25/ago	Unidade Sesi após o escritório	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
12	25/ago	Escritório da Casal Olho D'água	0	0	0	0	2,0	2,0	0,35	0,35	0,35	0,35
13												
14												

OBSERVAÇÕES:

Fonte: Casal, 2021

6.5.8 Piranhas

O Município possui uma população de 25.039 habitantes, caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 25", Longitude (W): 37° 45' 24" e Altitude 88 m.

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pelo Ministério da Saúde, Portaria nº 888/2021, nota-se na Tabela 49 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 49 - Análises do mês de agosto

		SISAGUA	QUALIDADE DA ÁGUA - UNSER									
CIDADE		PIRANHAS	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
MÊS/ANO	AGO/2021		COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
PRES.	AUS.	PRES.	AUS.									
CONFORME			0	12	0	12	0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME			0		0		0				0	
TOTAL			12		12		12				12	
MENOR VALOR			0		0		1,0				0,48	
MAIOR VALOR			0		0		2,0				1,26	
mínimo exigido pela legislação			11		11		11				11	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	03/ago	Delegacia 32º DP Piranhas	0		0		2,0				0,93	
02	03/ago	Escritório CASAL Piranhas	0		0		2,0				1,15	
03	03/ago	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		0		1,0				0,96	
04	10/ago	Delegacia 32º DP Piranhas	0		0		1,0				0,78	
05	10/ago	Escritório CASAL Piranhas	0		0		1,0				0,54	
06	10/ago	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		0		1,0				1,05	
07	17/ago	Delegacia 32º DP Piranhas	0		0		2,0				1,26	
08	17/ago	Escritório CASAL Piranhas	0		0		2,0				0,48	
09	17/ago	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		0		2,0				1,14	
10	25/ago	Delegacia 32º DP Piranhas	0		0		1,0				0,56	
11	25/ago	Escritório CASAL Piranhas	0		0		1,0				1,25	
12	25/ago	Coordenad Region de Educação Piranhas	0		0		1,0				0,73	
13												
14												
OBSERVAÇÕES:												

Fonte: Casal, 2021

6.5.8.1 Distrito de Entremontes

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria nº 888, nota-se na Tabela 50 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 50: Análises do mês de agosto

	SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSERT							
	ENTREMONTES		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
	CIDADE		COLIFORMES		CLORO				TURBIDEZ	
	MÊS/ANO	AGO/2021	TOTAL	E. COLI						
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5
CONFORME			0	10	0	10	0	10	0	10
NÃO CONFORME			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			10	10	10	10	10	10	10	10
MENOR VALOR			0	0	0	0	1,0	0,38	0,38	0,38
MAIOR VALOR			0	0	0	0	2,0	1,34	1,34	1,34
MAIOR VALOR			10	10	10	10	10	10	10	10
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	03/ago	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90	0	0	2,0	0,38				
02	03/ago	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160	0	0	2,0	0,92				
03	03/ago	Rua Major Henrique Brandão 176	0	0	2,0	1,34				
04	10/ago	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90	0	0	1,0	1,05				
05	10/ago	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160								
06	10/ago	Rua Major Henrique Brandão 176	0	0	1,5	0,61				
07	17/ago	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90	0	0	1,5	0,87				
08	17/ago	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160	0	0	1,5	1,23				
09	17/ago	Rua Major Henrique Brandão 176								
10	25/ago	Pov. Entremontes - Rua da Matriz, 90	0	0	1,0	0,54				
11	25/ago	Pov. Entre Montes - Rua da Frente - 160	0	0	1,0	1,32				
12	25/ago	Rua Major Henrique Brandão 176	0	0	1,0	0,85				
13										
14										
15										
OBSERVAÇÕES:										

Fonte: Casal, 2021

6.5.8.2 Piau

Comparando os valores encontrados com os que são preconizados pela Portaria nº 888, nota-se na Tabela 51 que todas as amostras coletadas estão dentro dos padrões.

Tabela 51: Análises do mês de agosto

 Casal		SISAGUA		QUALIDADE DA ÁGUA - UNSER											
		PIAU		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO											
		CIDADE		COLIFORMES				CLORO				TURBIDEZ			
MÊS/ANO		AGO/2021		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5		> 5	
				PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	0	12	0	0	12	0	12	0
CONFORME				0	12	0	12	0	12	0	0	12	0	12	0
NÃO CONFORME				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MENOR VALOR				0	0	0	0	1,5	1,5	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
MAIOR VALOR				0	0	0	0	2,0	2,0	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO				10	10	10	10	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Nº	DIA	LOGRADOURO													
01	03/ago	ETA - Pov PIAU		0	0	2,0	1,35								
02	03/ago	Pov.PIAU - Delegacia		0	0	2,0	1,12								
03	03/ago	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0	0	1,5	0,82								
04	03/ago	Pov PIAU rua Belo Horizonte n°25/230													
05	10/ago	ETA - Pov PIAU		0	0	2,0	0,82								
06	10/ago	Pov.PIAU - Delegacia		0	0	2,0	0,71								
07	10/ago	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0	0	2,0	1,12								
08	10/ago	Pov PIAU rua Belo Horizonte n°25/230													
09	17/ago	ETA - Pov PIAU													
10	17/ago	Pov.PIAU - Delegacia		0	0	2,0	0,58								
11	17/ago	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0	0	2,0	1,26								
12	17/ago	Pov PIAU rua Belo Horizonte n°25/230		0	0	2,0	0,78								
13	25/ago	ETA - Pov PIAU													
14	25/ago	Pov.PIAU - Delegacia		0	0	1,5	1,21								
15	25/ago	Pov PIAU casa em frente restaur vieira		0	0	2,0	0,67								
16	25/ago	Pov PIAU rua Belo Horizonte n°25/230		0	0	2,0	0,84								
17															
26															
OBSERVAÇÕES:															

Fonte: Casal, 2021

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal) no uso de suas atribuições apresenta este Relatório a partir de dados fornecidos pela Permissionária. E assim a permissionária Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), possa assegurar que a água distribuída em todos os pontos da rede no Estado de Alagoas estejam, diariamente, em conformidade com os padrões estabelecidos nas Normas de Regulação de Saneamento, Portaria 888/2021 – Ministério de Saúde.

Em virtude dos argumentos apresentados, a Arsal solicita o posicionamento da Casal sobre as não conformidades e advertências apontadas, bem como a manifestação de prazo para a solução. Contando que as demandas sejam corrigidas de forma célere, sempre buscando a qualidade, regularidade e eficiência dos serviços para garantir a saúde pública, a proteção do meio ambiente e o equilíbrio econômico-financeiro da prestadora, esta agência ratifica o compromisso em garantir os direitos sociais.


ARSAL


Dênis José Silvestre Costa

Gerente de Regulação em Saneamento




Alan Felipe

Assistente Técnico




André Medeiros

Assistente Técnico




Laily Leite

Estagiária



Anne Elizabeth dos Santos Correia

Assistente Técnica

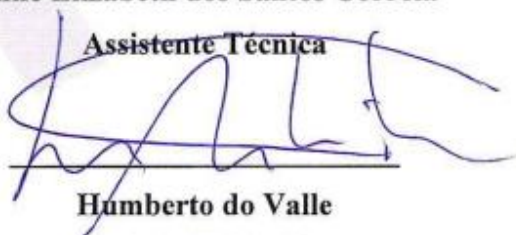

Humberto do Valle

Assistente Técnico



Taís Pereira da Luz

Assistente Técnica

8 REFERÊNCIAS

_____. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (Arsal). Resolução nº 18 de 17 de dezembro de 2019: Estabelece condições técnico-operacionais e procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

_____. Resolução nº 137 de 05 de junho de 2014: Aprova regulamento dos serviços de saneamento do estado de Alagoas, 2014.

ALAGOAS. Lei Estadual nº 6.267 de 20 de setembro de 2001: Institui a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Arsal. **Diário Oficial de Alagoas**, Poder Executivo, Maceió, AL, 20 de set. 2001.

_____. Lei Estadual nº 7.081 de 30 de julho de 2009: Institui a Política Estadual de Saneamento Básico. **Diário Oficial de Alagoas**, Poder Executivo, Maceió, AL, 30 de jul. 2009.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 set. 2020.

_____. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. **Diário Oficial da União**, 2007.

_____. Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020: Atualiza o marco legal do saneamento básico. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 jul. 2020.