


ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE DA ÁGUA

RELATÓRIO SANEAMENTO 0041/2020

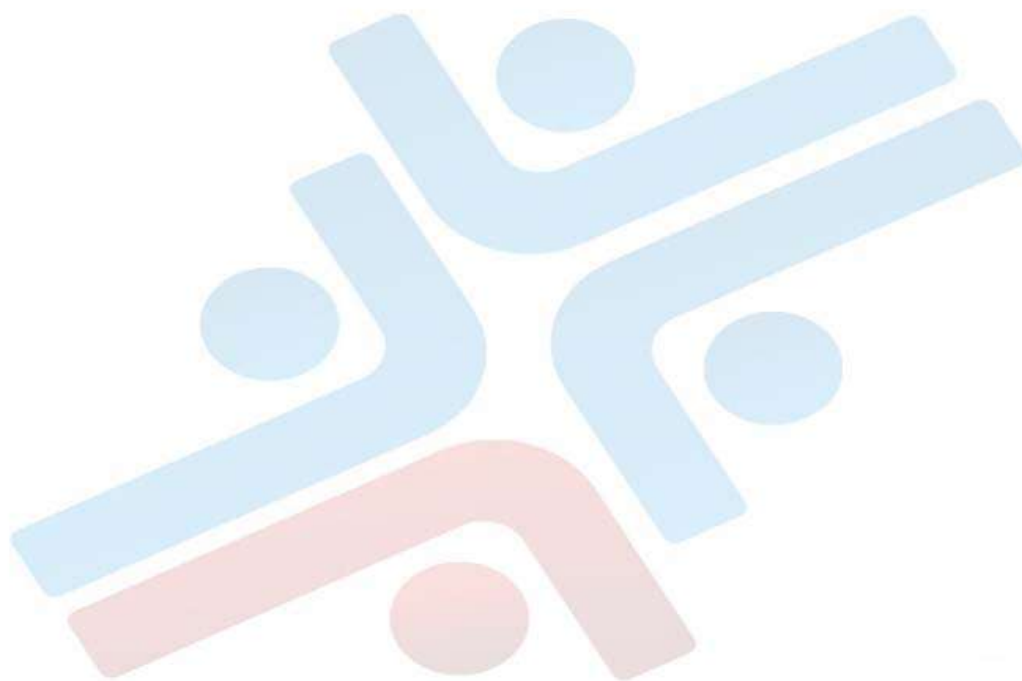

Maceió, Dezembro de 2020

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	5
II. OBJETIVOS	5
III. METODOLOGIA	5
IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	5
V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.	6
1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:	6
1.1. Arapiraca:	6
1.2. Campo Grande:	9
1.3. Coité do Nória:	10
1.4. Craíbas:	10
1.5. Feira Grande:	11
1.6. Girau do Ponciano:	12
1.7. Igací:	13
1.8. Igreja Nova:	14
1.9. Lagoa da Canoa:	15
1.10. Olho D'água Grande:	16
1.11. São Brás:	17
2. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA:	18
2.1. Anadia:	18
2.2. Capela:	19
2.3. Palmeira dos Índios:	20
2.4. Paulo Jacinto:	22
2.5. Estrela de Alagoas:	23
3. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:	24

3.1. Batalha:	24
3.2. Belo Monte:.....	24
3.3. Cacimbinhas:.....	25
3.4. Carneiros:	26
3.5. Dois Riachos:	27
3.6. Jacaré dos Homens:.....	28
3.7. Maravilha:	29
3.8. Monteirópolis:.....	29
3.9. Olho D'Água das Flores:	30
3.10. Olivença:	31
3.11. Ouro Branco:.....	32
3.12. Poço das Trincheiras:	32
3.13. Santana do Ipanema:	33
3.14. São José da Tapera:	34
3.15. Senador Rui Palmeira:	35
4. UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:.....	36
4.1 Barra de São Miguel:	36
4.2 Campestre:.....	37
4.3 Coqueiro Seco:	38
4.4 Colônia Leopoldina:.....	39
4.5 Jacuípe:.....	41
4.6 Japaratinga:	41
4.7 Joaquim Gomes:.....	42
4.8 Rio Largo:	44
4.9 Messias:.....	46
4.10 Novo Lino:	47
4.11 Paripueira:	48

4.12	Pilar:	49
4.13	Porto de Pedras:	51
4.14	Murici:	52
4.15	Santa Luzia do Norte:	53
4.16	Satuba:	54
5	UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO:	55
5.1	Água Branca:	55
5.2	Canapi:	56
5.3	Delmiro Gouveia:	57
5.4	Pariconha:	60
5.5	Inhapi:	61
5.6	Mata Grande:	62
5.7	Olho D'água do Casado:	63
5.8	Piranhas:	64
6	UNIDADE CAPITAL	65
6.1	Benedito Bentes	65
6.2	Farol	67
6.3	Jaraguá	67

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PLANILHAS DE QUALIDADE REFERENTE AOS MUNICÍPIOS FISCALIZADOS PELA ARSAL

I. INTRODUÇÃO

Os Municípios através dos contratos de convênio e cooperação delega a essa Agência, as competências de regulação, inclusive da verificação da qualidade de água fornecida, de organização e de fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços estes realizados pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal).

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação estão embasados no enquadramento legal da legislação vigente, com ênfase na Lei Federal nº 11.445/2007, nas Resoluções do Conama 357/2005 e 430/2011, Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do SUS-Ministério da Saúde e da própria Arsal em suas Resoluções nº 137/2014 e nº 18/2016.

II. OBJETIVOS

Verificar o cumprimento das legislações, normativas e outros regulamentos que balizam a provisão dos serviços e a qualidade do produto produzido e fornecido pelos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) ao usuário.

III. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento das análises compreendeu as seguintes etapas: Solicitação das análises realizadas pela permissionária e comparação dos dados com os parâmetros definidos em portarias e resoluções.

IV. ÁREAS AUDITADAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

As análises encaminhadas compreendem o mês de outubro referente aos municípios regulados pela Arsal.

As planilhas foram encaminhadas pela permissionária Casal, separadas por Unidade de Negócios e municípios fiscalizados.

As análises buscam averiguar a qualidade do produto que é entregue aos usuários, examinando os indicadores de Coliformes, Cloro e Turbidez.

V. CONSTATAÇÕES E DIAGNÓSTICO DOS FATOS LEVANTADOS.

1. UNIDADE DE NEGÓCIO AGRESTE:

1.1. Arapiraca:

O Município possui uma população de 231.747 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): – 09° 45'09", Longitude (W): 36° 39'40" e Altitude 264 m.

No mês de outubro uma das análises de Coliformes Totais encontra-se fora do padrão.

Figura 1: Análise do mês de Outubro.

ARSAL			QUALIDADE DA ÁGUA									
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ARAPIRACA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
	CONFORME		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
			0	58			0	58	0	0	58	0
	NÃO CONFORME		0				0				0	
	TOTAL		58				58				58	
	MENOR VALOR		0				0,80				0,10	
	MAIOR VALOR		0				1,50				0,50	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	10/5/2020	Rua Padre Daniel, nº 94	A				1,00					0,10
02	10/5/2020	Rua Pedro Alexandre, nº 336	A				1,00					0,10
03	10/5/2020	Rua Sapucaia, nº 293	A				1,00					0,10
04	10/5/2020	Rua Principal, nº 53	A				1,00					0,10
05	10/5/2020	Rua Principal, nº 35	A				1,00					0,10
06	10/5/2020	Praça Padre Cícero, nº 23	A				1,00					0,10
07	10/5/2020	Rua Três de Novembro, nº 98	A				1,20					0,20
08	10/5/2020	Rua São José, nº 53	A				1,20					0,50
09	10/5/2020	Rua Principal, s/n	A				1,20					0,10
10	10/5/2020	Rua Principal, nº 232	A				1,20					0,10
11	10/5/2020	Rua Principal, nº 12	A				1,50					0,10
12	10/5/2020	Rua Antônio Juvino, nº 68	A				1,50					0,20
13	10/5/2020	Rua Antônio Juvino, nº 285	A				1,50					0,10
14	10/5/2020	Rua Manoel Ubelino Silva, nº 141	A				1,50					0,10
15	10/5/2020	Rua Principal, nº 14	A				1,50					0,20
16	10/5/2020	Qd. U - 40	A				1,00					0,10
17	10/5/2020	Qd. Y - 44	A				1,00					0,10
18	10/5/2020	Qd. J - 21	A				1,00					0,10
19	10/5/2020	Qd. H - 21	A				1,00					0,10
20	10/5/2020	Rua José Firmino de Oliveira, nº 24	A				1,00					0,10
21	10/5/2020	Qd. E, L - 23	A				1,00					0,20
22	10/5/2020	Qd. C, nº 33	A				1,00					0,10
23	10/5/2020	Qd. C, nº 41	A				1,00					0,10
24	10/5/2020	Qd. C, nº 05	A				1,00					0,10
25	10/5/2020	Qd. B, nº 18	A				1,00					0,10
26	10/5/2020	Qd. C, nº 17	A				1,00					0,10
27	10/5/2020	Qd. B, nº 02	A				1,00					0,10
28	10/7/2020	IMAGEM 3 COMUNICAÇÃO VISUAL	A				1,50					0,10
29	10/7/2020	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	A				1,30					0,10
30	10/7/2020	VEIGA CONSTRUÇÕES	A				1,50					0,10
31	10/7/2020	RUA MARIA ZITA PORTO, 90	A				1,50					0,10
32	10/7/2020	RUA ISABEL DE OLIVEIRA, 43	A				1,50					0,10
33	10/7/2020	RUA ANTÔNIA MARIA, 89	A				1,50					0,10
34	10/7/2020	RUA MAURICIO PEREIRA, 2431	A				1,50					0,10
35	10/7/2020	3º CENTRO DE SAÚDE	A				1,50					0,10
36	10/7/2020	RUA NSA SRA. DA PENHA, 456	A				1,50					0,10
37	10/7/2020	RUA SALUSTIANO JOSÉ, 38	A				1,50					0,10
38	10/7/2020	RUA PORTO REAL DO COLÉGIO, 90	A				1,50					0,10
39	10/7/2020	RUA MANOEL NUNES NETO, 95	A				1,50					0,20
40	10/13/2020	RUA PADRE DANIEL, Nº 88	A				1,00					0,10
41	10/13/2020	IMAGEM 3, COM E VISUAL	A				1,00					0,10
42	10/13/2020	RUA PEDRO ALEXANDRE, 336	A				1,00					0,10
43	10/13/2020	RUA SAPUCAIA, Nº 293	A				0,80					0,10
44	10/13/2020	UBS - JARDIM DAS PAINEIRAS	A				0,80					0,10
45	09/25/2020	AVENIDA GEO GUNIA, 81	A				1,50					0,10
46	10/13/2020	RUA PEDRO BARBOSA DA SILVA, 777	A				1,50					0,10
47	10/13/2020	RUA ANTÔNIO RODRIGUES, S/N	A				1,50					0,10
48	10/13/2020	RUA MARIA ZITA PORTO, 90	A				1,50					0,10
49	10/13/2020	RUA MARIA ISABEL, 43 A	A				1,50					0,10
50	10/13/2020	RUA JÂNIO CAM ELO LIMA, 511	A				1,50					0,10
51	10/13/2020	RUA MARIA AUGUSTA NUNES, 130	A				1,50					0,10
52	10/13/2020	Q-40, L42	A				1,50					0,10
53	10/13/2020	SANDRO GÁS	A				1,50					0,10
54	10/13/2020	JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA, Nº 05	A				1,50					0,10
55	10/13/2020	UBS - ALMEIDA	A				1,50					0,10
56	10/13/2020	QE 25	A				1,50					0,10
57	10/13/2020	V-40	A				1,50					0,10
58	10/13/2020	RUA ANTÔNIO JUVINO, Nº 68	A				1,50					0,10
59	10/13/2020	RUA MAURÍO COOPERIRA, 2431	A				1,50					0,10

ARSAL		QUALIDADE DA ÁGUA									
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ARAPIRACA	COLIFORMES		CRL					TURBIDEZ		
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL PRES.	AUS.	E. COLI PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME		1	74			0	75	0	0	75	0
TOTAL		75				75				75	
MENOR VALOR						1,00				0,10	
MAIOR VALOR						1,70				1,70	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	30/11/2020	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58									
02	30/11/2020	CRD-1									
03	30/11/2020	RUA DUQUE DE CAXIAS, 262									
04	30/11/2020	RUA COSTA GAMA, 537									
05	30/11/2020	RUA PAULO AFONSO, 443									
06	30/11/2020	RUA ROZENDO LIMA, 249									
07	30/11/2020	RUA VALMIR NOVAES, 133									
08	30/11/2020	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114									
09	30/11/2020	SELARIA MOURA									
10	30/11/2020	CHAFARIZ PÚBLICO									
11	30/11/2020	AVENIDA NORTE, 1485									
12	30/11/2020	RUA PAULO AFONSO, 443									
13	30/11/2020	RUA ROZENDO LIMA, 249									
14	30/11/2020	RUA VALMIR NOVAES, 133									
15	30/11/2020	RUA COSTA GAMA, 537									
16	30/11/2020	RUA MARECHAL COSTA E SILVA-DROGARIA									
17	30/11/2020	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114									
18	30/11/2020	CHAFARIZ PÚBLICO									
19	30/11/2020	SELARIA MOURA									
20	30/11/2020	V-05									
21	30/11/2020	Q-39									
22	30/11/2020	E-25									
23	30/11/2020	E-03									
24	30/11/2020	A-44									
25	30/11/2020	X-48, 252									
26	30/11/2020	MERCADO DA GEANNE									
27	30/11/2020	POSTO POLICIAL									
28	30/11/2020	AB-32, 08									
29	30/11/2020	PRAÇA HIGINO VITAL, 258									
30	30/11/2020	RUA ANTÔNIO FELICIANO, S/N									
31	30/11/2020	IML									
32	30/11/2020	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58									
33	30/11/2020	RUA PAULO AFONSO, 443									
34	30/11/2020	RUA COSTA GAMA, 537									
35	30/11/2020	AUTO POSTO PRIMAVERA									
36	30/11/2020	RUA ROZENDO LIMA, 249									
37	30/11/2020	RUA VALMIR NOVAES, 133									
38	30/11/2020	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114									
39	30/11/2020	CHAFARIZ PÚBLICO									
40	30/11/2020	AVENIDA NORTE, 1485									
41	30/11/2020	QUADRA M-03									
42	30/11/2020	QUADRA N-06									
43	30/11/2020	QUADRA O-40									
44	30/11/2020	QUADRA X-05									
45	30/11/2020	QUADRA Q-39									
46	30/11/2020	QUADRA A-28									
47	30/11/2020	RUA ERMIRO TRAJANO, 138									
48	30/11/2020	RUA SANTO EXPEDITO, 61									
49	30/11/2020	PRAÇA HIGINO VITAL, 258									
50	30/11/2020	RUA ANTÔNIO FELICIANO, 512									
51	30/11/2020	IML-ARAPIRACA									
52	30/11/2020	RUA NSA. SRA. DO ROSÁRIO, 242									
53	30/11/2020	RUA PROCÓPIO J. DOS SANTOS, 289									
54	30/11/2020	RUA NSA. SRA. DA SALETE, 1149									
55	30/11/2020	RUA NSA. SRA. DA SALETE, 1149									
56	30/11/2020	RUA PAULO AFONSO, 442									
57	30/11/2020	RUA ROZENDO LIMA, 293									
58	30/11/2020	RUA VALMIR NOVAES, S/N									
59	30/11/2020	RUA COSTA GAMA, 537									
60	30/11/2020	RUA MARECHAL COSTA E SILVA, 491									
61	30/11/2020	RUA ANTÔNIA LEANDRO, 114									
62	30/11/2020	CHAFARIZ PÚBLICO									
63	30/11/2020	RUA MIGUEL CORREIRA, 1485									
64	30/11/2020	QUADRA O-10									
65	30/11/2020	QUADRA E-24									
66	30/11/2020	QUADRA E-03									
67	30/11/2020	QUADRA A-44									
68	30/11/2020	UBS-ALMIR DE ALMEIDA									
69	30/11/2020	PRAÇA HIGINO VITAL, 258									
70	30/11/2020	RUA ANTÔNIO FELICIANO									
71	30/11/2020	IML-ARAPIRACA									
72	30/11/2020	RUA NSA. SRA. DO ROSÁRIO, 248									
73	30/11/2020	RUA SÃO NICOLAU, 621									
74	30/11/2020	RUA NSA. SRA. DA SALETE, 1149									
75	30/11/2020	RUA JOÃO RIBEIRO LIMA, 58									

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	VILA BANANEIRA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	6			0	6	0	0	6	0
TOTAL			6				6				13	
MENOR VALOR			0				2,00				0,10	
MAIOR VALOR			0				2,50				0,10	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	10/6/2020	Rua João Francisco, nº 210	A				2,00				0,10	
02	10/6/2020	Rua José Clarindo, nº 67	A				2,00				0,10	
03	10/6/2020	Rua São José, nº 70	A				2,00				0,10	
04	10/6/2020	Rua São João, nº 62	A				2,00				0,10	
05	10/6/2020	Rua Santo Antônio, nº 181	A				2,00				0,10	
06	10/6/2020	ETA - Água Distribuída	A				2,00				0,10	

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV01- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliformes.

1.2. Campo Grande:

O Município possui uma população de 5.943 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 57' 28", Longitude (W): 36° 47' 30" e Altitude 142 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão

Figura 2: Análises do mês de Outubro.

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOÁS		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ			
CIDADE	CAMPO GRANDE	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME		0	7			0	7	0	0	7	0
NÃO CONFORME		0				0				0	
TOTAL		7				7				7	
MENOR VALOR						0,80				0,10	
MAIOR VALOR						1,50				0,80	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/8/2020	RUA DO SOL, 321									
02	10/8/2020	RUA SENADOR RUI PALMEIRA, 22									
03	10/8/2020	RUA TRIBUTINO BARBOSA RAMOS, 22									
04	10/8/2020	AVENIDA LIBERDADE, 236									
05	10/7/2020	RUA DO SOL, 321									
06	10/7/2020	RUA SENADOR RUI PALMEIRA, 22									
07	10/7/2020	RUA TRIBUTINO BARBOSA RAMOS, 22									

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

1.3. Coité do Nóia:

O Município possui uma população de 10.693 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 56", Longitude (W): 36° 34' 43" e Altitude 280 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 3: Análises do mês de Outubro.

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	COITÉ DO NOIA	TOTAL		E. COLI							
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
	CONFORME	0	1			0	1	0	0	1	0
	NÃO CONFORME	0					0			0	
	TOTAL	1					1			1	
	MENOR VALOR						0,80			0,90	
	MAIOR VALOR						0,80			0,90	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/6/2020	Rua Ver. João Pereira, nº 145									
		A					0,80			0,90	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

1.4. Craíbas:

O Município possui uma população de 24.219 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 05", Longitude (W): 36° 46' 05" e Altitude 252 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 4: Análises do mês Outubro.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	CRAÍBAS	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME		0	6			0	6	0	0	6	0
NÃO CONFORME		0					0				0
TOTAL		6					6				6
MENOR VALOR		0					1,20				0,10
MAIOR VALOR		0					1,20				0,10
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/6/2020	Sítio Cabeceiro, s/n									
02	10/6/2020	Sítio Torrões, s/n									
03	10/6/2020	Rua da Primavera, nº 793									
04	10/6/2020	Rua Santa Salete, nº 50									
05	10/6/2020	Rua 23 de Setembro, sms 39									
06	10/6/2020	Rua 23 de Abril, nº 304									

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não foram encontradas Não Conformidades.

1.5. Feira Grande:

O Município possui uma população de 22.166 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 54' 01", Longitude (W): 36° 40' 39" e Altitude 220 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 5: Análises do mês de Outubro.

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	FEIRA GRANDE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	0	6			0	6	0	0	6	0
	NÃO CONFORME	0				0				0	
	TOTAL	6				6				6	
	MENOR VALOR	0				0,60				0,10	
	MAIOR VALOR	0				1,30				1,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/8/2020	POVOADO TABOCA (CHAFARIZ)									
02	10/8/2020	CENTRO DE SAÚDE EULINA LIRA									
03	10/8/2020	ESCRITÓRIO CASAL									
04	10/22/2020	POVOADO TABOCA (CHAFARIZ)									
05	10/22/2020	RUA JOSÉ CRIARDE (RESERVATÓRIO), 85									
06	10/22/2020	UPA-EULINA LIRA SILVA									

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

1.6. Girau do Ponciano:

O Município possui uma população de 40.917 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 53' 03", Longitude (W): 36° 49' 44" e Altitude 244 m.

No mês de outubro uma das análises de Coliformes Totais encontra-se fora do padrão.

Figura 6: Análises do mês de Outubro.

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	GIRAU DO PONCIANO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		> 2 e ≤5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	1	9			0	10	0	0	10	0
	NÃO CONFORME	1					0				0
	TOTAL	10					10				10
	MENOR VALOR						1,00				0,10
	MAIOR VALOR						1,30				0,60
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/22/2020	POVOADO QUEDRA DENTE, SMS 92									
		A					1,00				0,10
02	10/22/2020	POVOADO QUEDRA DENTE, 701									
		A					1,00				0,40
03	10/22/2020	POVOADO QUEDRA DENTE, SMS 310									
		A					1,00				0,10
04	10/22/2020	POVOADO QUEDRA DENTE, S/N									
		A					1,00				0,10
05	10/22/2020	POVOADO QUEDRA DENTE, SMS 177									
		A					1,00				0,10
06	10/22/2020	CAPS I									
		A					1,30				0,50
07	10/22/2020	ISJC									
		P					1,30				0,10
08	10/22/2020	AV. JOSÉ PEREIRA BEZERRA, SMS 70									
		A					1,30				0,50
09	10/22/2020	RUA FILADELFIO FIRMINO, 273									
		A					1,30				0,10
10	10/22/2020	RUA MAJOR VICENTE RAMOS, 220									
		A					1,30				0,10

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV02- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliformes.

1.7. Igaci:

O Município possui uma população de 25.631 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 13", Longitude (W): 36° 38' 01" e Altitude 240 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 7: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	IGACI	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI							
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
	CONFORME	0	5			0	5	0	0	5	0
	NÃO CONFORME	0					0			0	
	TOTAL	5					5			5	
	MENOR VALOR	0					0,80			0,10	
	MAIOR VALOR	0					0,80			4,30	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/6/2020	Rua José Belarmino, nº 82									
		A					0,80			0,10	
02	10/6/2020	Rua Alcindo Ferreira, s/n									
		A					0,80			0,10	
03	10/6/2020	Rua Joaquim Maurício, s/n									
		A					0,80			4,30	
04	10/6/2020	Rua Graciliano Ramos, nº 29									
		A					0,80			0,10	
05	10/6/2020	Rua Santo Antônio, nº 151									
		A					0,80			0,10	

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

1.8. Igreja Nova:

O Município possui uma população de 24.499 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 31", Longitude (W): 36° 39' 43" e Altitude 14 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 8: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	IGREJA NOVA	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		> 2 e ≤5	
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	> 2 e ≤5	> 5	< 0,2	> 5
	CONFORME	0	15			0	15	0	0	15	0
	NÃO CONFORME	0					0				0
	TOTAL	15					15				15
	MENOR VALOR						1,50				0,10
	MAIOR VALOR						1,50				0,10
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/2/2020	Rua Alto do Cruzeiro, nº 491									
		A					1,50				0,10
02	10/2/2020	Pov. Malambá, s/n									
		A					1,50				0,10
03	10/2/2020	Pov. Conceição, s/n									
		A					1,50				0,10
04	10/15/2020	Pov. Conceição, s/n									
		A					1,50				0,10
05	10/15/2020	Pov. Conceição, s/n									
		A					1,50				0,10
06	10/15/2020	Pov. Malambá, s/n									
		A					1,50				0,10
07	10/15/2020	Atacado do Amém									
		A					1,50				0,10
08		Secretaria de Saúde									
		A					1,50				0,30
09	10/15/2020	UBS-Sandra Maria E. da Silva									
		A					1,50				0,10
10	10/15/2020	Secretaria de Transportes									
		A					1,50				0,10
11	10/15/2020	Avenida 16 de Maio, 119									
		A					1,50				0,10
12	10/15/2020	Rua da Limeira, 98									
		A					1,50				0,10
13	10/15/2020	Escritório da CASAL									
		A					1,50				0,10
14	10/15/2020	Praça Cízino Borges									
		A					1,50				0,10
15	10/15/2020	Rua Alto do Cruzeiro, nº 492									
		A					1,50				0,10

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

1.9. Lagoa da Canoa:

O Município possui uma população de 17.852 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 47", Longitude (W): 36° 44' 16" e Altitude 283 m.

No mês de outubro uma das análises de Coliformes Totais encontra-se fora do padrão.

Figura 9: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	LAGOA DA CANOA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	1	7			0	7	0	0	7	0
	NÃO CONFORME	1				0				0	
	TOTAL	8				7				7	
	MENOR VALOR					0,60				0,10	
	MAIOR VALOR					1,00				0,50	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/8/2020	RUA DO CRUZEIRO, 84									
		A				0,60				0,10	
02	10/8/2020	PRAÇA OSCAR MACIEL, 267									
		A				0,60				0,10	
03	10/8/2020	PANIFICADORA LEONARDO									
		A				0,60				0,10	
04	10/8/2020	RUA LUIZ EVANGELISTA, 123									
		A				0,60				0,10	
05	10/22/2020	PRAÇA OSCAR MACIEL, 84									
		P				1,00				0,50	
06	10/22/2020	MIRANTE PADRE CÍCERO, S/N									
		A				1,00				0,20	
07	10/22/2020	PANIFICADORA LEONARDO									
		A				1,00				0,30	

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV03- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliformes.

1.10. Olho D'água Grande:

O Município possui uma população de 5.123 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 03' 30", Longitude (W): 36° 49' 00" e Altitude 118 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 10: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	OLHO D'ÁGUA GRANDE	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		>2 e ≤5	
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME		0	6			0	6	0	0	6	0
NÃO CONFORME		0					0			0	
TOTAL		6					6			6	
MENOR VALOR							0,80			0,10	
MAIOR VALOR							1,00			0,60	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/8/2020	PRAÇA PADRE CÍCERO, 176									
		A					0,80			0,10	
02	10/8/2020	RUA GOVERNADOR LUIS CAVALCANTE, 08									
		A					0,80			0,10	
03	10/8/2020	RUA DEPUTADO MACHADO LOBO, 56									
		A					0,80			0,10	
04	10/22/2020	PRAÇA PADRE CÍCERO, SMS 31									
		A					1,00			0,60	
05	10/22/2020	RUA GOVERNADOR LUIS CAVALCANTE, 03									
		A					1,00			0,10	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

1.11. São Brás:

O Município possui uma população de 6.961 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 10° 07' 40", Longitude (W): 36° 54' 02" e Altitude 25 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 11: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	SÃO BRÁS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	0	6			0	6	0	0	6	0
	NÃO CONFORME	0				0				0	
	TOTAL	6				6				6	
	MENOR VALOR					1,50				0,10	
	MAIOR VALOR					2,00				0,20	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	10/09/2020	POVOADO MÃO DE ENGENHO, S/N									
		A				1,50				0,10	
02	10/09/2020	POVOADO MÃO DE ENGENHO, S/N									
		A				1,50				0,10	
03	10/09/2020	RUA EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, 27									
		A				1,50				0,10	
04	10/22/2020	POVOADO MÃO DE ENGENHO, S/N									
		A				2,00				0,20	
05	10/22/2020	POVOADO MÃO DE ENGENHO, S/N									
		A				2,00				0,10	
06	10/22/2020	RUA EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO, 27									
		A				2,00				0,10	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

2. UNIDADE DE NEGÓCIOS SERRANA:

2.1. Anadia:

O Município possui uma população de 17.545 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

Foi observado que parte das análises do mês de outubro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, no item, Turbidez.

Figura 12: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ANADIA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	22			0	17	5	0	10	12
TOTAL			22				22				13	
MENOR VALOR			0				0,20				0,10	
MAIOR VALOR			0				2,20				18,10	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	6/Oct	R. ZEFERINO, Nº 31	0				1,7				0,75	
02	6/Oct	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0				2,2				7,06	
03	6/Oct	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0				1,3				4,16	
04	6/Oct	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0				0,6				0,12	
05	6/Oct	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0				2,2				0,10	
06	13/Oct	R. ZEFERINO, Nº 31	0				1,4				5,61	
07	13/Oct	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0				1,6				12,00	
08	13/Oct	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0				1,2				7,94	
09	13/Oct	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0				0,7				8,31	
10	13/Oct	R. MONSENHOR LUIS MARQUES, SMS 58	0				2,1				9,74	
11	13/Oct	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0				2,1				8,30	
12	20/Oct	R. ZEFERINO, Nº 31	0				1,8				4,87	
13	20/Oct	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0				0,7				5,93	
14	20/Oct	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0				0,5				10,70	
15	20/Oct	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0				0,2				4,64	
16	20/Oct	CÂMARA DE VEREADORES	0				2,0				18,10	
17	20/Oct	R. CORONEL COSTA NUNES, Nº 396	0				2,2				7,35	
18	26/Oct	R. ZEFERINO, Nº 31	0				2,0				0,90	
19	26/Oct	AV. DIVALDO SURUAGY, Nº 112	0				0,9				2,24	
20	26/Oct	R. DO CRUZEIRO, Nº 85	0				0,3				11,40	
21	26/Oct	AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA, SMS 10	0				0,6				4,22	
22	26/Oct	CÂMARA DE VEREADORES	0				1,8				0,49	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC01- Reincidência das análises de turbidez fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

2.2. Capela:

O Município possui uma população de 17.053 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 27", Longitude (W): 36° 04' 25" e Altitude 84 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão

Figura 13: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	CAPELA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		
		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5	
MÊS/ANO	SETEMBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.							
CONFORME		0	24			0	9	15	0	24	0	
TOTAL		24				24				24		
MENOR VALOR		0				0,60				0,10		
MAIOR VALOR		0				2,20				2,97		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	6/Oct	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688		0				1,9		0,22		
02	6/Oct	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		0				2,0		0,18		
03	6/Oct	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		0				2,2		2,06		
04	6/Oct	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272		0				1,0		0,16		
05	6/Oct	R. GERCINO MOREIRA, S/N		0				0,6		0,24		
06	6/Oct	ESCRITÓRIO CASAL		0				2,1		0,66		
07	13/Oct	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688		0				2,2		1,02		
08	13/Oct	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		0				2,1		0,51		
09	13/Oct	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		0				2,2		2,72		
10	13/Oct	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272		0				0,7		0,17		
11	13/Oct	R. GERCINO MOREIRA, S/N		0				1,5		0,56		
12	13/Oct	ESCRITÓRIO CASAL		0				2,2		2,97		
13	20/Oct	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688		0				2,2		0,10		
14	20/Oct	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		0				2,1		0,10		
15	20/Oct	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		0				2,2		0,10		
16	20/Oct	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272		0				1,9		0,10		
17	20/Oct	R. GERCINO MOREIRA, S/N		0				2,1		0,17		
18	20/Oct	ESCRITÓRIO CASAL		0				2,1		0,11		
19	26/Oct	ESCRITÓRIO CASAL		0				1,8		0,16		
20	26/Oct	R. GERCINO MOREIRA, S/N		0				2,2		0,10		
21	26/Oct	R. LUIZ EUGÊNIO, Nº 272		0				1,7		0,10		
22	26/Oct	R. MARIA TOLEDO DE ALBUQUERQUE, S/N		0				2,2		0,25		
23	26/Oct	R. JOSÉ PIO DE BARROS, S/N		0				2,2		0,10		
24	26/Oct	R. CÍCERO JOSÉ UGO, Nº 688		0				2,2		0,10		

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

2.3. Palmeira dos Índios:

O Município possui uma população de 73.218 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 26", Longitude (W): 36° 37' 39" e Altitude 342 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão

Figura 14: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PALMEIRA DOS INDIOS	COLIFORMES		E. COLI		CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	0	59	2	0	61	0
	CONFORME	0	61								
	NÃO CONFORME	0								0	
	TOTAL	61					61			61	
	MENOR VALOR	0					0,40			0,10	
	MAIOR VALOR	0					2,70			4,17	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	6/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 09 Lt. 06	0			0,9				1,18	
02	6/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 02 Lt. 36	0			0,9				0,40	
03	6/Oct	CONJ. J. DUARTE, J-30	0			0,8				0,43	
04	6/Oct	CONJ. J. DUARTE, E-35	0			0,9				0,58	
05	7/Oct	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0			1,6				1,51	
06	7/Oct	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0			0,8				0,19	
07	7/Oct	R. SERGIPE, Nº 160	0			1,4				0,11	
08	7/Oct	R. JERUSALÉM, Nº 269	0			1,5				0,20	
09	7/Oct	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0			1,2				0,42	
10	7/Oct	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103	0			1,1				2,89	
11	7/Oct	R. PEDRO NETO, Nº 37	0			1,7				0,48	
12	7/Oct	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0			1,4				0,10	
13	7/Oct	R. SONHO VERDE, Nº 131	0			1,5				0,33	
14	7/Oct	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0			1,7				0,14	
15	7/Oct	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 39	0			1,6				0,10	
16	7/Oct	ETA – PALMEIRA	0			2,5				0,10	
17	13/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 02 Lt. 36	0			1,2				1,08	
18	13/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 09 Lt. 06	0			1,2				0,73	
19	13/Oct	CONJ. J. DUARTE, J-30	0			1,6				0,72	
20	13/Oct	CONJ. J. DUARTE, E-35	0			1,5				0,93	
21	13/Oct	R. SONHO VERDE, Nº 131	0			1,0				0,99	
22	13/Oct	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0			1,3				1,66	
23	13/Oct	R. PEDRO NETO, Nº 37	0			1,2				0,93	
24	13/Oct	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103	0			1,4				2,77	
25	13/Oct	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0			1,1				0,50	
26	13/Oct	R. JERUSALÉM, Nº 269	0			1,4				4,17	
27	13/Oct	R. SERGIPE, Nº 160	0			1,5				1,15	
28	13/Oct	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0			1,1				0,77	
29	13/Oct	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0			1,3				2,58	
30	13/Oct	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0			1,7				3,18	
31	13/Oct	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 39	0			1,7				0,78	
32	13/Oct	ETA – PALMEIRA	0			2,7				0,27	
33	21/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 02 Lt. 36	0			1,0				0,42	
34	21/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 09 Lt. 06	0			1,1				0,10	
35	21/Oct	CONJ. J. DUARTE, J-30	0			1,1				0,36	
36	21/Oct	CONJ. J. DUARTE, E-35	0			1,0				0,37	
37	21/Oct	R. SONHO VERDE, Nº 131	0			1,2				0,10	
38	21/Oct	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0			1,0				0,10	
39	21/Oct	R. PEDRO NETO, Nº 37	0			1,1				0,89	
40	21/Oct	R. ALVIM CORREA GAMA, Nº 103	0			0,8				1,97	
41	21/Oct	R. FRANCISCO BARBOSA, Nº 259	0			1,2				0,44	
42	21/Oct	R. JERUSALÉM, Nº 269	0			1,2				0,10	
43	21/Oct	R. SERGIPE, Nº 160	0			1,1				0,10	
44	21/Oct	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0			1,3				0,10	
45	21/Oct	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0			0,4				0,10	
46	21/Oct	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 39	0			0,9				0,10	
47	21/Oct	ETA – PALMEIRA	0			2,0				0,10	
48	26/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 02 Lt. 36	0			1,2				0,10	
49	26/Oct	CONJ. EDVAL GAMA, Qd. 09 Lt. 06	0			1,3				0,10	
50	26/Oct	CONJ. J. DUARTE, J-30	0			1,4				0,68	
51	26/Oct	CONJ. J. DUARTE, E-35	0			1,3				0,19	
52	26/Oct	R. SONHO VERDE, Nº 131	0			1,4				0,10	
53	26/Oct	R. CASTELO BRANCO, Nº 91	0			1,5				0,10	
54	26/Oct	R. PEDRO NETO, Nº 37	0			0,5				0,10	
55	26/Oct	R. JERUSALÉM, Nº 269	0			0,7				0,10	
56	26/Oct	R. SERGIPE, Nº 160	0			0,4				0,10	
57	26/Oct	AV. BRASÍLIA, Nº 330	0			1,0				0,39	
58	26/Oct	AV. ALAGOAS, Nº 1644	0			1,2				0,10	
59	26/Oct	R. MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS, Nº 631 A	0			0,5				0,31	
60	26/Oct	R. SETE DE SETEMBRO, Nº 39	0			1,4				0,38	
61	26/Oct	ETA – PALMEIRA	0			2,0				0,10	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

2.4. Paulo Jacinto:

O Município possui uma população de 7.564 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 21' 58", Longitude (W): 36° 22' 11" e Altitude 292 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão

Figura 15: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PAULO JACINTO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥0,2 e ≤2		> 2 e ≤5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	> 2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	0	16			0	14	2	0	16	0
	NÃO CONFORME	0					2			0	
	TOTAL	16					14			16	
	MENOR VALOR	0					0,30			0,10	
	MAIOR VALOR	0					2,50			2,12	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	6/Oct	R. VERA CRUZ, Nº 277									
02	6/Oct	ESCRITÓRIO CASAL									
03	6/Oct	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34									
04	6/Oct	AUTO POSTO LIMA & SILVA									
05	13/Oct	R. VERA CRUZ, Nº 277									
06	13/Oct	ESCRITÓRIO CASAL									
07	13/Oct	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34									
08	13/Oct	ETA - PAULO JACINTO									
09	20/Oct	R. VERA CRUZ, Nº 277									
10	20/Oct	ESCRITÓRIO CASAL									
11	20/Oct	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34									
12	20/Oct	ETA - PAULO JACINTO									
13	26/Oct	R. VERA CRUZ, Nº 277									
14	26/Oct	UNIDADE MISTA MARINA LAMENHA									
15	26/Oct	ESCRITÓRIO CASAL									
16	26/Oct	R. SÃO FRANCISCO, Nº 34									

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

2.5. Estrela de Alagoas:

O Município possui uma população de 18.205 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 25", Longitude (W): 36° 45' 36" e Altitude 290 m.

Foi observado uma análise fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, no indicador de Turbidez

Figura 16: Análises do mês de Outubro

		 QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ESTRELA DE ALAGOAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	0	16			0	16	2	0	17	1
	NÃO CONFORME	0					0				1
	TOTAL	16					18				18
	MENOR VALOR	0					0,30				0,10
	MAIOR VALOR	0					2,30				5,05
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	7/Oct	R. PREFEITO ENÉAS SIMPÍCIO, Nº 202	0				1,1				0,10
02	7/Oct	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0				1,9				2,81
03	7/Oct	ETA - ESTRELA	0				2,0				0,20
04	14/Oct	R. PREFEITO ENÉAS SIMPÍCIO, Nº 202	0				0,3				0,57
05	14/Oct	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0				0,3				0,62
06	14/Oct	ETA - ESTRELA	0				2,0				0,77
07	20/Oct	R. PREFEITO ENÉAS SIMPÍCIO, Nº 202	0				0,9				0,40
08	20/Oct	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0				2,1				0,31
09	20/Oct	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2	0				1,2				3,47
10	20/Oct	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0				2,0				0,18
11	20/Oct	ETA - ESTRELA	0				2,0				0,10
12	20/Oct	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA	0				0,3				0,10
13	29/Oct	R. PREFEITO ENÉAS SIMPÍCIO, Nº 202	0				0,5				2,07
14	29/Oct	R. PADRE LUDUGERO, Nº 90	0				0,8				4,35
15	29/Oct	R. EVERALDO GARROTE DA SILVA, Nº 2	0				1,2				5,05
16	29/Oct	CONJ. ANTÔNIO GARROTE, Nº 45	0				1,4				4,06
17	29/Oct	ETA - ESTRELA	0				2,3				2,25
18	29/Oct	SÉ DUARTE SOBRINHO (ACADEMIA RA	0				1,2				4,62

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC02- Reincidência das análises de turbidez fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

3. UNIDADE DE NEGÓCIOS DA BACIA LEITEIRA:

3.1. Batalha:

O Município possui uma população de 18.232 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 40' 40", Longitude (W): 37° 07' 29" e Altitude 120 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 17: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	BATALHA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	0	9			0	9	0	0	0	9
	NÃO CONFORME	0					0,00			1,00	
	TOTAL	9					9,00			9,00	
	MENOR VALOR	0					1,60			0,48	
	MAIOR VALOR	0					1,90			2,72	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	01/10	0					1,85			2,72	
02	02/10	0					1,64			0,96	
03	03/10	0					1,73			1,73	
04	04/10	0					1,83			1,21	
05	05/10	0					1,68			0,92	
06	06/10	0					1,89			0,59	
07	07/10	0					1,73			1,02	
08	08/10	0					1,94			0,48	
09	09/10	0					1,57			0,63	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.2. Belo Monte:

O Município possui uma população de 6.704 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 49' 42", Longitude (W): 37° 16' 48" e Altitude 30 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 18: Análises do mês de Outubro

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTE									
CIDADE	BELO MONTE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			10			0	10	0	0	10	0
TOTAL		10				10				10	
MENOR VALOR		0				0,2				0,34	
MAIOR VALOR		0				0,8				2,41	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	14/out	Rua Boa Vista, 13		0				0,49			0,66
02	14/out	COHAB – Rua Heloísa Helena		0				0,82			0,37
03	14/out	Rua Epaminondas Machado, 83		0				0,58			0,76
04	14/out	Rua do Rosário, 22		0				0,67			0,63
05	14/out	Rua do Comercio		0				0,78			0,58
10	27/out	Praça do Urubu		0				0,36			0,69
07	27/out	COHAB – Rua Heloísa Helena		0				0,58			0,76
08	27/out	Rua Epaminondas Machado, 83		0				0,32			2,41
09	27/out	Rua do Rosário, 22		0				0,47			0,87
10	27/out	Pov. Restinga – Rua Santo Antônio		0				0,23			0,34

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.3. Cacimbinhas:

O Município possui uma população de 10.858 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 24' 01", Longitude (W): 36° 59' 25" e Altitude 270 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 19: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	CACIMBINHAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	out/20	TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	0	4			0	4	0	0		
	TOTAL	4				4				4	
	MENOR VALOR	0				0,30				0,46	
	MAIOR VALOR	0				1,60				1,22	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	7/out	Rua Joaquim Licor de Araújo, 263									
		0				0,32				0,93	
02	13/out	Rua Joaquim Licor de Araújo, 263									
		0				0,81				1,21	
03	21/out	Rua Joaquim Licor de Araújo, 263									
		0				1,45				1,22	
04	27/out	Avenida Domingos Leite, 157									
		0				0,64				0,46	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.4. Carneiros:

O Município possui uma população de 9.081 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 57", Longitude (W): 37° 22' 38" e Altitude 347 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 20: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	CARNEIROS	COLIFORMES				CRL			
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.				
	CONFORME		5			0	5	0	0
	TOTAL	5					5		
	MENOR VALOR	0					0,50		0,
	MAIOR VALOR	0					1,80		2,
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	8/out	Rua Duque de Caxias,	0				1,75		1,
02	8/out	Rua Getúlio Vargas	0				1,83		2,
03	13/ou	Rua Adão Vieira	0				0,85		1
04	20/ou	Centro de Reabilitação	0				1,68		1
05	29/ou	Rua Duque de Caxias	0				0,51		0,

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.5. Dois Riachos:

O Município possui uma população de 11.075 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 33", Longitude (W): 37° 06' 02" e Altitude 245 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 21: Análises do mês do Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	DOIS RIACHOS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	out/20	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	0	3			0	3	0	0	3	0
	NÃO CONFORME	0					0			0	
	TOTAL	3					3			3	
	MENOR VALOR	0					0,40			0,29	
	MAIOR VALOR	0					1,00			0,52	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	7/out	Rua Nossa Senhora de Fátima, 44	0				0,97			0,29	
02	27/out	Rua Nossa Senhora de Fátima, 44	0				0,37			0,34	
03	27/out	Escritório da CASAL	0				0,46			0,52	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.6. Jacaré dos Homens:

O Município possui uma população de 5.253 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 08", Longitude (W): 37° 12' 17" e Altitude 135 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 22: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	ACARÉ DOS HOMENS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	out/20	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0
	NÃO CONFORME	0					0			0	
	TOTAL	4					4			4	
	MENOR VALOR	0					0,20			0,36	
	MAIOR VALOR	0					0,50			1,63	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	8/out	Prefeitura Municipal	0				0,23			0,36	
02	13/jan	Rua Monsenhor Freitas Machado	0				0,41			1,56	
03	20/out	Rua José Rodrigues Souto	0				0,36			1,63	
04	27/out	Prefeitura Municipal	0				0,47			0,89	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.7. Maravilha:

O Município possui uma população de 9.163 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 14' 11", Longitude (W): 37° 20' 60" e Altitude 381 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 23: Análises do mês de Outubro

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MARAVILHA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ		
		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
MÊS/ANO	out/20	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.							
CONFORME		0	5			0	5	0	0	5	0	
NÃO CONFORME		0				0				0		
TOTAL		5				5				5		
MENOR VALOR		0				0,50				0,49		
MAIOR VALOR		0				0,80				4,81		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	7/out	Rua Gustavo Limeira, 179	0				0,48				1,63	
02	7/out	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299	0				0,52				2,34	
03	13/out	Rua Gustavo Limeira, 179	0				0,68				4,81	
04	29/out	Rua Adolfo Rodrigues Alves, 186	0				0,64				1,17	
05	29/out	Rua Herculino Vieira de Carvalho, 299	0				0,75				0,49	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.8. Monteirópolis:

O Município possui uma população de 7.159 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 10", Longitude (W): 37° 14' 54" e Altitude 228 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 24: Análises do mês de Outubro

			QUALIDADE DA ÁGUA							
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	MONTEIRÓPOLIS	COLIFORMES			CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	out/20	TOTAL		E. COLI						
		PRES.	AUS.	PRESAUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME		0	4		0	4	0	0	4	0
NÃO CONFORME		0			0				0	
TOTAL		4			4				4	
MENOR VALOR		0			0,60				0,52	
MAIOR VALOR		0			1,30				1,58	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8/out	Rua Presidente JK, 137		0		0,56			0,73	
02	13/out	Rua do Comércio – Mercado Público		0		1,07			0,65	
03	20/out	Rua Deputado Elísio Maia		0		0,98			1,58	
04	27/out	Rua João Ferreira de Albuquerque, 35		0		1,3			0,52	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.9. Olho D'Água das Flores:

O Município possui uma população de 21.688 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 32' 10", Longitude (W): 37° 17' 38" e Altitude 286 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 25: Análises do mês de Outubro

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA							
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	O D'ÁGUA DAS FLO	MÊS/ANO	COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL	E. COLI						
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5
		CONFORME	0	16			0	0	0	0
		NÃO CONFORME	0					0,00		0
		TOTAL	16					16,00		16
		MENOR VALOR	0					0,60		0,32
		MAIOR VALOR	0					1,70		4,91
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8/out	Escritório da CASAL	0					1,68		1,44
02	8/out	Rua 02 de Dezembro, 653	0					1,51		1,85
03	8/out	rua do Comercio – TIM	0					1,19		0,77
04	8/out	Rua Rui Barbosa, 84	0					0,86		0,35
05	8/out	Unidade Mista Adélia Abreu Vilar	0					0,64		1,21
06	13/out	Rua 02 de Dezembro, 653	0					1,27		0,32
07	13/out	Rua Santa Cruz, 29	0					1,38		0,85
08	13/out	Rua Rui Barbosa, 84	0					0,86		1,23
09	13/out	Rua 21 de Abril	0					1,03		0,86
10	20/out	Rua 02 de Dezembro, 653	0					1,64		1,22
11	20/out	Rua do Comercio	0					1,51		1,56
12	20/out	Unidade Mista Adélia Abreu Vilar	0					1,27		0,74
13	20/out	Escritório da CASAL – LABORATÓRIO	0					1,31		4,91
14	29/out	Rua 02 de Dezembro, 653	0					1,43		0,81
15	29/out	Rua Boa Vista, 389	0					1,54		2,46
16	29/out	Escritório da CASAL – LABORATÓRIO	0					1,68		3,35

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.10. Olivença:

O Município possui uma população de 11.624 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 31' 07", Longitude (W): 37° 11' 26" e Altitude 231 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 26: Análises do mês de Outubro

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		OLIVENÇA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	4	0	0	0	4	0	0	4	0
NÃO CONFORME			0				0				0,00	
TOTAL			4				4				4,00	
MENOR VALOR			0				0,9				0,36	
MAIOR VALOR			0				1,4				2,11	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	21/out	Av. Cícero Vieira Menezes – Mercadinho	0				1,23				2,11	
02	21/out	Rua Projetada – Clima Bom	0				0,91				0,36	
03	29/out	Sítio Cajá	0				1,37				1,31	
04	29/out	Sítio Lagoado Véio	0				1,05				2,06	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.11. Ouro Branco:

O Município possui uma população de 11.496 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 10' 00", Longitude (W): 37° 21' 24" e Altitude 380 m.

No mês de outubro a Permissionária, através do Processo SEI 5766/2020 o qual informa o laudo das análises dos municípios, não enviou informações sobre a cidade de Ouro Branco.

Advertência

ADV04 - Não foram encaminhadas as planilhas solicitadas.

3.12. Poço das Trincheiras:

O Município possui uma população de 14.386 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 45", Longitude (W): 37° 17' 08" e Altitude 292 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 28: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		POÇO DAS TRINCHERAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.							
		CONFORME	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0
		NÃO CONFORME	0				0				0,00	
		TOTAL	3				3				3,00	
		MENOR VALOR	0				0,7				0,38	
		MAIOR VALOR	0				1,1				1,24	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	7/out	Prefeitura Municipal	0					0,69				0,38
02	21/out	Rua 7 de Setembro,	0					1,05				0,88
03	29/out	Conjunto Morar Melhor – Rua A	0					0,82				1,24

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.13. Santana do Ipanema:

O Município possui uma população de 47.654 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 22' 42", Longitude (W): 37° 14' 43" e Altitude 250 m.

Foi observado uma das análises fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, no item, Turbidez.

Figura 29: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	SANTANA DO IPANEMA		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	26	0	0	0	26	0	0	25	1
NÃO CONFORME			0				0,00				1,0	
TOTAL			26				26,0				26,0	
MENOR VALOR			0				0,4				0,41	
MAIOR VALOR			0				1,6				5,22	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	7/out	Rua Santa Sofia,	0					1,5				3,51
02	7/out	Rua Pedro Bandão – CDL	0					1,4				2,75
03	7/out	Praca Manoel Medeiros, 855	0					0,6				1,25
04	7/out	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182	0					0,5				1,61
05	7/out	Rua Maria Gaia,	0					1,1				4,87
06	7/out	Rua Delmiro Gouveia – Igreja Municipal	0					1,6				5,22
07	7/out	Rua N. Sra. de Fátima - Câmara de Vereadores	0					0,6				3,96
08	7/out	Estação Elevatória – CASAL	0					1,6				4,19
09	13/out	Rua Pedro Bandão – CDL	0					0,7				0,76
10	13/out	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182	0					0,4				2,15
11	13/out	Rua Delmiro Gouveia – Igreja Municipal	0					0,7				0,41
12	13/out	Rua Sebastião Pereira Bastos, 668 – Esc. CASAL	0					0,5				4,82
13	13/out	Rua Ormindo Barros, 238	0					0,6				3,24
14	13/out	Prefeitura Municipal	0					0,8				2,87
15	21/out	Rua Adilson Teles da Silva, 342	0					1,4				1,34
16	21/out	Rua Prefeito Pedro Gaia	0					0,8				3,63
17	21/out	Avenida Pancrácio Rocha – TELECOM	0					1,5				1,07
18	21/out	Prefeitura Municipal	0					1,2				0,97
19	21/out	Rua Delmiro Gouveia, 123	0					1,0				1,66
20	21/out	Rua Maria Gaia	0					1,0				2,08
21	29/out	Rua Sebastião Pereira Bastos, 668 – Esc. CASAL	0					0,6				4,28
22	29/out	Rua Marilde Bulhões, 571	0					0,9				3,21
23	29/out	Avenida Pancrácio Rocha – TELECOM	0					1,1				1,31
24	29/out	Rua Arsenio Moreira, PREF. MUNICIPAL	0					0,7				0,71
25	29/out	Lanchonete Miguel do Bolo	0					0,8				2,68
26	29/out	Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 182	0					0,9				1,63

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.14. São José da Tapera:

O Município possui uma população de 32.260 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 30", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 255 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 30: Análises do mês de Outubro

CIDADE			SÃO JOSÉ DA TAPERA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
					TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO			OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME					0	13	0	0	0	13	0	0	13	0
NÃO CONFORME					0				0,00				0,0	
TOTAL					13				13,0				13,0	
MENOR VALOR					0				0,6				0,31	
MAIOR VALOR					0				1,6				3,94	
Nº	DIA	LOGRADOURO												
01	8/out	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa			0					1,4			0,92	
02	8/out	Rua 7 de Setembro,			0					1,6			1,09	
03	8/out	Rua Marechal Deodoro, 224			0					1,6			2,93	
04	8/out	Rua 13 de Maio,			0					1,0			1,64	
05	13/out	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa			0					1,3			0,48	
06	13/out	Rua 13 de maio, 255			0					0,6			0,31	
07	13/out	Rua Getúlio Vargas, 133			0					0,7			0,83	
08	20/out	Rua 13 de maio, 255			0					1,1			3,94	
09	20/out	Santo Sushi			0					0,9			0,97	
10	20/out	Rua Duque de Caxias, 130			0					1,2			2,08	
11	29/out	Rua da Lagoa – Serralharia Barbosa			0					1,5			1,46	
12	29/out	Rua Marechal Deodoro, 224			0					1,4			3,17	
13	29/out	Rua Getúlio Vargas, 133			0					0,9			1,85	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

3.15. Senador Rui Palmeira:

O Município possui uma população de 13.870 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 59", Longitude (W): 37° 22' 52" e Altitude 352 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 31: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		SENADOR RUI PALMEIRA	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.							
CONFORME			0	3	0	0	0	3	0	0	3	0
NÃO CONFORME			0				0,00				0,0	
TOTAL			3				3,0				3,0	
MENOR VALOR			0				0,4				1,03	
MAIOR VALOR			0				1,3				3,54	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8/out	Igreja Católica – Matriz	0				1,26				3,31	
02	8/out	Delegacia de Polícia	0				0,83				3,54	
03	13/out	Igreja Católica – Matriz	0				0,43				1,03	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

4. UNIDADE DE NEGÓCIOS LESTE:

4.1 Barra de São Miguel:

O Município possui uma população de 8.322 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 50' 24", Longitude (W): 35° 54' 28" e Altitude 2 m.

Foi observado uma análise fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, , no indicador de Coliforme.

Figura 32: Análises do mês de Outubro

		 QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	BARRA DE SÃO MIGUEL	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
MÊS/ANO	out/20	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	1	16			0	16	0	0	16	0
	NÃO CONFORME	1					0			0	
	TOTAL	16					16			16	
	MENOR VALOR	0					0,20			0,16	
	MAIOR VALOR	0					2,00			2,68	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	1	Saída da Eta									
		0,00					2,0			0,98	
02	1	ALTO SÃO MARCOS									
		0,00					1,0			0,75	
03	1	Lot. Barramar									
		0,00					1,0			0,54	
04	1	Alto da Barra									
		0,00					0,2			0,65	
05	14	Alto da Barra									
		0,00					1,0			1,10	
06	14	PRAÇA DA BÍBLIA									
		1,00					0,5			1,00	
07	14	ALTO SÃO MARCOS									
		0,00					0,5			1,75	
08	14	Lot. Barramar									
		0,00					0,5			0,15	
09	20	Alto da Barra									
		0,00					1,0			2,11	
10	20	PRAÇA DA BÍBLIA									
		0,00					1,5			1,50	
11	20	ALTO SÃO MARCOS									
		0,00					1,5			2,68	
12	20	Lot. Barramar									
		0,00					1,5			0,78	
13	29	Alto da Barra									
		0,00					1,0			1,23	
14	29	PRAÇA DA BÍBLIA									
		0,00					1,5			0,96	
15	29	ALTO SÃO MARCOS									
		0,00					1,5			1,34	
16	29	Lot. Barramar									
		0,00					1,5			2,15	

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV05- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliformes.

4.2Campestre:

O Município possui uma população de 6.936 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 45", Longitude (W): 35° 34' 05" e Altitude 200 m.

Foi observado que parte das análises do mês de outubro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em especial, indicadores de Turbidez.

Figura 33: Análises do mês de Outubro

CIDADE		CAMPESTRE	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	out/20		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	15			0	15	0	0	6	8
NÃO CONFORME			0				0				8	
TOTAL			15				15				14	
MENOR VALOR			0				0,50				2,11	
MAIOR VALOR			0				1,50				18,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	5	Rua Tancredo Neves	0,00				1,0				5,11	
02	5	Epitássio Pessoa	0,00				1,0				7,80	
03	5	Prefeitura	0,00				1,0				4,54	
04	5	Correios	0,00				1,0				3,25	
05	5	Assembleia de Deus	0,00				1,0				3,20	
06	13	Rua DR Reinaldo Cavalcante	0,00				0,5				7,00	
07	13	Escritório da CASAL	0,00				0,5				12,00	
08	13	Assembleia de Deus	0,00				0,5				18,00	
09	13	Saída da ETA	0,00				0,5				9,00	
10	13	Igreja Batista	0,00				0,5				10,00	
11	19	Rua DR Reinaldo Cavalcante	0,00				1,5				4,5	
12	19	Escritório da CASAL	0,00				1,5				3,40	
13	19	Assembleia de Deus	0,00				1,5				9,00	
14	19	Saída da ETA	0,00				1,5				4,50	
15	19	Igreja Batista	0,00				1,5				2,11	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC03- Reincidência das análises de turbidez fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.3 Coqueiro Seco:

O Município possui uma população de 5.845 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 38' 18", Longitude (W): 35° 48' 11" e Altitude 31 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 34: Análises do mês de Outubro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	COQUEIRO SECO		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL		E. COLI		< 0,2		≥ 0,2 e ≤ 2		> 2 e ≤ 5	
MÊS/ANO	out/20		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME		0	12			0	12	0	0	12	0
	NÃO CONFORME		0					0				0
	TOTAL		12					12				12
	MENOR VALOR		0					0,50				0,10
	MAIOR VALOR		0					1,50				2,11
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1	Capitão Paulino	0,00					0,5				2,11
02	1	Escritório Casal	0,00					0,5				1,15
03	1	Correios	0,00					0,5				1,65
04	14	Bairro Brasília	0,00					1,5				0,10
05	14	João 23	0,00					1,0				0,34
06	14	Posto de Saúde	0,00					1,0				0,17
07	20	Bairro Brasília	0,00					1,5				0,10
08	20	João 23	0,00					1,0				0,10
09	20	Posto de Saúde	0,00					1,0				0,10
10	29	Bairro Brasília	0,00					1,5				0,10
11	29	João 23	0,00					1,0				0,10
12	29	Posto de Saúde	0,00					1,0				0,10

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes

4.4 Colônia Leopoldina:

O Município possui uma população de 21.698 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 54' 32", Longitude (W): 35° 43' 30" e Altitude 140 m.

No mês de outubro duas análises de Turbidez encontram-se fora do padrão.

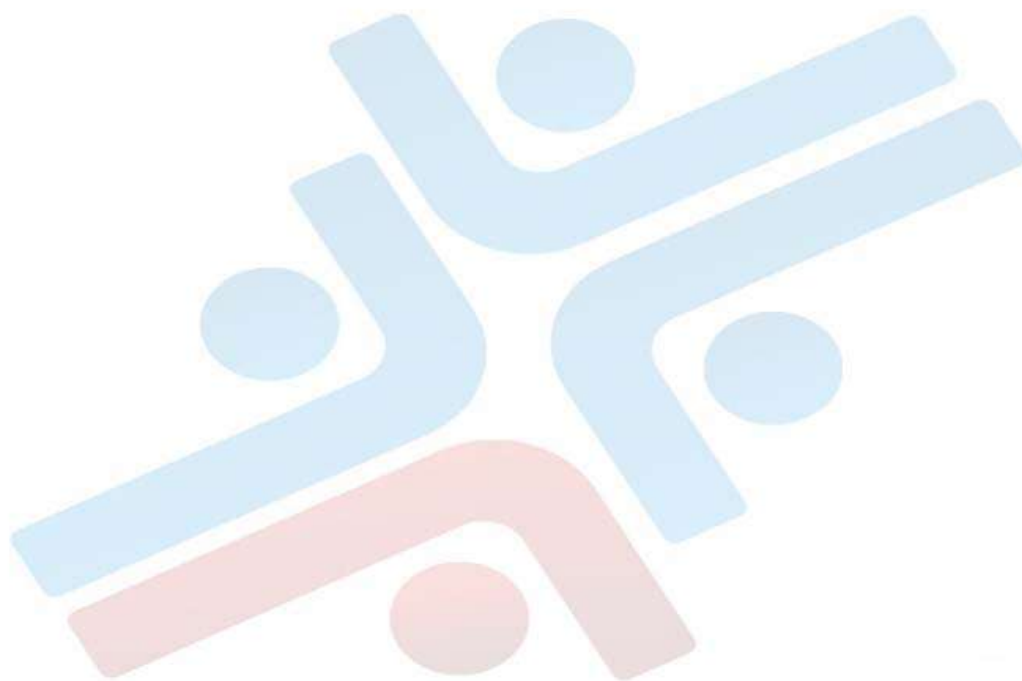


Figura 35: Análises do mês de Outubro

 ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	COLÔNIA LEOPOLDINA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO			TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
		CONFORME	0	30			0	30	0	0	28	2
		NÃO CONFORME	0				0				0	
		TOTAL	30				30				30	
		MENOR VALOR	0				0,80				1,76	
		MAIOR VALOR	0				1,00				5,18	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	5	R. Joaquim Monteiro	0				1				1,89	
02	5	SAMU	0				1				2,4	
03	5	Mercado Público	0				0,8				2,6	
04	5	Delegacia	0				1				4,2	
05	5	R. Padre Cicero	0				1,0				3,1	
06	5	Rua 11 de Novembro	0				0,8				2,89	
07	13	R. Joaquim Monteiro	0				1				2,79	
08	13	SAMU	0				1				2,97	
09	13	Mercado Público	0				1				3,11	
10	13	Delegacia	0				1				2,12	
11	13	R. Padre Cicero	0				1,0				4,87	
12	13	Rua 11 de Novembro	0				1,0				5,18	
13	13	Escritório da CASAL	0				1,0				3,96	
14	13	Fórum	0				1,00				3,76	
15	19	Escritório da CASAL	0				1,0				3,4	
16	19	Fórum	0				1,00				2,88	
17	19	R. Joaquim Monteiro	0				1				1,76	
18	19	SAMU	0				1				3,79	
19	19	Mercado Público	0				1				3,11	
20	19	Delegacia	0				1				2,12	
21	19	R. Padre Cicero	0				1,0				4,87	
22	19	Rua 11 de Novembro	0				1,0				4,15	
23	27	R. Joaquim Monteiro	0				1				2,11	
24	27	SAMU	0				1				1,98	
25	27	Mercado Público	0				1				3,14	
26	27	Delegacia	0				1				2,12	
27	27	R. Padre Cicero	0				1,0				5,18	
28	27	Rua 11 de Novembro	0				1,0				1,85	
29	27	Escritório da CASAL	0				1,0				2,97	
30	27	Fórum	0				1,00				3,76	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC04- Reincidência das análises de turbidez fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.5 Jacuípe:

O Município possui uma população de 7.021 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 08° 50' 31", Longitude (W): -35° 27' 36" e Altitude 200 m.

No mês de outubro a Permissionária, através do Processo SEI 5766/2020 o qual informa o laudo das análises dos municípios, não enviou informações sobre a cidade de Jacuípe.

Advertência

ADV06- Não foram encaminhadas as planilhas solicitadas

4.6 Japaratinga:

O Município possui uma população de 8.361 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 16", Longitude (W): -35° 15' 28" e Altitude 5 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 36: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	JAPARATINGA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	out/20		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
CONFORME			0	14			0	14	0	0	14	0
TOTAL			14				14				6	
MENOR VALOR			0				0,50				0,10	
MAIOR VALOR			0				1,50				2,11	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	7	Barreira do Boqueirão	0,00				1,5				0,25	
02	7	Rua Francisco de Barros	0,00				1,5				1,10	
03	7	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00				1,5				2,11	
04	15	Barreira do Boqueirão	0,00				0,5				0,10	
05	15	Rua Francisco de Barros	0,00				0,5				0,10	
06	15	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00				0,5				0,10	
07	15	Câmara dos Vereadores	0,00				0,5				0,10	
08	21	Barreira do Boqueirão	0,00				1,0				0,10	
09	21	Rua Francisco de Barros	0,00				1,0				0,10	
10	21	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00				1,0				0,10	
11	21	Câmara dos Vereadores	0,00				1,0				0,10	
12	30	Barreira do Boqueirão	0,00				1,0				0,10	
13	30	Rua Francisco de Barros	0,00				1,0				0,10	
14	30	Pç. Nossa Senhora das Candeias	0,00				1,0				0,10	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes

4.7 Joaquim Gomes:

O Município possui uma população de 23.993 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 08' 00", Longitude (W): 35° 44' 54" e Altitude 104 m.

No mês de outubro uma análise de Turbidez encontra-se fora do padrão.

Figura 37: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	JOAQUIM GOMES		COLIFORMES			CRL					TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	RESUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
CONFORME			0	30		0	30	0	0	29	1	
NÃO CONFORME			0			0					1	
TOTAL			30			30					30	
MENOR VALOR			0			1,00					1,15	
MAIOR VALOR			0			2,00					5,01	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	5	Rodoviária	0,00				1,0				2,14	
02	5	Rua Dr. Nelito	0,00				1,0				3,15	
03	5	Banco do Brasil	0,00				1,0				2,27	
04	5	Batalhão PM	0,00				1,0				5,01	
05	5	R. 25 de Agosto	0,00				1,0				4	
06	5	Escritório da Casal	0,00				1,0				2,98	
07	5	Maria Pureza	0,00				1,0				1,15	
08	5	Auto Posto br	0,00				1,0				1,75	
09	13	Rodoviária	0,00				1,0				1,48	
10	13	Rua Dr. Nelito	0,00				1,0				1,27	
11	13	Banco do Brasil	0,00				1,0				2,78	
12	13	Batalhão PM	0,00				1,0				2,61	
13	13	Delegacia Policia Civil	0,00				1,0				1,71	
14	13	Auto Posto	0,00				1,0				2,68	
15	13	R. 25 de Agosto	0,00				1,0				2,23	
16	13	Maria Pureza	0,00				1,0				3,48	
17	19	Rodoviária	0,00				1,0				3,14	
18	19	Rua Dr. Nelito	0,00				1,0				3,18	
19	19	Banco do Brasil	0,00				1,0				3,26	
20	19	Batalhão PM	0,00				1,0				4,01	
21	19	Escritório da Casal	0,00				1,0				3,61	
22	19	Rua Dr. Nelito	0,00				1,0				3,91	
23	27	Rodoviária	0,00				2,0				1,48	
24	27	Rua Dr. Nelito	0,00				2,0				1,27	
25	27	Banco do Brasil	0,00				2,0				2,78	
26	27	Batalhão PM	0,00				2,0				2,61	
27	27	Delegacia Policia Civil	0,00				2,0				1,71	
28	27	Auto Posto	0,00				2,0				2,68	
29	27	R. 25 de Agosto	0,00				2,0				2,23	
30	27	Maria Pureza	0,00				2,0				3,48	

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV07- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a turbidez fora dos padrões.

4.8 Rio Largo:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

Foi observado que parte das análises do mês de outubro encontram-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, em destaque, os indicadores de Turbidez.



Figura 38: Análise do mês de Outubro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	RIO LARGO		COLIFORMES			CRL				TURBIDEZ		
MÊS/ANO	out/20		TOTAL	E. COLI	RESUS	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
			PRES	AUS.	RESUS	0	56	0	0	44	12	
		CONFORME	0	56								
		NÃO CONFORME	0				0				12	
		TOTAL	56				56				56	
		MENOR VALOR	0				1,00				0,75	
		MAIOR VALOR	0				1,50				10,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1	Praça José Vieira	0				1,0				6,25	
02	1	Saída da ETA	0				1,0				3,40	
03	1	Vila Rica	0				1,0				3,46	
04	1	Betel	0				1,0				4,26	
05	1	Kucau	0				1,0				6,12	
06	1	R. Candido Lins	0				1,0				5,59	
07	1	Batista Acioli	0				1,0				4,18	
08	1	Barnabé Calheiros	0				1,0				4,58	
09	1	Matadouro	0				1,0				7,99	
10	1	Posto de Saúde M.Rolo	0				1,0				7,12	
11	1	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				2,00	
12	1	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				4,00	
13	1	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				2,48	
14	1	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				1,87	
15	14	Praça José Vieira	0				1,0				4,00	
16	14	Saída da ETA	0				1,0				3,70	
17	14	Vila Rica	0				1,0				1,71	
18	14	Betel	0				1,0				4,17	
19	14	Kucau	0				1,0				4,91	
20	14	R. Candido Lins	0				1,0				2,51	
21	14	Batista Acioli	0				1,0				3,26	
22	14	Barnabé Calheiros	0				1,0				3,86	
23	14	Matadouro	0				1,0				1,40	
24	14	Posto de Saúde M.Rolo	0				1,0				4,20	
25	14	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				0,75	
26	14	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				1,11	
27	14	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				0,94	
28	14	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				1,15	
29	20	Praça José Vieira	0				1,5				3,11	
30	20	Saída da ETA	0				1,5				4,70	
31	20	Vila Rica	0				1,5				2,11	
32	20	Betel	0				1,5				1,76	
33	20	Kucau	0				1,5				3,75	
34	20	R. Candido Lins	0				1,5				1,52	
35	20	Batista Acioli	0				1,5				2,62	
36	20	Barnabé Calheiros	0				1,5				3,15	
37	20	Matadouro	0				1,5				1,40	
38	20	Posto de Saúde M.Rolo	0				1,5				2,40	
39	20	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				1,20	
40	20	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				0,95	
41	20	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				1,17	
42	20	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				2,89	
43	29	Praça José Vieira	0				1,0				9,00	
44	29	Saída da ETA	0				1,0				10,00	
45	29	Vila Rica	0				1,0				8,00	
46	29	Betel	0				1,0				10,00	
47	29	Kucau	0				1,0				5,00	
48	29	R. Candido Lins	0				1,0				6,00	
49	29	Batista Acioli	0				1,0				7,00	
50	29	Barnabé Calheiros	0				1,5				4,00	
51	29	Matadouro	0				1,5				6,00	
52	29	Posto de Saúde M.Rolo	0				1,0				2,00	
53	29	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				3,00	
54	29	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				2,00	
55	29	Conjunto Antonio Lins Q34	0				1,0				1,00	
56	29	Conjunto Jarbas Otílica Qa1	0				1,0				2,00	

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	RIO LARGO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	0	16			0	16	0	0	6	10
	NÃO CONFORME	0					0				10
	TOTAL	16					16				16
	MENOR VALOR	0					1,00				2,16
	MAIOR VALOR	0					2,00				17,00
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	1	Saída da ETA									
		0,00					2,0				3,46
02	1	Escritório Tabuleiro									
		0,00					2,0				4,25
03	1	Conj. Padre Cícero									
		0,00					2,0				6,14
04	1	Cras									
		0,00					2,0				4,20
05	11	Escritório Tabuleiro									
		0,00					1,0				11,14
06	11	Conj. Padre Cícero									
		0,00					1,0				7,10
07	11	Posto de Saúde									
		0,00					1,0				5,80
08	11	Cras									
		0,00					1,0				2,15
09	20	Escritório Tabuleiro									
		0,00					1,5				7,11
10	20	Conj. Padre Cícero									
		0,00					1,5				5,34
11	20	Posto de Saúde									
		0,00					1,5				4,80
12	20	Cras									
		0,00					1,5				2,18
13	29	Escritório Tabuleiro									
		0,00					1,0				6,00
14	29	Conj. Padre Cícero									
		0,00					1,0				17,00
15	29	Posto de Saúde									
		0,00					1,0				12,00
16	29	Cras									
		0,00					1,0				9,00

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC05- Reincidência das análises de turbidez fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.9 Messias:

O Município possui uma população de 17.856 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 00", Longitude (W): 35° 50' 30" e Altitude 148 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 39: Análises do mês de Outubro

			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MESSIAS		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	out/20		TOTAL		E. COLI							
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
CONFORME			0	16			0	16	0	0	16	0
NÃO CONFORME			0				0				0	
TOTAL			16				16				16	
MENOR VALOR			0				0,50				0,10	
MAIOR VALOR			0				1,00				2,19	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	5	Pç Benedito Camarão	0,00				1,0				0,15	
02	5	Rodoviária	0,00				1,0				0,54	
03	5	Conjunto Teotonio Vilela	0,00				1,0				0,99	
04	5	Escritório Casal	0,00				1,0				1,11	
05	13	Pç Benedito Camarão	0,00				0,5				1,10	
06	13	Rodoviária	0,00				0,5				0,74	
07	13	Conjunto Teotonio Vilela	0,00				0,5				0,10	
08	13	Escritório Casal	0,00				0,5				2,11	
09	19	Pç Benedito Camarão	0,00				0,5				2,11	
10	19	Rodoviária	0,00				0,5				1,10	
11	19	Conjunto Teotonio Vilela	0,00				0,5				0,65	
12	19	Escritório Casal	0,00				0,5				2,19	
13	27	Pç Benedito Camarão	0,00				0,5				1,12	
14	27	Rodoviária	0,00				0,5				1,09	
15	27	Conjunto Teotonio Vilela	0,00				0,5				0,99	
16	27	Escritório Casal	0,00				0,5				1,65	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes

4.10 Novo Lino:

O Município possui uma população de 75.120 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 28' 42", Longitude (W): 35° 51' 12" e Altitude 39 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 40: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		NOVO LINO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		out/20	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	16			0	12	4	0	16	0
NÃO CONFORME			0				4				0	
TOTAL			16				16				16	
MENOR VALOR			0				1,00				0,54	
MAIOR VALOR			0				2,50				5,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	5	Escritório da CASAL	0				2,00				0,54	
02	5	Saída da ETA	0				2,00				0,69	
03	5	R. da Quadra	0				2,00				0,99	
04	5	BR - Avenida Principal	0				2,00				1,10	
05	13	Escritório da CASAL	0				2,00				0,94	
06	13	Saída da ETA	0				1,00				0,98	
07	13	R. da Quadra	0				1,00				1,01	
08	13	BR - Avenida Principal	0				2,00				1,02	
09	19	BR - Avenida Principal	0				2,50				2,56	
10	19	Cras	0				2,50				5,00	
11	19	Saída da ETA	0				2,50				3,01	
12	19	Escritório da CASAL	0				2,50				2,91	
13	27	BR - Avenida Principal	0				2,00				2,11	
14	27	Cras	0				2,00				3,40	
15	27	Saída da ETA	0				2,00				3,17	
16	27	Escritório da CASAL	0				2,00				1,97	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes

4.11 Paripueira:

O Município possui uma população de 13.176 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 27' 54", Longitude (W): 35° 33' 06" e Altitude 5 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 41: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA										
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO										
CIDADE		PARIPUEIRA		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		OUTUBRO		TOTAL		E. COLI		< 0,20		≥ 2 e ≤ 5		> 5	
				PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,20	≥ 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
CONFORME				0	20			0	20	0	0	20	0
TOTAL				20				20				20	
MENOR VALOR				0				0,20				0,10	
MAIOR VALOR				0				0,50				1,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	7	AL 101 Norte		0,00				0,2				1,00	
02	7	Escritório Casal		0,00				0,5				0,75	
03	7	Prefeitura Municipal		0,00				0,5				0,10	
04	7	Rua Santo Antônio		0,00				0,2				0,34	
05	7	Rua Nova		0,00				0,5				0,10	
06	15	AL 101 Norte		0,00				0,5				0,10	
07	15	Escritório Casal		0,00				0,5				0,10	
08	15	Prefeitura Municipal		0,00				0,5				0,10	
09	15	Rua Santo Antônio		0,00				0,5				0,10	
10	15	Rua Nova		0,00				0,5				0,10	
11	21	AL 101 Norte		0,00				0,5				0,10	
12	21	Escritório Casal		0,00				0,5				0,10	
13	21	Prefeitura Municipal		0,00				0,5				0,10	
14	21	Rua Santo Antônio		0,00				0,5				0,10	
15	21	Rua Nova		0,00				0,5				0,10	
16	30	AL 101 Norte		0,00				0,5				0,10	
17	30	Escritório Casal		0,00				0,5				0,10	
18	30	Prefeitura Municipal		0,00				0,5				0,10	
19	30	Rua Santo Antônio		0,00				0,5				0,10	
20	30	Rua Nova		0,00				0,5				0,10	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

4.12 Pilar:

O Município possui uma população de 35.111 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 35' 50", Longitude (W): 35° 57' 24" e Altitude 13 m.

Foi observado uma das análises fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, no item, Turbidez.

Figura 42: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	PILAR		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME			0	32			0	32	0	0	31	1
NÃO CONFORME			0				0				1	
TOTAL			32				32				32	
MENOR VALOR			0				1,00				0,10	
MAIOR VALOR			0				1,00				98,00	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	1	R. Otacílio Cavalcante	0					1,0				0,10
02	1	Praça Nossa Senhora das Graças	0					1,0				0,10
03	1	R. Taboca Filho	0					1,0				0,10
04	1	Rua Venceslau Batista	0					1,0				0,25
05	1	Centro	0					1,0				98,00
06	1	Rua Anizio de Souza	0					1,0				1,10
07	1	Escritório Casal	0					1,0				0,65
08	1	Praça Floriano peixoto	0					1,0				0,10
09	14	R. Otacílio Cavalcante	0					1,0				0,10
10	14	Praça Nossa Senhora das Graças	0					1,0				0,10
11	14	R. Taboca Filho	0					1,0				0,10
12	14	Rua Venceslau Batista	0					1,0				0,10
13	14	Centro	0					1,0				0,10
14	14	Rua Anizio de Souza	0					1,0				0,10
15	14	R. Edite França	0					1,0				0,10
16	14	Pç. Floriano Peixoto	0					1,0				0,10
17	20	R. Otacílio Cavalcante	0					1,0				0,10
18	20	Praça Nossa Senhora das Graças	0					1,0				0,10
19	20	R. Taboca Filho	0					1,0				0,10
20	20	Rua Venceslau Batista	0					1,0				0,10
21	20	Centro	0					1,0				0,10
22	20	Rua Anizio de Souza	0					1,0				0,10
23	20	R. Edite França	0					1,0				0,10
24	20	Pç. Floriano Peixoto	0					1,0				0,10
25	29	Posto de Saúde	0					1,0				1,10
26	29	Escritório Casal	0					1,0				1,10
27	29	Secretaria de Saúde	0					1,0				0,70
28	29	Mercado público	0					1,0				0,45
29	29	Praça Nossa Senhora das Graças	0					1,0				0,70
30	29	Delegacia	0					1,0				2,30
31	29	Rua Wenceslau Batista	0					1,0				0,99
32	29	Praça Floriano peixoto	0					1,0				0,10

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV08- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a turbidez fora dos padrões.

4.13 Porto de Pedras:

O Município possui uma população de 7.786 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 09' 30", Longitude (W): 35° 17' 42" e Altitude 22m.

No mês de outubro uma das análises de Coliformes Totais encontra-se fora do padrão.

Figura 43: Análises do mês de Outubro

		 QUALIDADE DA ÁGUA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	PORTO DE PEDRAS	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI							
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	1	15			0	16	0	0	16	0
	NÃO CONFORME	0					0			0	
	TOTAL	16					16			16	
	MENOR VALOR	0					1,00			0,86	
	MAIOR VALOR	1					1,50			4,15	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	7	Lavandeira									
		0,00					1,5			2,30	
02	7	Escritório da Casal									
		0,00					1,5			2,11	
03	7	Saída ETA									
		0,00					1,5			0,89	
04	7	Saída da Balsa									
		0,00					1,5			4,15	
05	15	Lavandeira									
		1,00					1,0			1,00	
06	15	Escritório da Casal									
		0,00					1,0			1,20	
07	15	Saída ETA									
		0,00					1,0			0,97	
08	15	Saída da Balsa									
		0,00					1,0			1,17	
09	21	Lavandeira									
		0,00					1,0			2,17	
10	21	Escritório da Casal									
		0,00					1,0			2,10	
11	21	Saída ETA									
		0,00					1,0			1,78	
12	21	Saída da Balsa									
		0,00					1,0			3,15	
13	30	Lavandeira									
		0,00					1,0			2,00	
14	30	Escritório da Casal									
		0,00					1,0			1,00	
15	30	Saída ETA									
		0,00					1,0			0,86	
16	30	Saída da Balsa									
		0,00					1,0			1,11	

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV09- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliforme.

4.14 Murici:

O Município possui uma população de 28.236 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 18' 24", Longitude (W): 35° 56' 36" e Altitude 82 m.

No mês de outubro duas análises de Cloro Residual encontram-se fora do padrão.

Figura 44: Análises do mês de Outubro

		 QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MURICI	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	out/20	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	0	18			2	16	0	0	18	0
	NÃO CONFORME	0					2				0
	TOTAL	18					18				18
	MENOR VALOR	0					0,00				0,61
	MAIOR VALOR	0					2,00				2,13
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	5	ETA Cachoeira Tratada									
		0,00					2,0				1,54
02	5	Conjunto Olavo Calheiros I									
		0,00					2,0				1,14
03	5	Conjunto Olavo Calheiros II									
		0,00					2,0				1,11
04	5	Conj. Pedro Tenório									
		0,00					1,5				0,99
05	5	Banco do Brasil									
		0,00					1,0				0,87
06	5	Escritório da Casal									
		0,00					1,0				0,74
07	13	Conjunto Olavo Calheiros II									
		0,00					0,0				1,55
08	13	Conj. Pedro Tenório									
		0,00					0,0				1,11
09	13	Banco do Brasil									
		0,00					1,0				0,96
10	13	Escritório da Casal									
		0,00					1,0				1,12
11	19	Conjunto Olavo Calheiros II									
		0,00					1,0				2,11
12	19	Conj. Pedro Tenório									
		0,00					1,0				1,17
13	19	Banco do Brasil									
		0,00					1,0				0,74
14	19	Escritório da Casal									
		0,00					1,0				0,78
15	27	Conjunto Olavo Calheiros II									
		0,00					1,0				1,11
16	27	Conj. Pedro Tenório									
		0,00					1,0				0,97
17	27	Banco do Brasil									
		0,00					1,0				0,51
18	27	Escritório da Casal									
		0,00					1,0				2,13

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC06- Reincidência das análises de cloro fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

4.15 Santa Luzia do Norte:

O Município possui uma população de 7.296 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 36' 12", Longitude (W): 35° 49' 21" e Altitude 32 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 45: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS				QUALIDADE DA ÁGUA									
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		SANTA LUZIA DO NORTE		COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO		OUTUBRO		PRES.	AUS.	RESAUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
CONFORME				0	12			0	12	0	0	12	0
NÃO CONFORME				0				0				0	
TOTAL				12				12				12	
MENOR VALOR				0				1,50				0,97	
MAIOR VALOR				0				2,00				3,15	
Nº	DIA	LOGRADOURO											
01	1	Rua São Pedro		0,00				2,0				1,00	
02	1	Rua Benedito Mascaranhas		0,00				2,0				1,00	
03	1	Delegacia de Policia Civil		0,00				2,0				0,97	
04	14	Rua São Pedro		0,00				2,0				2,11	
05	14	Rua Benedito Mascaranhas		0,00				2,0				1,75	
06	14	Escritório da CASAL		0,00				2,0				2,15	
07	20	Rua São Pedro		0,00				1,5				1,67	
08	20	Rua Benedito Mascaranhas		0,00				1,5				2,44	
09	20	Escritório da CASAL		0,00				1,5				1,34	
10	29	Delegacia de Policia Civil		0,00				1,5				2,34	
11	29	Rua São Pedro		0,00				1,5				3,15	
12	29	Rua Benedito Mascaranhas		0,00				1,5				1,11	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

4.16 Satuba:

O Município possui uma população de 13.828 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 33' 48", Longitude (W): 35° 49' 28" e Altitude 6 m.

Figura 46: Análises do mês de Outubro

			QUALIDADE DA ÁGUA							
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	SATUBA		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	out/20		TOTAL	E. COLI						
			PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5
CONFORME			0	17			0	17	0	0
NÃO CONFORME			0					0		11
TOTAL			17					17		17
MENOR VALOR			0					1,00		2,10
MAIOR VALOR			0					2,00		10,00
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	1	BR 316	0,00				1,0			7,40
02	1	Escritório Casal	0,00				1,0			5,11
03	1	Rua Tenente Paulo Winter	0,00				1,0			4,35
04	1	Rua 17 de Agosto	0,00				1,0			4,59
05	14	BR 316	0,00				2,0			10,00
06	14	Escritório Casal	0,00				2,0			7,12
07	14	Rua Tenente Paulo Winter	0,00				2,0			5,15
08	14	Rua 17 de Agosto	0,00				2,0			9,00
09	20	BR 316	0,00				1,5			8,00
10	20	Escritório Casal	0,00				1,5			6,11
11	20	Rua Tenente Paulo Winter	0,00				1,5			4,13
12	20	Rua 17 de Agosto	0,00				1,5			2,10
13	29	Saída ETA	0,00				1,0			4,11
14	29	BR 316	0,00				1,0			5,17
15	29	Escritório Casal	0,00				1,0			3,45
16	29	Rua Tenente Paulo Winter	0,00				1,0			7,10
17	29	Rua 17 de Agosto	0,00				1,0			7,12

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

NC07- Reincidência das análises de turbidez fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).

5 UNIDADE DE NEGÓCIOS SERTÃO:

5.1 Água Branca:

O Município possui uma população de 20.196 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 39", Longitude (W): 37° 56' 10" e Altitude 570 m.

No mês de outubro uma das análises de Coliformes Totais encontra-se fora do padrão.

Figura 47: Análises do mês de Outubro

ARSAL AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA							
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	ÁGUA BRANCA		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5
	CONFORME		1	11			0	11	0	1
	TOTAL		12				12		12	
	MENOR VALOR		0				0,80		0,35	
	MAIOR VALOR		0				8,00		2,41	
Nº	DIA	LOGRADOURO								
01	8-Oct	Rua São Bento, nº	0				1,0		1,03	
02	8-Oct	Forum - Água Branca	0				2,0		0,78	
03	8-Oct	EE-05 - Estação Elevatória	0				1,0		1,27	
04	8-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da	0				8,0		0,96	
05	16-Oct	Rua São Bento, nº	0				1,0		0,92	
06	16-Oct	Forum - Água Branca	0				2,0		1,41	
07	16-Oct	EE-05 - Estação Elevatória	0				1,0		1,42	
08	16-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da	0				1,0		0,75	
09	22-Oct	Rua São Bento, nº	0				1,0		1,17	
10	22-Oct	Forum - Água Branca	0				2,0		1,14	
11	22-Oct	EE-05 - Estação Elevatória	0				1,0		2,41	
12	22-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da	8,0				0,8		0,35	
13	27-Oct	Rua São Bento, nº								
14	27-Oct	Forum - Água Branca					sistema parado			
15	27-Oct	EE-05 - Estação Elevatória					manutenção devido			
16	27-Oct	R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da					fortes chuvas			
17		EE-04 - Reserv. Novo - Regua Reserv								
18		EE-04 - Reserv. Velho - Tomeira externa								
19		EE-05 - Estação Elevatória								
20		R Cônego Nicodemos,1131, Posto Alto da								
21		Pov. Alto dos Coelho								

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

ADV10- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliforme e cloro fora dos padrões.

5.2 Canapi:

O Município possui uma população de 17.722 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 01", Longitude (W): 37° 36' 08" e Altitude 342 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 48: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	CANAPÍ		COLIFORMES			CRL					TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRESAUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
CONFORME			0	10		0	10	0	0	10	0	
NÃO CONFORME			0									
TOTAL			10				10			10		
MENOR VALOR			0				1,00			1,06		
MAIOR VALOR			0				1,00			2,12		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8-Oct	Reservatório - Saída	0				1,0			1,36		
02	8-Oct	Escritório CASAL	0				1,0			2,12		
03	8-Oct	Rua D.Pedro II, 286	0				1,0			1,58		
04	8-Oct	Rua D.Pedro II, sms 13	0				1,0			1,42		
05	8-Oct	Rua D.Pedro II, 335	0				1,0			1,35		
06	16-Oct	Reservatório - Saída					Revesamento					
07	16-Oct	Escritório CASAL					Mata Grande					
08	16-Oct	Rua D.Pedro II, 286										
09	16-Oct	Rua D.Pedro II, sms 13					Revesamento					
10	16-Oct	Rua D.Pedro II, 335					Mata Grande					
11	22-Oct	Reservatório - Saída										
12	22-Oct	Escritório CASAL										
13	22-Oct	Rua D.Pedro II, 286					Revesamento					
14	22-Oct	Rua D.Pedro II, sms 13					Mata Grande					
15	22-Oct	Rua D.Pedro II, 335										
16	29-Oct	Reservatório - Saída	0				1,0			1,58		
17	29-Oct	Escritório CASAL	0				1,0			1,42		
18	29-Oct	Rua D.Pedro II, 286	0				1,0			1,35		
19	29-Oct	Rua D.Pedro II, sms 13	0				1,0			2,01		
20	29-Oct	Rua D.Pedro II, 335	0				1,0			1,06		

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

5.3 Delmiro Gouveia:

O Município possui uma população de 52.016 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 23' 19", Longitude (W): 37° 59' 57" e Altitude 256 m.

No mês de outubro algumas das análises de Coliformes Totais encontra-se fora do padrão.

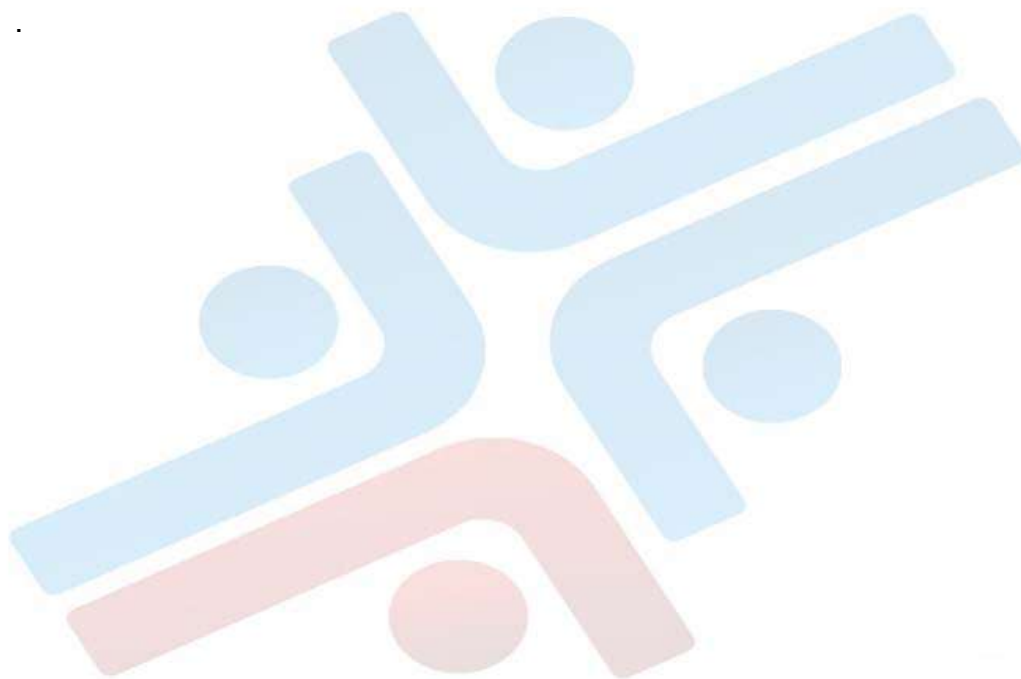


Figura 49: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE		DELMIRO GOUVEIA	COLIFORMES			CRL				TURBIDEZ		
MÊS/ANO		OUTUBRO	TOTAL	E. COLI		< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5	
			PRES.	AUS.	RESUS							
CONFORME			0	36		0	36	0	0	36	0	
NÃO CONFORME			0				0			0		
TOTAL			36				36			36		
MENOR VALOR			0				1,00			0,10		
MAIOR VALOR			0				2,00			3,16		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8-Oct	Pov. Lagoinha	0				1,5			1,64		
02	8-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				1,5			3,16		
03	8-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0				1,0			2,89		
04	8-Oct	Rua Prof José Gomes nº 388										
05	8-Oct	Posto da Pedra - Centro										
06	8-Oct	Hospital Antenor Serpa	0				1,0			0,25		
07	8-Oct	UPA - Delmiro	0				2,0			0,76		
08	8-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0				1,5			0,10		
09	8-Oct	Trevo Museu do trem	0				1,5			1,15		
10	8-Oct	Escritório Casal	0				2,0			1,02		
11	8-Oct	Posto Nenzita - Bairro Pedra										
12	16-Oct	Pov. Lagoinha	0				1,0			0,79		
13	16-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				1,0			0,67		
14	16-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0				2,0			0,41		
15	16-Oct	Rua Prof José Gomes nº 388										
16	16-Oct	Posto da Pedra - Centro	0				1,0			0,10		
17	16-Oct	Hospital Antenor Serpa	0				1,0			0,11		
18	16-Oct	UPA - Delmiro	0				1,5			0,23		
19	16-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0				1,0			0,86		
20	16-Oct	Trevo Museu do trem	0				1,5			2,17		
21	16-Oct	Escritório Casal	0				2,0			2,18		
22	16-Oct	Posto Nenzita - Bairro Pedra										
23	22-Oct	Pov. Lagoinha	0				1,0			0,83		
24	22-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				2,0			1,25		
25	22-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0				1,0			0,82		
26	22-Oct	Rua Prof José Gomes nº 388	0				2,0			0,86		
27	22-Oct	Posto da Pedra - Centro	0				1,0			1,33		
28	22-Oct	Hospital Antenor Serpa	0				1,0			0,93		
29	22-Oct	UPA - Delmiro	0				2,0			0,65		
30	22-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0				1,0			1,02		
31	22-Oct	Trevo Museu do trem	0				1,0			0,75		
32	22-Oct	Escritório Casal	0				2,0			0,36		
33	22-Oct	Posto Nenzita - Bairro Pedra										
34	27-Oct	Pov. Lagoinha	0				1,5			2,13		
35	27-Oct	Pov. Salgado - RESERVATÓRIO	0				1,0			1,81		
	27-Oct	Pov. Rabeca - RESERVATÓRIO	0				2,0			1,73		
36												
37	27-Oct	Rua Prof José Gomes nº 388	0				2,0					
38	27-Oct	Posto da Pedra - Centro	0				2,0			1,93		
39	27-Oct	Hospital Antenor Serpa	0				2,0			2,44		
40	27-Oct	UPA - Delmiro	0				2,0			1,83		
41	27-Oct	Prefeitura Delmiro Gouveia	0				2,0			1,22		
42	27-Oct	Trevo Museu do trem	0				2,0			0,89		
43	27-Oct	Escritório Casal	0				2,0			1,36		
44	27-Oct	Posto Nenzita - Bairro Pedra	0				2,0					
		Vel										

Fonte: Arsal, 2020

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	POVOADO SÃO SEBASTIÃO		COLIFORMES			CRL				TURBIDEZ		
MÊS/ANO	OUTUBRO		TOTAL	E. COLI	PRES/AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5	
			PRES.	AUS.								
CONFORME			3	9		0	12	0	0	12	0	
TOTAL			12			12				12		
MENOR VALOR			0			1,00				0,11		
MAIOR VALOR			23			1,00				0,72		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8-Oct	Pov. São Sebastião - Reservatório	23,00			1,0				0,52		
02	8-Oct	Pov. São Sebast - Escola Municipal	13,00			1,0				0,55		
03	8-Oct	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	23,00			1,0				0,54		
04	16-Oct	Pov. São Sebastião - Reservatório	0			1,0				0,11		
05	8-Sep	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0			1,0				0,24		
06	8-Sep	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0			1,0				0,14		
07	22-Sep	Pov. São Sebastião - Reservatório	0			1,0				0,14		
08	22-Sep	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0			1,0				0,54		
09	22-Sep	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0			1,0				0,25		
10	28-Sep	Pov. São Sebastião - Reservatório	0			1,0				0,34		
11	28-Sep	Pov. São Sebast - Escola Municipal	0			1,0				0,56		
12	28-Sep	Pov. São Sebast - Posto de Saúde	0			1,0				0,72		

Fonte: Arsal, 2020

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	POVOADO SÃO JOSÉ		COLIFORMES			CRL				TURBIDEZ		
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES/AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5	
	CONFORME		0	12		0	12	0	0	12	0	
	NÃO CONFORME		0			0				0		
	TOTAL		12			12				12		
	MENOR VALOR		0			2,00				0,28		
	MAIOR VALOR		0			2,00				2,14		
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8-Oct	Pov. São José - Reservatório	0			2,0				1,61		
02	8-Oct	Pov. São José - Vila são José, S	0			2,0				1,63		
03	8-Oct	Pov. São José - Posto de Saúde	0			2,0				2,14		
04	16-Oct	ov. São Sebastião - Reservatóri	0			2,0				0,35		
05	16-Oct	ov. São Sebast - Escola Municip	0			2,0				1,02		
06	16-Oct	ov. São Sebast - Posto de Saúd	0			2,0				0,67		
07	22-Oct	Pov. São José - Reservatório	0			2,0				0,43		
08	22-Oct	v. São José - Vila são José, SMS	0			2,0				0,61		
09	22-Oct	Pov. São José - Posto de Saúde	0			2,0				0,37		
10	27-Oct	Pov. São José - Reservatório	0			2,0				0,49		
11	27-Oct	v. São José - Vila são José, SMS	0			2,0				0,55		
12	27-Oct	Pov. São José - Posto de Saúde	0			2,0				0,28		

Fonte: Arsal, 2020

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ			
CIDADE	POVOADO BARRAGEM LESTE	TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO	PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
	CONFORME	1	11			0	12	0	0	12	0
	NÃO CONFORME	1					0				
	TOTAL	12					12			12	
	MENOR VALOR	0					0,80			0,10	
	MAIOR VALOR	0					2,00			1,32	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	8-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório									
02	8-Oct	Barragem -Posto saúde R. de Souza									
03	8-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves									
04	16-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório									
05	16-Oct	Barragem -Posto saúde R. de Souza									
06	16-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves									
07	22-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório									
08	22-Oct	Barragem -Posto saúde R. de Souza									
09	22-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves									
10	27-Oct	Pov. Jardim Cordeiro - Reservatório									
11	27-Oct	Barragem -Posto saúde R. de Souza									
12	27-Oct	Barragem - Esc. Munic. Castro Alves									

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV11- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliforme.

5.4 Pariconha:

O Município possui uma população de 10.533 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 15' 10", Longitude (W): 38° 00' 17" e Altitude 550 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 50: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	PARICONHA	COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL	E. COLI	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES. AUS.	PRES. AUS.						
	CONFORME	0	11						
	NÃO CONFORME								
	TOTAL	11							
	MENOR VALOR	0							
	MAIOR VALOR	0							
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	8-Oct	Pov. Marcação, nº 65	0						
02	8-Oct	Rua Francisco Souza, nº 199	0						
03	8-Oct	EEAT 02 - Alto Sertão	0						
04	8-Oct	ETA - Alto Sertão	0						
05	16-Oct	Pov. Marcação, nº 65	0						
06	16-Oct	Rua Francisco Souza, nº 199	0						
07	16-Oct	EEAT 02 - Alto Sertão							
08	16-Oct	ETA - Alto Sertão	0						
09	22-Oct	Pov. Marcação, nº 65	0						
10	22-Oct	Rua Francisco Souza, nº 199	0						
11	22-Oct	EEAT 02 - Alto Sertão	0						
12	22-Oct	ETA - Alto Sertão	0						
13	27-Oct	Pov. Marcação, nº 65							
14	27-Oct	Rua Francisco Souza, nº 199							
15	27-Oct	EEAT 02 - Alto Sertão							
16	27-Oct	ETA - Alto Sertão							

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

5.5 Inhapi:

O Município possui uma população de 18.385 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 13' 17", Longitude (W): 37° 44' 55" e Altitude 410 m.

No mês de outubro foram observadas inconformidades nas análises de Coliformes e Turbidez.

Figura 51: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	INHAPÍ	COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL	E. COLI	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.				
	CONFORME	3	10			0	13	0	0
	NÃO CONFORME	3				0			1
	TOTAL	13				13			13
	MENOR VALOR	0				1,00			0,28
	MAIOR VALOR	23				2,00			5,11
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	8-Oct	ETA INHAPI AGUA TRATADA							
02	8-Oct	Booster Inhapi							
03	8-Oct	RUA da praça matriz n°73							
04	8-Oct	Escritório Casal - Inhapi							
05	16-Oct	ETA INHAPI AGUA TRATADA							
06	16-Oct	Booster Inhapi							
07	16-Oct	RUA da praça matriz n°73							
08	16-Oct	Escritório Casal - Inhapi							
09	22-Oct	ETA INHAPI AGUA TRATADA							
10	22-Oct	Booster Inhapi							
11	22-Oct	RUA da praça matriz n°73							
12	22-Oct	Escritório Casal - Inhapi							
13	27-Oct	ETA INHAPI AGUA TRATADA							
14	27-Oct	Booster Inhapi							
15	27-Oct	RUA da praça matriz n°73							
15	27-Oct	Escritório Casal - Inhapi							

Fonte: Arsal, 2020

Advertência

ADV12- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliforme e turbidez fora dos padrões.

5.6 Mata Grande:

O Município possui uma população de 25.216 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 07' 03", Longitude (W): 37° 43' 56" e Altitude 633 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 52: Análises do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	MATA GRANDE		COLIFORMES			CRL				TURBIDEZ		
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	RESAUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5	
CONFORME			1	10			0	11	0	0	11	0
NÃO CONFORME			1									
TOTAL			11				11				11	
MENOR VALOR			0				0,50				0,10	
MAIOR VALOR			2				1,50				3,71	
Nº	DIA	LOGRADOURO										
01	8-Oct	Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei	0				1,5				0,41	
02	8-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0				1,0				0,43	
03	8-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída										
04	8-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08										
05	8-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814	0				0,5				3,71	
06	16-Oct	Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei	0				1,0				0,36	
07	16-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0				1,0				3,12	
08	16-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	0				1,0				1,08	
09	16-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08	0				1,0				0,76	
10	16-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814										
11	22-Oct	Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei	0				1,0				0,10	
12	22-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída	0				1,0				1,28	
13	22-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída	2				1,0				0,78	
14	22-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08	0				1,0				0,67	
15	22-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814										
16	27-Oct	Santa Cruz - Reserv. Novo - Tornei										
17	27-Oct	EE-07 - RESERVATÓRIO - Saída					sistema parado					
18	27-Oct	EE-08 - RESERVATÓRIO - Saída					manutenção devido					
19	27-Oct	Rua Eustáquio Malta nº08					fortes chuvas					
20	27-Oct	Rua Dom Antônio Brandão, nº 814										
21	27-Oct	Rua Araújo Jorge nº29										

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

5.7 Olho D'água do Casado:

O Município possui uma população de 9.373 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 30' 07", Longitude (W): 37° 50' 02" e Altitude 230 m.

No mês de outubro foram observadas inconformidades nas análises de coliformes.

Figura 53: Análises do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA									
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
CIDADE	OLHO D'ÁGUA DO CASADO	COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL		E. COLI							
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤ 5	> 5
	CONFORME	2	9			0	11	0	0	11	0
	NÃO CONFORME						0				
	TOTAL	11					11			11	
	MENOR VALOR	0					1,00			0,19	
	MAIOR VALOR	0					2,00			2,45	
Nº	DIA	LOGRADOURO									
01	8-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0				2,0			2,08	
02	8-Oct	Unidade Sesi após o escritório	13,0				2,0			1,38	
03	8-Oct	Escritório da Casal Olho Dágua	0				2,0			0,19	
04	16-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0				1,0			0,41	
05	16-Oct	Unidade Sesi após o escritório	0				2,0			0,58	
06	16-Oct	Escritório da Casal Olho Dágua	0				1,0			0,36	
07	22-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	5,0				1,0			2,45	
08	22-Oct	Unidade Sesi após o escritório									
09	22-Oct	Escritório da Casal Olho Dágua	0				2,0			1,32	
10	27-Oct	Posto do Trevo - Bar Maria Ferreira	0				1,0			2,42	
11	27-Oct	Unidade Sesi após o escritório	0				2,0			2,12	
12	27-Oct	Escritório da Casal Olho Dágua	0				1,0			1,82	

Fonte: Arsal, 2020

Não Conformidade (NC)

ADV13- Em virtude das análises dos meses anteriores não apresentares inconformidades, recomenda-se que seja realizado uma contraprova no ponto onde foi identificado a presença de coliforme.

5.8 Piranhas:

O Município possui uma população de 25.039 habitantes, Caracterização geográfica: Latitude (S): - 09° 37' 25", Longitude (W): 37° 45' 24" e Altitude 88 m.

No mês de outubro nenhuma das análises encontra-se fora do padrão.

Figura 53: Aarsal do mês de Outubro

		QUALIDADE DA ÁGUA							
		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	PIRANHAS	COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
MÊS/ANO	OUTUBRO	TOTAL	E. COLI	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.				
	CONFORME	1	11			0	12	0	0
	NÃO CONFORME	1				0			0
	TOTAL	12				12			12
	MENOR VALOR	0				0,80			0,34
	MAIOR VALOR	0				1,50			1,42
Nº	DIA	LOGRADOURO							
01	8-Oct	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas							
		23				1,5			0,65
02	8-Oct	IFAL Piranhas							
		0				1,5			0,64
03	8-Oct	escritório Casal - Piranhas							
		0				1,5			0,38
04	8-Oct	Pov. Piau - Unidade Sesi							
05	16-Oct	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas							
		0				1,5			0,75
06	16-Oct	Emater Piranhas							
		0				1,5			0,35
07	16-Oct	escritório Casal - Piranhas							
		0				1,5			0,34
08	16-Oct	Pov. Piau - Unidade Sesi							
09	22-Oct	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas							
		0				1,5			0,52
10	22-Oct	Forum Piranhas							
		0				1,0			1,23
11	22-Oct	escritório Casal - Piranhas							
		0				1,0			0,84
12	22-Oct	Pov. Piau - Unidade Sesi							
		0				0,8			1,42
13	27-Oct	ETA - Delegacia 32º DP Piranhas							
		0				1,0			1,34
14	27-Oct	Forum Piranhas							
		0				1,0			0,87
15	27-Oct	escritório Casal - Piranhas							
16	27-Oct	Pov. Piau - Unidade Sesi							

Fonte: Aarsal, 2020

Não Conformidade (NC)

Não Conformidades inexistentes.

6 UNIDADE CAPITAL

6.1 Benedito Bentes

Foi observado que parte das análises do mês de outubro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, nos indicadores de Cloro e Coliformes.

Figura 54: Aarsal do mês de Outubro

			QUALIDADE DA ÁGUA							
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	MACEIÓ - BENEDITO BENTES		COLIFORMES				CRL			
			TOTAL		E. COLI					
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5
	CONFORME		16	236				252		252
	TOTAL									
	MENOR VALOR									
	MAIOR VALOR									
Nº	DIA									
1	5/out	QD. W , N 276	0				0,00			0,79
2	5/out	QD. H, N 105	0				0,00			1,34
3	14/out	QD. W , N° 276	0				0,00			0,05
4	23/out	QD. W , N 276	0				0,10			0,82
5	23/out	QD. P, S/N	0				0,10			0,70
6	26/out	QD. W , N 276	0				0,10			0,25
7	5/out	Qd 04, n° 44	0				0,00			0,99
8	5/out	Qd 04, n° 48	0				0,00			0,53
9	14/out	Muralhas construções	0				0,00			0,05
10	14/out	Qd. 02, N° 44	0				0,00			0,06
11	23/out	Qd 04, n° 44	0				0,00			0,63
12	26/out	Qd 04, n° 44	1				0,10			0,40
13	26/out	Muralhas Construções	0				0,10			0,30
14	5/out	Av. Garça Torta, Rest. Comida da Terra	0				1,50			1,74
15	14/out	Av. Garça Torta, Lanch. Quero + Lanches	0				1,00			0,40
16	23/out	Av. Garça Torta, Rest. - Comida da Terra.	0				1,00			1,10
17	26/out	Av. Garça Torta, Rest. - Comida da Terra.	0				1,80			0,44
18	5/out	Qd C-17, N° 50	0				0,20			6,64
19	14/out	Qd C 17, N° 50	0				0,20			0,13
20	19/out	Qd C17, n° 50	0				0,10			1,00
21	5/out	Quadra 10, n° 10	0				0,00			0,96
22	14/out	Quadra 05, n° 29	0				0,00			0,68
23	23/out	Quadra 10, n° 10	0				0,10			0,32
24	26/out	Escola Aquilina Bulhões	0				0,10			1,28
25	5/out	Bloco 161	0				0,00			0,98
26	5/out	Bloco 268	0				0,00			0,19
27	14/out	Bloco 144	0				0,00			0,05
28	14/out	Bloco 542	0				0,00			0,05
29	23/out	Bloco 161	0				0,10			0,58
30	23/out	Bloco 542	0				0,10			0,54
31	26/out	Bloco 161	0				0,10			0,38
32	26/out	Bloco 542	0				0,00			0,21
33	19/out	Casa N° 02	0				0,00			0,22
34	19/out	Ed. Campos dos Palmares II	0				0,00			0,23
35	8/out	Ed. Campos dos Palmares II	0				0,00			0,38
36	5/out	Skina do Pão	0				0,00			0,92
37	5/out	Quadra R, D3, n° 19	0				0,00			1,70
38	14/out	Skina do Pão	0				0,00			0,22
39	14/out	Quadra M - 3, n° 25	0				0,00			0,21
40	23/out	Skina do pão	0				0,10			0,48
41	5/out	Praça Central	0				0,00			1,39
42	14/out	Praça Central - Lanchonete	0				0,20			0,25
43	26/out	Praça - Açai MCZ	0				0,90			0,48
44	5/out	Mercadinho do Pedro	0				0,00			1,98
45	5/out	Pizzaria Top	0				0,00			1,40
46	14/out	Topadão	0				0,00			0,06
47	14/out	Mercadinho do Pedro	0				0,00			0,07
48	19/out	Pizzaria Top	0				0,00			0,35
49	19/out	Mercadinho do Pedro	0				0,00			0,36
50	26/out	Mercadinho do Pedro	0				0,10			0,31
51	26/out	Pizzaria Top	0				0,20			0,32
52	5/out	Qd. I N° 17	0				0,00			0,35
53	5/out	Qd F, n° 43	0				0,00			1,02
54	14/out	Qd. I N° 17	0				0,00			1,00
55	14/out	Qd F, n° 81	0				0,00			0,06
56	23/out	Qd. I N° 17	0				0,00			0,51
57	23/out	Qd F, n° 81	0				0,00			0,47
58	26/out	Qd. I N° 17	0				0,10			0,55
59	26/out	Qd. I, N° 43	0				0,10			0,30
60	8/out	BR 104, N° 62	0				0,00			0,21
61	15/out	BR 104, N° 62	0				0,00			0,19
62	5/out	R. Jerusalém , 100A	0				0,00			3,21

63	19/out	R. Jerusalém, N° 83	0	0,20	0,85
64	26/out	Rua Jerusalém, N° 83	0	0,10	1,05
65	5/out	Pati Hair	0	0,00	1,96
66	26/out	Pati Hair	0	0,10	1,66
67	8/out	Quadra D, N° 19	0	0,80	0,36
68	15/out	OS BRAVOS BARBEARIA	0	1,50	0,80
69	5/out	Rua B, nº 57, Qd 1	0	1,10	0,58
70	5/out	Rua nº 21	0	1,40	0,45
71	5/out	R - A - 40 nº 22 Qd D E 04	0	1,10	0,69
72	14/out	QD. E, Nº 05	0	1,00	0,50
73	14/out	Quadra B, nº 25	0	1,00	0,35
74	5/out	Bar do Orlando	0	0,00	3,92
75	5/out	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0	0,00	2,00
76	5/out	Bar da Galega.	0	0,00	2,17
77	15/out	ADEDI	0	0,00	0,23
78	15/out	Bar da Galega.	0	0,00	0,27
79	19/out	Av. Gov. Lui Cavalcante – ADEDI.	0	0,00	2,88
80	19/out	Bar da Galega.	0	0,00	1,00
81	26/out	Bar da Galega.	0	0,80	2,18
82	8/out	Rua G, Quadra 06, N° 210	0	0,60	0,31
83	15/out	Rua G, Quadra 06, N° 210	0	0,40	0,28
84	8/out	Rua X1 - Panificação	0	0,60	0,45
85	15/out	Rua X1 - Panificação	0	0,80	0,45
86	26/out	Rua X1 - Panificação	0	1,10	1,01
87	5/out	QD 75, nº 13	1	0,00	0,56
88	14/out	Igreja Petencostal	0	0,40	0,09
89	5/out	USF Robson Cavalcante de Melo	1	0,00	2,85
90	5/out	Lote 120 s/n	0	0,00	1,52
91	14/out	Quadra B, nº 56	0	0,00	0,06
92	14/out	Lote 120 s/n	0	0,00	0,05
93	23/out	USF Robson Cavalcante de Melo	0	0,00	0,64
94	23/out	Lote 120 s/n	1	0,10	0,44
95	26/out	Rua A, S/N	1	0,10	1,32
96	5/out	Escola. E. Manoel de Araújo	0	0,00	2,10
97	19/out	USF ARTHUR RAMOS	0	0,20	0,64
98	5/out	Comercial Barbosa	0	0,10	1,29
99	5/out	Rua 1 E (Silva Construções)	0	0,10	1,37
100	14/out	Oficina Auto Turbo	0	0,00	0,27
101	14/out	Rua 1 E (Silva Construções)	0	0,00	0,24
102	26/out	Comercial Barbosa	0	0,00	0,30
103	26/out	Oficina Auto Turbo	0	0,10	0,24
104	5/out	Bloco 21	0	0,00	1,02
105	5/out	Bloco 21	0	0,00	0,55
106	14/out	Bloco 21	0	0,00	0,17
107	14/out	Bloco 28	0	0,00	0,17
108	19/out	Bloco 28	0	0,00	0,95
109	19/out	Associação COMUNITÁRIA	0	0,00	0,85
110	26/out	Bloco 21	0	0,00	0,48
111	5/out	Rua Hamilton Moraes,255	0	0,00	2,69
112	5/out	Rua Alcides Acioli, nº 20	0	0,00	0,34
113	19/out	Quadra 3, nº 65	0	0,00	0,26
114	19/out	R. Monsenhor Vieira, nº 131	0	0,00	0,28
115	5/out	Praça Frei Damião	0	0,00	2,09
116	19/out	Quadra 08, nº 72	0	0,00	0,32
117	5/out	Luiz Renato Nº 5A	0	0,10	0,94
118	14/out	Quadra 2 - Max Car	0	0,00	0,31
119	5/out	Qd G s/n	0	0,00	1,28
120	26/out	Academia Personal Trainer	0	0,10	2,57
121	8/out	Quadra 24, nº 1000	0	0,00	0,22
122	8/out	Quadra 24, nº 1637	0	0,00	0,21
123	15/out	Quadra 24, nº 1000 (BORRACHA BRASIL)	0	0,00	0,40
124	15/out	Quadra 24, nº 1637	0	0,00	0,20
125	8/out	Quadra B, N°102	1	0,00	0,22
126	8/out	Rua 03, Quadra B	0	0,00	0,26
127	15/out	Quadra B, N°102	0	0,00	0,65
128	15/out	Quadra A, nº 10	0	0,00	0,21
129	5/out	Bloco 06, Rua C	0	1,50	4,31
130	26/out	Bloco 06, Rua C	0	1,40	1,88
131	5/out	Av. do Futuro, nº 98 (BORRACHARIA)	0	0,00	0,68
132	14/out	Av. do Futuro, nº 98 (BORRACHARIA)	0	0,00	0,10
133	19/out	Av. do Futuro, nº 98 (BORRACHARIA)	0	0,00	0,45
134	26/out	Av. do Futuro, nº 98 (BORRACHARIA)	0	0,10	0,22
135	5/out	Bloco 11	0	0,00	2,04
136	5/out	Bloco 48	0	0,00	1,00
137	14/out	Bloco 49	0	0,00	0,09
138	14/out	Bloco 06	0	0,00	0,05
139	23/out	Bloco 48	0	0,00	1,07
140	23/out	Bloco 11	0	0,10	0,36
141	26/out	Bloco 95-A	0	0,00	0,22
142	26/out	Bloco 11	0	0,00	1,48
143	5/out	Quadra D, nº24	0	0,00	0,44
144	5/out	Rua Dr. José Pereira de Lucena, nº194	0	>3,0	3,54
145	5/out	Rua Única, nº 53	0	>3,0	3,94
146	5/out	Quadra B, nº 21	0	0,00	1,11
147	5/out	Quadra C, nº 37	0	0,00	1,17
148	5/out	Quadra A, nº 34	0	0,00	1,00
149	15/out	Quadra B, nº 21	0	0,00	0,21
150	15/out	Quadra C, nº 37	0	0,00	0,22

151	15/out	Quadra A, nº34	0		0,00	0,22		
152	19/out	Quadra B, nº 21	0		0,00	0,40		
153	19/out	Quadra C, nº 37	0		0,00	1,20		
154	19/out	Quadra A, nº 34	0		0,00	2,05		
155	26/out	Quadra B, Nº 28	0		0,10	1,69		
156	26/out	Quadra C, Nº 37	0		0,10	1,60		
157	26/out	Quadra A, Nº 34	0		0,10	1,56		
158	5/out	QD. C5, 54	0		0,10	1,31		
159	19/out	Restaurante Gostinho da Terra	0		0,40	0,90		
160	5/out	Quadra 13 nº 12	1		0,00	1,43		
161	5/out	Quadra 13, nº 21	0		0,00	0,34		
162	14/out	Lot 01, Nº 5	0		0,00	0,06		
163	14/out	Quadra 14, N 16	1		0,00	0,06		
164	23/out	Quadra 13 nº 12	1		0,20	0,26		
165	23/out	Quadra 12, Nº 366	0		0,10	0,52		
166	26/out	Quadra 13 nº 12	1		0,10	0,28		
167	26/out	Quadra A 12, Nº 376	0		0,10	0,25		
168	5/out	Quadra H, nº 1551	1		0,00	0,39		
169	5/out	Rua Olindina P. Silva, nº 84H	0		0,00	0,83		
170	5/out	Administração	0		0,40	1,04		
171	19/out	Salão de Festas	0		0,60	0,55		
172	5/out	Administração	1		0,60	0,75		
173	5/out	Administração	0		0,40	0,96		
174	19/out	Salão de Festas	0		0,60	0,44		
175	26/out	Salão de Festas	0		0,70	0,68		
176	5/out	Salão de Festas	0		1,50	0,53		
177	19/out	Salão de Festas	0		0,80	0,60		
178	26/out	Salão de Festas	0		1,60	0,97		
179	19/out	Salão de Festas	0		0,60	0,50		
180	5/out	Administração	0		0,20	1,13		
181	19/out	Salão de Festas	0		0,80	0,60		
182	26/out	Administração	0		1,60	0,41		
183	19/out	Administração	0		0,60	0,47		
184	5/out	Salão de Festas	0		0,40	1,37		
185	1/out	914- A - QD H - BL 457	0		0,70	1,46		
186	8/out	Casa de Bombas	1		0,20	0,23		
187	8/out	Bloco 295	1		0,20	0,24		
188	15/out	Casa de Bombas	0		0,60	0,23		
189	15/out	Bloco 295	0		0,60	0,27		
190	19/out	Bloco 295	0		0,20	0,27		
191	8/out	Travessa do Cravo, nº 71	0		1,00	1,95		
192	8/out	Lot. Palmar - Posto de Saúde	0		0,00	2,10		
193	8/out	Conj. Tocantins - Bloco 48	0		0,80	1,95		
194	15/out	Travessa do Cravo, nº 71	0		2,00	2,95		
195	15/out	Lot. Palmar - Posto de Saúde.	0		0,00	2,50		
196	15/out	Avícola Boa Esperança	0	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00
197	19/out	Travessa do Cravo, nº71	0		1,50	1,88		
198	19/out	Lot. Palmar - Posto de Saúde.	0		0,00	1,90		
199	19/out	Conj. Tocantins - Bloco 58	0		1,00	1,77		
200	26/out	Travessa do Cravo, nº71	0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,54
201	26/out	Conj. Tocantins, Bloco 48	0		1,30	2,56		
202	26/out	Qd. L, Nº 23	0		0,10	1,07		
203	26/out	Qd. J, Nº 37	0		0,10	1,32		
204	8/out	Quadra L, Nº 23	0		0,00	0,25		
205	8/out	Quadra L, Nº 37	0		0,00	0,23		
206	19/out	Quadra L, Nº 23	0		0,00	1,25		
207	19/out	Quadra J, Nº 37	0		0,00	0,95		
208	5/out	R. Antônio Maurício Costa nº 121 Qd 29	0		0,00	1,28		
209	19/out	Terminal de Ônibus	0		0,00	0,27		
210	5/out	Rua Osvaldo Ramos, nº 51 Borracharia	0		0,00	1,31		
211	5/out	Av. Belmiro Amorim, 361	0		0,00	1,79		
212	5/out	Rua Vicente Celestino , nº 272B	0		0,00	0,83		
213	15/out	Rua Osvaldo Ramos, nº 51	0		0,00	0,26		
214	15/out	Av. Belmiro Amorim - Borracharia	0		0,00	0,23		
215	15/out	Rua Vicente Celestino , nº 272B	0		0,00	0,23		
216	19/out	Rua Osvaldo Ramos, Nº 1A	0		0,00	0,21		
217	19/out	Av. Belmiro Amorim - Galego Motos	1		0,00	1,36		
218	19/out	R. Almirante, N 51	0		0,00	3,10		
219	26/out	Rua Osvaldo Ramos, Nº 1A	0		0,50	0,61		
220	26/out	Av. Belmiro Amorim - Galego Motos	0		0,00	1,06		
221	26/out	Rua. Almirante, Nº 51	0		0,10	0,97		
222	8/out	Rua São Lucas, nº 09	0		3,00	1,00		
223	15/out	Rua São Lucas, nº 09	0		>3,0	2,55		
224	19/out	Rua São Lucas, nº 09	0		>3,0	0,99		
225	26/out	Rua São Lucas, nº09	0		>2,2	2,16		
226	5/out	Av. Futuro (Nal Motos)	1		0,00	1,78		
227	5/out	Quadra L, nº 06	0		0,00	0,32		
228	14/out	Av. Futuro (Nal Motos)	0		0,00	0,06		
229	14/out	USF Carlos Nogueira	0		0,00	0,06		
230	19/out	Utilidades do Lar	0		0,00	0,33		
231	19/out	USF Carlos Nogueira	0		0,00	0,50		
232	26/out	Av. Futuro (Nal Motos)	0		0,10	0,48		
233	26/out	Quadra L, nº 10	0		0,10	0,39		
234	5/out	Rua dos Correios (Mago Radiadores)	0		0,00	4,08		
235	5/out	Rua Sr. Romeu, nº 98	0		0,00	2,47		
236	15/out	Rua dos Correios - Mago Radiadores	0		0,00	0,22		
237	15/out	Rua Sr. Romeu, nº 98	0		0,00	0,23		
238	19/out	Rua dos Correios, (mago Radiadores)	0		0,00	0,31		
239	19/out	Rua Sr. Romeu, nº 98	0		0,00	0,22		
240	26/out	Rua dos Correios, nº110	0		0,00	2,53		
241	26/out	Rua Sr. Romeu, Nº 98	0		0,10	1,71		
242	5/out	Av. Maceió, nº 346	1		0,00	0,97		
243	8/out	Rua prof. Paulo de Souza, Nº 48	0		0,00	0,20		
244	8/out	Avenida Gama Lins, Nº 84	0		0,00	0,20		
245	15/out	Rua prof. Paulo de Souza, Nº 48	0		0,00	0,21		
246	15/out	Avenida Gama Lins, Nº 84	0		0,00	0,22		
247	8/out	Centro de Zoonose	0		0,00	0,24		
248	8/out	Rua Záfira Ataídes, Nº 13	0		0,00	0,22		
249	15/out	Rua Záfira Ataídes, Nº 13	0		0,00	0,30		
250	15/out	Centro de Zoonoses	1		0,00	0,26		
251	19/out	Rua Záfira Ataídes, Nº 14	0		0,00	0,86		
252	19/out	Centro de Zoonoses	0		0,00	0,32		

7.2 Farol

Foi observado que parte das análises do mês de outubro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, nos indicadores de Cloro e Coliformes.

Figura 55: Arsal do mês de Outubro

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS			QUALIDADE DA ÁGUA									
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO									
			COLIFORMES				CRL				TURBIDEZ	
CIDADE	MACEIÓ - FAROL		TOTAL		E. COLI		< 0,2	≥0,2 e ≤2	>2 e ≤5	> 5	≤5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.						
CONFORME												
NÃO CONFORME												
TOTAL			221				221				221	
MENOR VALOR												
MAIOR VALOR												
Nº	DIA	LOGRADOURO										
1	7/out	RUA 21 - Restaurante Sabores da Rosa	0				0,10				0,21	
2	15/out	RUA 21 - Restaurante Sabores da Rosa	0				0,00				0,36	
3	22/out	RUA 21 - Restaurante Sabores da Rosa	0				0,00				0,57	
4	29/out	RUA 21 - Restaurante Sabores da Rosa	0				0,00				0,39	
5	30/out	RUA 21 - Restaurante Sabores da Rosa	0				0,00				2,68	
6	1/out	Rua Joel Vieira - Pan Fenix	0				0,00				0,39	
7	1/out	Rua João Xavier de Araújo nº 44	0				0,00				0,58	
8	5/out	Rua Joel Vieira - Panificação Ferreti	0				0,00				1,24	
9	22/out	Rua Joel Vieira - Pan Fenix	0				0,00				0,77	
10	27/out	Rua Joel Vieira - Panificação Ferreti	0				0,00				3,01	
11	8/out	Av. Muni Falcão , Mega Box	1				0,00				0,48	
12	8/out	Av. Muni Falcão , N° 23	0				0,00				0,25	
13	15/out	R. Silvio Torres (Mercadinho Oliveira)	0				0,00				0,21	
14	15/out	Rua Alba Mendes s/n	0				0,00				0,40	
15	22/out	Av. Muni Falcão - Mega Box	0				0,00				0,47	
16	22/out	Av. Muni Falcão - Mercadinho da Maná	0				0,00				0,32	
17	29/out	Av. Muni Falcão - Mega Box	0				0,00				0,50	
18	29/out	Av. Muni Falcão, N° 23	0				0,00				0,35	
19	1/out	Rua Professor Passos de Miranda n° 58	0				0,80				1,74	
20	5/out	Rua Professor Passos de Miranda n° 58	0				0,50				1,26	
21	14/out	Rua Doutor Passos de Miranda, nº 58	0				1,00				2,00	
22	22/out	Rua Profº Passos de Miranda, N° 58	0				0,80				2,25	
23	27/out	Rua Profº Passos de Miranda, N° 58	0				1,00				3,20	
24	5/out	Rua General Hermes, N° 1409	0				0,10				2,48	
25	14/out	Trav. General Hermes, nº 60	1				0,40				1,63	
26	22/out	Rua General Hermes, N° 1409	0				0,40				1,82	
27	27/out	Rua General Hermes, N° 1409	0				0,50				2,45	
28	15/out	Travessa Nossa Senhora da Conceição, N° 06	0				0,00				0,21	
29	7/out	Travessa Nossa Senhora APARECIDA, N°26	0				0,00				0,20	
30	22/out	Travessa Nossa Senhora da Conceição, N° 06	1				0,00				0,48	
31	29/out	Travessa Nossa Senhora da Conceição, N° 06	0				0,00				0,64	
32	30/out	Travessa Nossa Senhora APARECIDA, N°26	1				0,00				0,25	
33	7/out	Rua Taquarana, N° 997 - 4B	0				0,00				0,30	
34	15/out	Rua piaçabuçu 13A	0				0,00				0,25	
35	30/out	Rua Taquarana, N° 997 - 4B	0				0,00				0,73	
36	7/out	Rua Presidente Roosevelt - Rest. Tempero da Vovó	0				0,00				0,22	
37	8/out	Rua Presidente Roosevelt - Res. Tempero da Vovó	0				0,00				0,28	
38	15/out	Rua Presidente Roosevelt - Res. Tempero da Vovó	0				0,00				0,21	
39	22/out	Rua Presidente Roosevelt - Rest. Tempero da Vovó	0				0,00				0,98	
40	29/out	Rua D, N° 189	0				0,00				0,51	
41	29/out	Rest. Tempero da Vovó	0				0,00				0,44	
84	27/out	Av. Governador Lamenha Filho, N° 75	0				0,00				3,69	
85	27/out	Rua Desembargador H Cabral, N° 160	0				0,00				1,75	

86	27/out	Av. Governador Lamenha Filho, Nº 451	0		0,00	1,56
87	22/out	Guarita	0		0,00	0,52
88	29/out	Rua Presidente Getúlio Vargas, Nº 455A - Guarita	0		0,00	0,62
89	30/out	Guarita	0		0,00	0,78
90	7/out	Guarita do Condomínio	0		0,00	0,29
91	15/out	Guarita do Condomínio	1		0,00	0,35
92	22/out	Hospital do Coração	0		0,00	0,45
93	29/out	Hospital do Coração	0		0,00	0,44
94	30/out	Hospital do Coração	1		0,00	0,50
95	7/out	Hospital do Coração	0		0,00	0,25
96	27/out	Rua Alfredo Marsiglia, Nº 275	0		0,30	1,67
97	1/out	Tv. Bonfim, 03	0		3,00	0,63
98	5/out	Tv. Bonfim, nº 03	0		2,70	1,56
99	22/out	Travessa Bomfim, Nº 03	0		1,50	0,88
100	27/out	Travessa Bomfim, Nº 03	0		3,00	2,40
101	1/out	Rua Murilo Pereira Gomes, Nº 276	0		0,00	0,30
102	1/out	Praça	0		0,00	3,26
103	5/out	Rua Murilo Pereira Gomes, Nº 276	0		0,00	1,82
104	5/out	Praça do condomínio	0		0,00	1,46
105	22/out	Rua Murilo Pereira Gomes, Nº 276	0		0,00	0,62
106	22/out	Quadra C	0		0,00	0,88
107	7/out	RUA SANTA MARIA - OFICINA	0		0,00	0,23
108	30/out	Rua Santa Maria - Oficina	0		0,00	0,59
109	7/out	FUNASA - Sede	0		0,00	0,26
110	7/out	Av. Durval de G. Monteiro, H. A. Automotive Serviços	0		0,00	0,21
111	30/out	FUNASA - Sede	0		0,00	0,63
112	30/out	Av. Durval de Goes monteiro - Posto Jardim	0		0,00	0,76
113	7/out	Comercial Pontes	0		0,10	0,22
114	30/out	Qd. A, Nº 8D - Rocha Construções	0		0,00	0,59
115	7/out	Qd. A 10, nº 451	0		0,10	0,22
116	7/out	MAGNÓLIA PLANTAS E ARTES	0		0,10	0,24
117	30/out	Qd. A 10, Nº 451	0		0,00	0,44
118	30/out	Qd. A-31, Nº 640	0		0,00	0,62
119	5/out	Rua Alcides Ramos, nº 09	0		0,00	1,63
120	5/out	Rua Maria de Lourdes , 58	0		0,00	0,85
121	5/out	Rua José Jorge de Melo, Nº 309	0		0,00	1,72
122	22/out	Rua José Jorge de Melo, Nº 54	0		0,00	1,23
123	22/out	Rua Maria Lourdes, Nº 54	0		0,00	0,72
124	22/out	Rua Alcides Ramos, Nº 10	0		0,00	2,01
125	27/out	Rua 2, Nº 19	0		0,00	2,22
126	27/out	Sergio Alves, Nº 33	0		0,00	1,07
127	27/out	Rua Alcides Ramos, Nº 10	0		0,00	2,27
128	22/out	Bloco 79	0		0,80	0,18
129	22/out	CAPSI - Dr. Luiz Rocha	0		0,80	0,68
130	29/out	Bloco 79	0		1,50	1,18

131	29/out	CAPSI - Dr. Luiz Rocha	0	1,50	0,50
132	7/out	Rua Projetada, Bloco 79	0	0,30	0,23
133	7/out	CAPSI - Dr. Luiz Rocha	1	0,40	0,50
134	15/out	Edif. - Bloco 79	0	1,50	0,22
135	15/out	CAPSI - Dr. Luiz Rocha	0	1,00	0,25
136	7/out	RUA SÃO JOSE, Nº 08	0	0,00	0,27
137	30/out	Rua São Luiz, Nº 25	0	0,00	0,55
138	7/out	Av. Principal, 455 - Edif. AVALOM	0	0,00	0,26
139	15/out	Av. Principal, 455 - Edif. AVALOM	0	0,00	0,22
140	22/out	Av. Principal, Nº 455 - Ed. Avalom	0	0,00	0,57
141	29/out	Av. Nelson Marinho Araujo, Nº 12. QD. N - Le Madame	0	0,00	0,68
142	30/out	Av. Nelson Marinho Araujo, Nº 12. QD. N - Le Madame	0	0,00	0,57
143	5/out	Av. Major Cicero G M., 1870	0	0,10	2,06
144	27/out	Av. Major Cicero de Góes Monteiro, Nº 1870	0	1,00	2,30
145	7/out	Rua José A. S. Souto, Nº 27A	0	0,20	0,23
146	15/out	Rua José A. S. Souto, Nº 27A	0	0,00	0,60
147	22/out	R. José A. S. Souto, Nº 27A	0	0,00	0,32
148	29/out	R. Emp. Sebastião Ferreira, Nº 17	0	0,00	0,62
149	30/out	R. José A. S. Souto, Nº 27A	1	0,00	5,24
150	7/out	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,20	0,30
151	7/out	Rua Maranhão, 123	0	0,00	0,25
152	15/out	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,00	0,30
153	15/out	Rua Maranhão, 123	0	0,00	0,25
154	29/out	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,00	0,37
155	29/out	Rua Maranhão, Nº 123	0	0,00	0,48
156	30/out	Rua São Francisco, Nº 40	0	0,00	0,45
157	30/out	Rua Maranhão, Nº 123	0	0,00	0,69
158	5/out	Rua Jerusalém, 61	0	1,40	2,01
159	14/out	Rua Senador Arnon de Mello, nº 144	0	2,00	0,80
160	22/out	Rua Jerusalém, Nº 61	0	>3	1,56
161	27/out	Rua Arnon de Mello, Nº 61	0	>3	1,06
162	14/out	Rua Coronel Lima Rocha, nº 513	0	3,00	0,36
163	22/out	Rua Coronel Lima Rocha, Nº 513	0	1,50	0,97
164	27/out	Rua Coronel Lima Rocha, Nº 513	0	2,00	3,01
165	8/out	Avenida Rotary, Nº 956 - CRQ 17	0	1,60	1,00
166	15/out	Avenida Rotary, Nº 956 - CRQ 17	0	3,00	0,53
167	22/out	Av. Rotary - Pintura automotiva	0	2,00	0,90
168	29/out	Avenida Rotary, Nº 956 - CRQ 17	0	1,50	0,56
169	8/out	Rua N. senhora de Fátima - Corpo de Bombeiros	1	0,00	0,24
170	15/out	Rua N. senhora de Fátima - Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,30
171	22/out	Rua N. senhora de Fátima - Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,43
172	29/out	Rua N. senhora de Fátima - Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,50
173	30/out	Rua N. senhora de Fátima - Corpo de Bombeiros	0	0,00	0,71
174	7/out	Rua Radialista Osmar Leite, nº 26	0	0,30	0,29
175	7/out	Rua José Gerbase, 45	0	0,00	0,27
176	15/out	Rua Radialista Osmar Leite, nº 26	0	0,00	0,22
177	15/out	Rua José Gerbase, 45	0	0,00	0,30
178	22/out	Rua Radialista Osmar Leite, Nº 26	0	0,00	0,74
179	22/out	Rua José Gerbase, Nº 45	0	0,00	0,84
180	29/out	Rua Radialista Osmar Leite, Nº 26	0	0,00	0,40
181	29/out	Rua José Gerbase, Nº 45	0	0,00	0,59
182	1/out	Rua Empresário Jorge M. Barros 1345A - Alibe	0	0,00	0,35
183	1/out	Oficina Magalhães	0	1,50	1,56
184	5/out	Oficina Magalhães	0	0,70	0,38
185	5/out	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, 1345 A	0	0,00	0,62
186	14/out	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, nº 1345 A	0	2,00	1,10
187	14/out	R. Empresário Jorge Montenegro Barros, s/n, Galeto São	0	0,00	0,47
188	22/out	OFICINA MAGALHÃES	0	3,00	15,90
189	22/out	Rua Empresário Jorge M. Barros 1345A - Alibe	0	0,00	0,81
190	27/out	Rua São Miguel, Nº 20	0	2,50	2,86
191	27/out	Rua Empresário Jorge M. Barros 1345A - Alibe	0	0,00	0,61
192	8/out	Rua Ana Emilia de Alencar, Nº 05	0	2,20	0,53
193	30/out	Rua Ana Emilia de Alencar, Nº 5	0	>3	0,49
194	29/out	Centro Empresarial Minorah, Nº 21	0	0,00	0,58
195	30/out	Centro Empresarial Minorah	1	0,00	3,03
196	7/out	Centro Empresarial Minorah	0	0,20	0,30
197	15/out	Centro Empresarial Minorah	0	0,00	0,30
198	8/out	Rua Santa Amália, 86	0	0,00	0,21
199	8/out	USF - José M de Vasconcelos	1	0,00	0,24
200	15/out	Rua Santa Amália, nº 86	0	0,00	0,21
201	15/out	Rua Nossa Senhora José M Vasconcelos	0	0,00	0,25
202	22/out	Rua Santa Amália, Nº 68	0	0,00	0,33
203	22/out	Nossa Senhora José M Vasconcelos - Posto J Pinto	0	0,00	0,71
204	29/out	Rua Santa Amália, Nº 86	0	0,00	0,33
205	29/out	José M Vasconcelos Neto	1	0,00	0,47
206	1/out	Posto de combustível	0	0,00	0,30
207	1/out	Guarita do Condomínio	0	0,00	0,89
208	5/out	Posto de combustível BR	0	0,00	0,70
209	5/out	Guarita do Condomínio	0	0,00	0,84
210	22/out	Posto de Combustível	0	0,00	2,39
211	22/out	Guarita do Condomínio	0	0,00	0,75
212	27/out	Posto de Combustível	0	0,00	8,32
213	27/out	Guarita do Condomínio	0	0,00	1,36
214	1/out	Rua 14 A - Edifício Bariloche	0	0,00	0,22
215	5/out	Rua 14 A - Edifício Bariloche	0	0,00	1,73
216	22/out	Rua 14A - Ed. Bariloche	0	0,00	0,50
217	27/out	Rua 14A - Ed. Bariloche	0	0,00	2,30
218	8/out	Rua Manoel Omena Fireman, Nº 148	0	0,00	0,24
219	8/out	TRAV. JOSÉ BARRETO, nº 8 A.	0	0,00	0,23
220	30/out	Rua Tenente Francisco Oliveira, Nº 19	1	0,00	0,82
221	30/out	Rua Manoel Omena Fireman, Nº 148	0	0,00	0,50

7.3 Jaraguá

Foi observado que parte das análises do mês de outubro encontra-se fora do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, nos indicadores de Cloro, Coliformes e Turbidez.

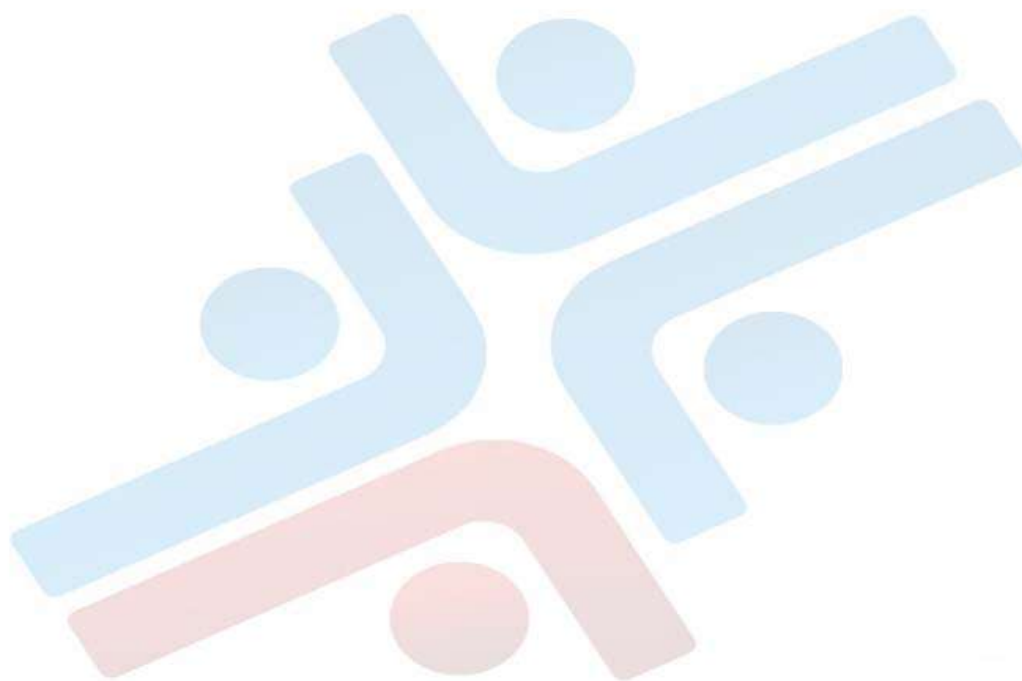


Figura 56: Aarsal do mês de Outubro

			QUALIDADE DA ÁGUA							
			SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
CIDADE	MACEÓ - JARAGUÁ		COLIFORMES		CRL				TURBIDEZ	
			TOTAL	E. COLI	< 0,2	≥ 0,2 e ≤ 2	> 2 e ≤ 5	> 5	≤ 5	> 5
MÊS/ANO	OUTUBRO		PRES.	AUS.	PRES.	AUS.				
CONFORME										
TOTAL			116				116		116	
MENOR VALOR										
MAIOR VALOR										
Nº	DIA	LOGRADOURO								
1	7/out	RUA MELO MORAES - ESTACIONAMENTO	0			1,50			0,45	
2	23/out	Rua Melo Moraes - Estacionamento	0			1,50			0,78	
3	23/out	Rua da Praia, Nº 56 – FUNAI	0			2,00			1,10	
4	26/out	Rua Melo Moraes - Estacionamento	0			1,00			0,41	
5	26/out	Rua da Praia, Nº 56 – FUNAI	0			2,00			0,58	
6	30/out	Rua Melo Moraes - Estacionamento	0			2,00			0,61	
7	30/out	Rua da Praia, Nº 56 – FUNAI	0			1,50			1,14	
8	26/out	Rua Santos Ferraz, Nº 419	0			3,00			0,68	
9	30/out	Praça maravilha, Nº 92	0			1,30			0,83	
10	7/out	Posto Combustível BR	0			2,00			0,50	
11	23/out	Rua São Luiz, Nº 640	1			>3			1,00	
12	26/out	Ciqueira Campos - Posto BR	0			>3			0,79	
13	30/out	Ciqueira Campos - Posto BR	0			2,10			1,70	
14	8/out	Rua pe Luiz Americo, 422	0			2,20			0,34	
15	27/out	Rua Pe Luiz Américo, Nº 422	0			2,20			1,67	
16	6/out	Rua São Pedro, Nº 70	0			0,00			0,35	
17	8/out	Restaurante do Alex	0			0,70			0,40	
18	19/out	Rua São Pedro, 70	0			0,70			0,41	
19	27/out	Rua Santana, Nº 74 C	0			0,60			1,25	
20	6/out	Rua Cel. Mário Saraiva, nº 147	0			0,00			0,75	
21	27/out	Rua Cel. Mário Saraiva, Nº 386	0			0,30			1,80	
22	6/out	Rua São José, nº 521	0			0,00			0,50	
23	6/out	Ladeira Manoel Lopes, Nº 18	0			0,00			1,35	
24	8/out	Rua São José ,521	1			0,00			0,27	
25	8/out	Rua São Miguel	0			0,20			0,64	
26	19/out	Rua São José ,521	0			0,10			0,43	
27	19/out	Ladeira Manoel Lopes, 318	0			0,30			1,35	
28	27/out	Rua São José, Nº 240	0			0,30			1,51	
29	27/out	Ladeira Manoel lopes, Nº 18	0			0,20			2,21	
30	6/out	Rua Boa Vista, nº 100	0			0,00			1,75	
31	8/out	Rua Boa Vista, nº 100	0			0,20			1,00	
32	19/out	Rua Boa Vista, nº 100	0			0,20			0,85	
33	27/out	Rua Boa Vista Nº 100	0			0,80			2,28	
34	6/out	Escola Estadual Prof. Ana Coelho Palmeira	0			0,00			0,70	
35	6/out	Posto Via Norte	0			0,00			0,63	
36	8/out	Unidade de Referência para Síndromes Gripais	0			0,10			0,33	
37	8/out	Posto Via Norte	0			0,10			0,21	
38	19/out	E.E Prof. Ana Coelho Palmeira	0			0,90			0,34	
39	19/out	Posto Via Norte	0			1,10			0,28	
40	27/out	USF	0			0,90			1,70	
41	27/out	Posto Via Norte	0			0,90			1,33	
42	26/out	Rua Ouvidor Batalha, Nº 113	0			3,00			1,67	
43	27/out	Rod. Al 101 Norte, Nº 211	0			0,50			6,85	
44	26/out	Av. Dr. Antônio Gomes de Barro, Nº 1520A	0			3,00			0,61	
45	30/out	Av. Dr. Antônio Gomes de Barro, Nº 1520A	0			1,70			1,59	
46	7/out	Escola Lindolfo Collor	0			0,20			0,65	
47	23/out	Escola Lindolfo Collor	0			0,00			1,47	
48	26/out	Escola Lindolfo Collor	0			1,50			0,80	
49	30/out	Escola Lindolfo Collor	0			0,60			1,99	
50	7/out	RUA CÍCERO TORRES, 50	0			2,00			1,25	

51	23/out	Rua Cícero Torres, Nº 50	0		0,20	1,71
52	26/out	Rua Cícero Torres, Nº 50	0		0,20	0,92
53	30/out	Rua Cícero Torres, Nº 50	0		0,50	2,83
54	26/out	Av. João Davino - Galeto Tão Bom	0		>3	0,56
56	7/out	Rua 21 de abril, nº 667	0		3,00	0,65
57	23/out	Rua 21 de abril, Nº 667	0		0,20	0,63
58	26/out	Rua 21 de abril, Nº 667	0		3,00	0,62
59	30/out	Rua 21 de abril, Nº 667	1		1,30	1,09
60	26/out	Rua Almirante Mascarenha, Nº 11	0		>3	0,45
61	6/out	USF – Pescaria	0		0,00	0,26
62	6/out	Rua Santa Luiza, Nº 220	0		0,10	0,35
63	8/out	USF – Pescaria	0		0,00	2,30
64	8/out	Rua Santa Luiza, Nº 220	0		0,10	0,75
65	19/out	USF – Pescaria	0		0,00	0,30
66	19/out	Rua Santa Luiza, Nº 220	0		0,10	0,85
67	27/out	Rua em Projeto	0		0,00	1,29
68	27/out	Rua Santa Luzia, Nº 220	0		0,00	1,27
69	23/out	Rua Santa Ana, Nº 50	0		>3	1,03
70	26/out	Rua Santa Ana, Nº 50	0		>3	0,48
71	30/out	Rua Santa Ana, Nº 50	0		0,40	1,50
72	26/out	Rua D. Alzira Aguiar, Nº 132	0		>3	1,50
73	7/out	Rua Félix Bandeira, nº 387	0		2,00	2,30
74	23/out	Rua Félix Bandeira, Nº 387	0		>3	12,90
75	26/out	Rua Félix Bandeira, Nº 387	0		>3	2,06
76	30/out	Rua Félix Bandeira, Nº 87	0		2,40	1,12
77	26/out	Rua Eng. Mario de Gusmão, Nº 456	0		1,00	0,67
78	30/out	Rua Eng. Mario de Gusmão, Nº 456	0		1,60	1,16
79	7/out	Rua Alípio Barbosa, nº 325	0		2,00	0,55
80	23/out	Rua Alípio Barbosa, Nº 325	0		2,00	1,06
81	26/out	Rua Alípio Barbosa, Nº 325	0		3,00	0,60
82	30/out	Rua Alípio Barbosa, Nº 325	0		2,60	0,98
83	7/out	Rua 21 de abril, nº 284	0		0,20	0,45
84	23/out	Rua 21 de abril, Nº 284	0		1,50	0,70
85	26/out	Rua 21 de abril, Nº 284	0		3,00	0,51
86	30/out	Rua 21 de abril, Nº 284	0		1,00	1,42
87	23/out	Escola Mª José Carrascosa	0		>3	1,10
88	26/out	Escola ,Mª José Carrascosa	0		2,00	1,01
89	30/out	Escola ,Mª José Carrascosa	1		2,00	0,78
90	6/out	Rod. AL 101 Norte, nº 106	0		0,00	0,41
91	6/out	Rod. AL 101 Norte, nº 211	0		0,00	0,31
92	8/out	Rod. AL 101 Norte, nº 106	0		0,80	0,21
93	8/out	Rod. AL 101 Norte, nº 211	0		1,10	0,21
94	19/out	Rod. AL 101 Norte, nº 106	0		0,70	0,68
95	19/out	Rod. AL 101 Norte, nº 211	0		0,90	0,55
96	27/out	Rod. AL 101 Norte, Nº 106	0		0,50	0,61
97	26/out	Rua Capitão Marinho Falcão, Nº 822	0		>3	0,68
98	26/out	Av. Alvaro Calheiros - Posto BR	0		>3	0,37
99	7/out	Rua Riachuelo, nº 133	0		2,00	0,55
100	23/out	Rua Riachuelo, Nº 133	0		2,00	1,13
101	26/out	Rua Riachuelo, Nº 133	0		3,00	0,73
102	30/out	Rua Riachuelo, Nº 133	0		3,10	1,49
103	7/out	Rua Balbino Lopes, 111A	0		0,00	1,10
104	23/out	Rua Balbino Lopes, 111A	0		1,50	1,17
105	26/out	Rua Cruzeiro do Sul, Nº 40	0		>3	0,55

106	30/out	Rua Cruzeiro do Sul, Nº 40	0		0,80	1,27
107	6/out	Rua São José, Nº 49	0		0,20	0,22
108	6/out	Rua São Cristovam, nº 240	0		0,20	0,36
109	8/out	Rua São José, Nº 240	0		0,00	0,75
110	8/out	Rua São Cristovam , 06	0		0,00	0,33
111	27/out	Rua São Cristovam, Nº 6	1		0,00	6,93
112	27/out	Rua são José, Nº 240	0		0,00	1,38
113	7/out	CABO REIS, Quadra 49, nº 16	0		0,20	1,22
114	23/out	Quadra 49, Nº 16	0		0,20	1,87
115	26/out	Quadra 49, Nº 16	0		0,20	3,81
116	30/out	Quadra 49, Nº 16	1		0,30	1,47

Não Conformidade

NC08- Reincidência das análises de cloro fora dos padrões do último trimestre analisado (Anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 03 de outubro de 2017).



Em virtude dos argumentos apresentados, determina-se da permissionária/Casal a observância de todas as **NÃO CONFORMIDADES** para que sejam corrigidas de forma célere, tendo em vista a melhoria do serviço prestado ao usuário e/ou o equilíbrio econômico financeiro desta prestadora.

VI. DETERMINAÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Arsal no uso de suas atribuições determina que a permissionária Companhia de Saneamento de Alagoas – Casal, deve assegurar que a água distribuída em todos os pontos da rede no Estado de Alagoas estejam, diariamente, em conformidade com os padrões estabelecidos nas Normas de Regulação de Saneamento, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 do MS, Resoluções CONAMA nº 430/2011 e 357/2005; Resoluções Arsal nº 137 de 5 de junho de 2014 e nº 18 de 7 de dezembro de 2016.

Dênis Costa
ARSAL

Dênis José Silvestre Costa
Gerente de Regulação em Saneamento